

Bundesamt für Energie, Bern


Office fédéral de l'énergie, Berne

Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2000

**Mit Ergebnissen aus der Sonder-
erhebung 2000 über die Netzbelastung**

Statistique suisse de l'électricité 2000

**Avec des résultats de l'enquête spéciale
de 2000 sur la charge dans le réseau**

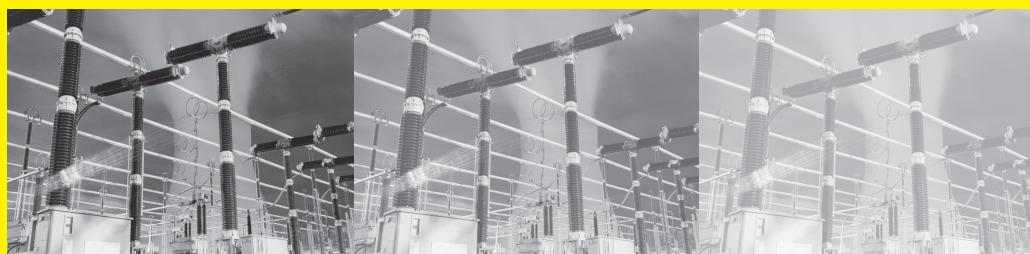

Definitionen

Hydrologisches Jahr

Vom 1. Oktober bis 30. September

Kalenderjahr

Vom 1. Januar bis 31. Dezember

Landesverbrauch

Gesamter Verbrauch der Haushalte, Gewerbe, Landwirtschaft, Dienstleistungen, Industrie und des Verkehrs (inkl. Übertragungs- und Verteilverluste)

Endverbrauch

Landesverbrauch abzüglich Übertragungs- und Verteilverluste

Pro-Kopf-Verbrauch

$$= \frac{\text{Endverbrauch}}{\text{Mittlere Wohnbevölkerung}}$$

Landeserzeugung (brutto)

Gesamte Erzeugung der Wasser- und Kernkraftwerke sowie der konventionell-thermischen Kraftwerke

Nettoerzeugung

Landeserzeugung abzüglich Verbrauch der Speicherpumpen

Erzeugungsmöglichkeit

Mögliche Energieerzeugung der Wasserkraftanlagen aufgrund der *naturlichen Zuflüsse* eines Jahres, unbesessen davon, ob das Wasser genutzt wird, ob es gespeichert wird oder ob es ungenutzt über das Wehr fliesst.

Formel: Erzeugungsmöglichkeit = Effektive Erzeugung + Überlauf + Speicherung – Entnahme aus Speichern – Pumpenergie

Index der Erzeugungsmöglichkeit

Die jährlich schwankende Erzeugungsmöglichkeit wird in Beziehung gesetzt zum langjährigen Mittel bei aktuellem Ausbaustand der Wasserkraftanlagen. Das langjährige Mittel bezieht sich auf eine Periode von 40 Jahren.

Mittlere Produktionserwartung

Die mittlere Produktionserwartung ab Generator (ohne Umläufigbetrieb) der Zentrale beruht bei Neu- und Umbauten auf einer theoretischen Berechnung aufgrund der hydrologischen Daten eines Durchschnittsjahres und der Ausleitung bzw. der vorgesehenen Betriebsweise der Wasserkraftanlage. Bei bestehenden Anlagen ist die mittlere Produktionserwartung gleich der aufgrund des aktuellen Ausbauzustandes der Wasserkraftanlage bei Normalbetrieb berechneten mittleren Energieerzeugung. Bei der mittleren Produktionserwartung (ohne Umläufigbetrieb) sind der mittlere Energiebedarf der Pumpen und Ersatzlieferungen nicht berücksichtigt.

Benützungsdauer der Höchstlast im Inland

$$= \frac{\text{Landesverbrauch}}{\text{Höchstlast}}$$

Arbeitsausnutzung (der Kernkraftwerke)

= Verhältnis der während einer bestimmten Zeitspanne erzeugten Energie zur Energie, die in demselben Zeitraum mit maximal möglicher Leistung im Dauerbetrieb erzeugt werden kann, ausgedrückt in Prozenten (= Arbeitsausnutzungsgrad).

Masseinheiten

Arbeit

kWh	= Kilowattstunde
MWh	= Megawattstunde (10^3 kWh) = 1000 kWh
GWh	= Gigawattstunde (10^6 kWh) = 1 Mio. kWh
TWh	= Terawattstunde (10^9 kWh) = 1 Mrd. kWh

Leistung

kW	= Kilowatt (10^3 Watt)
MW	= Megawatt (10^6 Watt)

$$= 1000 \text{ kW}$$

Umrechnungsfaktoren

1 kWh	= $3,60 \cdot 10^6$ Joule (J)
1 J	= $277,8 \cdot 10^{-9}$ kWh

Définitions

Année hydrologique

Du 1^{er} octobre au 30 septembre

Année civile

Du 1^{er} janvier au 31 décembre

Consommation du pays

Consommation totale des ménages, de l'artisanat, de l'agriculture, des services, de l'industrie et des transports (y compris les pertes de transport et de distribution)

Consommation finale

Consommation du pays, pertes de transport et de distribution déduites

Consommation par habitant

$$= \frac{\text{Consommation finale}}{\text{Population moyenne de la Suisse}}$$

Production nationale (brute)

Production totale des centrales hydrauliques, nucléaires et thermiques classiques

Production nette

Production nationale, consommation des pompes d'accumulation déduite

Productibilité

Production d'énergie possible dans un aménagement hydraulique en vertu des *débits naturels* au long d'une année. La productibilité est indépendante du fait que l'eau est utilisée, accumulée ou simplement déversée par-dessus le barrage.

Formule: Productibilité = Production effective + déversements + accumulation – prélèvement dans les bassins – énergie de pompage

Indice de productibilité

La productibilité, variable d'une année à l'autre, est rapportée à sa moyenne à long terme pour l'aménagement hydraulique dans sa forme actuelle. La moyenne à long terme se calcule sur une période de 40 ans.

Production moyenne escomptée

La production moyenne escomptée aux bornes des alternateurs (pompage-turbinage non compris) de *centrales nouvelles ou transformées* résulte d'une estimation basée sur les caractéristiques hydrologiques de l'année moyenne et sur les dimensions de l'équipement de l'aménagement et le type d'exploitation prévus. Dans le cas d'*aménagements existants*, la production moyenne escomptée est prise égale à la production moyenne calculée sur une longue période d'exploitation normale et pour l'équipement actuel de l'aménagement. Lors du calcul de la production moyenne escomptée (sans pompage-turbinage), ni l'énergie moyenne consommée par les pompes, ni la fourniture d'énergie de compensation n'ont été considérées.

Durée d'utilisation de la charge maximale dans le pays

$$= \frac{\text{Consommation du pays}}{\text{Charge maximale}}$$

Taux d'utilisation (des centrales nucléaires)

= rapport exprimé en pour-cent entre l'énergie produite pendant un intervalle de temps déterminé, et l'énergie qui aurait pu être produite pendant la même période avec la puissance maximale possible en régime continu.

Unités de mesure

Energie

kWh	= kilowattheure
MWh	= mégawattheure (10^3 kWh) = 1000 kWh
GWh	= gigawattheure (10^6 kWh) = 1 mio. de kWh
TWh	= térawattheure (10^9 kWh) = 1 mrd. de kWh

Puissance

kW	= kilowatt (10^3 watts)
MW	= mégawatt (10^6 watts) = 1000 kW

Facteurs de conversion

1 kWh	= $3,60 \cdot 10^6$ Joules (J)
1 J	= $277,8 \cdot 10^{-9}$ kWh

Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2000

Inhaltsverzeichnis

1. Elektrizitätsversorgung 2000 im Überblick	2
1.1 Erzeugung	2
1.2 Verbrauch	3
1.3 Energieverkehr mit dem Ausland	4
1.4 Elektrizitäts- und volkswirtschaftliche Kennzahlen	6
1.5 Internationaler Vergleich	7
2. Elektrizitätsbilanz der Schweiz	8
3. Erzeugung elektrischer Energie	13
3.1 Entwicklung der Landeserzeugung	13
3.2 Vergleich der tatsächlichen Produktion mit der mittleren Produktionserwartung	14
3.3 Höchstleistungen der Kraftwerke	15
3.4 Die einzelnen Erzeugerkategorien	15
3.5 Selbstproduzenten	23
4. Verbrauch elektrischer Energie	24
4.1 Entwicklung des Gesamtverbrauchs und seiner Komponenten	24
4.2 Verbrauchsaufteilung	25
4.3 Energieverbrauch der Wirtschaft nach Branchen	26
4.4 Stromverbrauch: Internationaler Pro-Kopf-Vergleich	26
5. Erzeugung, Verbrauch und Belastung an einzelnen Tagen	28
5.1 Vorbemerkung	28
5.2 Produktion und Verbrauch am Mittwoch, Samstag und Sonntag	28
5.3 Belastungsdiagramme am dritten Mittwoch	28
6. Energieverkehr mit dem Ausland	34
6.1 Ausfuhr/Einfuhr-Situation im längerfristigen Vergleich	34
6.2 Strukturen des Stromaussenhandels	37
7. Ausbaumöglichkeiten der Produktionsanlagen bis 2007	38
7.1 2000 in Betrieb genommene Produktionsanlagen	40
7.2 Ende 2000 im Bau befindliche Kraftwerke	40
7.3 Produktionserwartung in der Schweiz bis 2006/2007	40
8. Finanzwirtschaft	41
8.1 Vorbemerkung	41
8.2 Bilanz	41
8.3 Gewinn- und Verlustrechnung	41
8.4 Struktur der Elektrizitätswirtschaft	41
8.5 Gewinnverwendung	44
8.6 Investitionen	45
8.7 Durchschnittlicher Konsumentenpreis	45
8.8 Außenhandel	46
8.9 Swiss Electricity Price Index (SWEP)	47

Anhang

– Monatliche Elektrizitätsbilanz der Schweiz	48
– Elektrizitätsbilanz: Selbstproduzenten und Allgemeinversorgung	50
– Konventionell-thermische und andere Stromproduktion	51
– Elektrowärmepumpen	51
– Sondererhebung 2000	52

Statistique suisse de l'électricité 2000

Table des matières

1. Approvisionnement de la Suisse en électricité en 2000	2
1.1 Production	2
1.2 Consommation	3
1.3 Echanges internationaux d'énergie électrique	4
1.4 Chiffres-clés concernant l'économie électrique et publique	6
1.5 Comparaison internationale	7
2. Bilan suisse de l'électricité	8
3. Production d'énergie électrique	13
3.1 Evolution de la production nationale	13
3.2 Comparaison entre la production effective et la production moyenne escomptée	14
3.3 Puissances maximales des centrales	15
3.4 Catégories de producteurs	15
3.5 Autoproducateurs	23
4. Consommation d'énergie électrique	24
4.1 Evolution de la consommation totale et de ses composantes	24
4.2 Répartition de la consommation	25
4.3 Consommation d'énergie par branche industrielle	26
4.4 Consommation d'électricité par habitant en comparaison internationale	26
5. Production, consommation et charge au cours de certains jours	28
5.1 Remarque préliminaire	28
5.2 Production et consommation des mercredis, samedis et dimanches	28
5.3 Diagrammes de charge le troisième mercredi	28
6. Echanges internationaux d'énergie électrique	34
6.1 Exportations et importations considérées sur le long terme	34
6.2 Structure du commerce international d'électricité	37
7. Possibilités d'extension des installations de production jusqu'en 2007	38
7.1 Installations mises en service au cours de l'année 2000	40
7.2 Les centrales en construction à la fin de 2000	40
7.3 Production escomptée en Suisse jusqu'en 2006/2007	40
8. Situation financière	41
8.1 Remarque préliminaire	41
8.2 Bilan	41
8.3 Compte de pertes et profits	41
8.4 Structure de l'économie électrique	41
8.5 Répartition du bénéfice	44
8.6 Investissements	45
8.7 Prix moyen à la consommation	45
8.8 Echanges extérieurs	46
8.9 Swiss Electricity Price Index (SWEP)	47
Annexe	
– Bilan mensuel suisse de l'électricité	48
– Bilan de l'électricité: autoproducateurs et entreprises livrant à des tiers	50
– Production d'électricité thermique classique et autres productions	51
– pompes à chaleur électriques	51
– Enquête spéciale 2000	52

Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2000

Inhaltsübersicht

1. Schweizerische Elektrizitätsversorgung 2000 im Überblick
2. Elektrizitätsbilanz der Schweiz
3. Erzeugung elektrischer Energie
4. Verbrauch elektrischer Energie
5. Erzeugung, Verbrauch und Belastung an einzelnen Tagen
6. Energieverkehr mit dem Ausland
7. Ausbaumöglichkeiten der Produktionsanlagen bis 2007
8. Finanzwirtschaft
- Anhang

Statistique suisse de l'électricité 2000

Table des matières

1. Approvisionnement de la Suisse en électricité en 2000
2. Bilan suisse de l'énergie électrique
3. Production d'énergie électrique
4. Consommation d'énergie électrique
5. Production, consommation et charge au cours de certains jours
6. Echanges internationaux d'énergie électrique
7. Possibilités d'extension des installations de production jusqu'en 2007
8. Situation financière
- Annexe

1. Schweizerische Elektrizitätsversorgung 2000 im Überblick

Der Elektrizitätsverbrauch der Schweiz ist im Jahr 2000 um 2,3% gestiegen (Vorjahr + 3,2%). Der Mehrverbrauch ist vor allem auf den wirtschaftlichen Aufschwung zurückzuführen. Die einheimischen Kraftwerke erzeugten mit 65,3 Mrd. Kilowattstunden (kWh) 2,0% weniger Elektrizität als im Rekordjahr 1999. Der Exportüberschuss sank 2000 auf 7,1 (10,2) Mrd. kWh.

1.1 Erzeugung

Die Elektrizitätsproduktion des schweizerischen Kraftwerksparks sank 2000 um 2,0% auf 65,3 (66,7) Mrd. kWh. Damit wurde die nach dem Rekordjahr 1999 zweithöchste Inlanderzeugung erzielt.

- Die Wasserkraftanlagen erzeugten bei guten Produktionsverhältnissen 6,8% weniger als im Vorjahr. Die Speicherwerke produzierten 15,4% weniger und die Laufwerke 5,6% mehr Strom.
- Dank der hohen Verfügbarkeit der fünf schweizerischen Kernkraftwerke – die Arbeitsausnutzung betrug 89,1% – wurde ein neues Höchstergebnis von 24,9 (23,5) Mrd. kWh erzielt. Ihre eigenen Produktionsrekorde brachen die Kernkraftwerke Mühleberg und Leibstadt – letzteres unter anderem dank einer Leistungserhöhung.

1. Approvisionnement de la Suisse en électricité en 2000

La consommation d'électricité en Suisse a augmenté de 2,3% en 2000 (année précédente + 3,2%), augmentation essentiellement due à la croissance économique. La production des centrales indigènes a atteint 65,3 milliards de kilowattheures (kWh), soit 2,0% de moins que le record établi en 1999. L'excédent des exportations sur les importations recule ainsi à 7,1 (10,2) milliards de kWh.

1.1 Production

La production d'électricité des centrales suisses a diminué de 2,0% en 2000, passant à 65,3 (66,7) milliards de kWh. Il s'agit du meilleur résultat après le record établi en 1999.

- Les centrales hydrauliques, qui bénéficiaient de conditions d'exploitation favorables, ont produit 6,8% de moins que l'année précédente. Les installations à accumulation ont produit 15,4% d'électricité en moins, et celles au fil de l'eau 5,6% en plus.
- Grâce à la disponibilité élevée des cinq centrales nucléaires suisses – utilisées à 89,1% de leur capacité – un nouveau record a été établi dans ce secteur, à 24,9 (23,5) milliards de kWh. Les centrales de Mühleberg et Leibstadt ont enregistré leur meilleur résultat – la seconde notamment grâce à une hausse de sa puissance.

Am gesamten Elektrizitätsaufkommen waren die Wasserkraftwerke zu 57,9%, die Kernkraftwerke zu 38,2% sowie die konventionell-thermischen und anderen Anlagen zu 3,9% beteiligt.

1.2 Verbrauch

Der Elektrizitätsverbrauch (Endverbrauch) stieg 2000 auf 52,4 Mrd. kWh; dies entspricht einem neuen Höchstwert. Die Zunahme belief sich auf 1,2 Mrd. kWh oder 2,3% gegenüber dem Vorjahr. Deutlichen Mehrverbräuchen in den ersten drei Quartalen (+2,3%, +3,5% bzw. +4,3%) stand mit – 0,5% im 4. Quartal ein leichter Rückgang gegenüber.


Globalement, l'apport à la production d'électricité a été de 57,9% pour les centrales hydrauliques, de 38,2% pour les centrales nucléaires et de 3,9% pour les centrales thermiques conventionnelles et les autres installations.

1.2 Consommation

La consommation d'électricité (consommation finale) s'est élevée en 2000 à 52,4 milliards de kWh, ce qui représente un nouveau record. La hausse a été de 1,2 milliard de kWh, ou 2,3%, par rapport à l'année précédente. Après une nette hausse aux trois premiers trimestres (+2,3%, +3,5% et +4,3%), on observe un léger fléchissement vers la fin de l'année (– 0,5%).

Fig. 1
Stromproduktion 2000
nach Kraftwerkskategorien

Fig. 1
Production d'électricité en 2000
par catégories de centrales

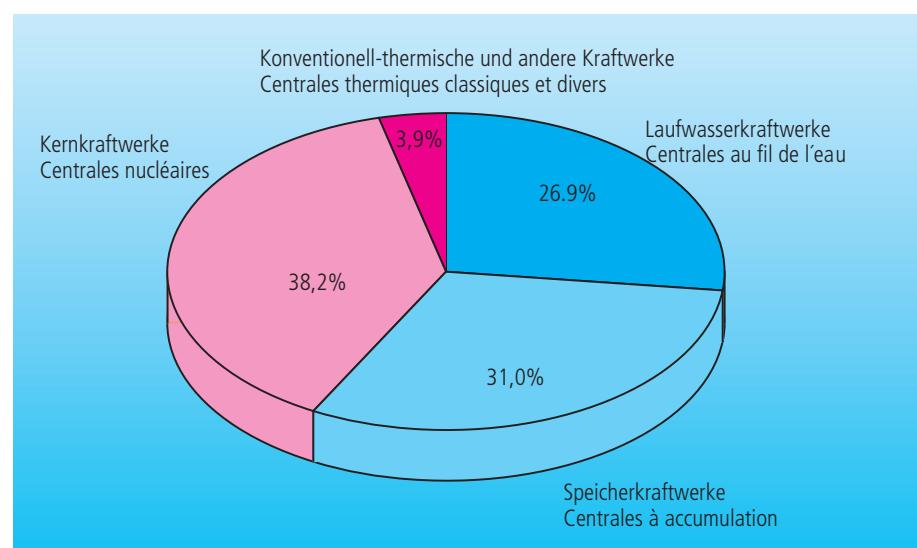

Landeserzeugung der Kraftwerke
Production nationale des centrales

Tabelle 1
Tableau 1

	2000	1999	Veränderung gegenüber Vorjahr Variation par rapport à l'année précédente	
	Mrd. kWh		%	
Landeserzeugung	65,3	66,7	– 2,0	Production nationale
Wasserkraft	37,9	40,6	– 6,8	Hydraulique
Kernkraft	24,9	23,5	+ 6,1	Nucléaire
Konv.-thermische Kraft und andere	2,5	2,6	– 0,2	Thermique classique et divers

Für den höheren Elektrizitätsverbrauch sind hauptsächlich die Konjunktur und das Bevölkerungswachstum verantwortlich. Nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) stieg die wirtschaftliche Tätigkeit 2000 um 3,4% (1,5%). Die Wohnbevölkerung nahm um 43 000 Menschen oder 0,6% (0,5%) zu. Zudem war das Jahr 2000 ein Schaltjahr. Der zusätzliche Tag ist für eine Zunahme um 0,3% verantwortlich.

La bonne conjoncture et la croissance démographique sont les deux principaux facteurs explicatifs de la consommation accrue d'électricité. En 2000, selon les données fournies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), le taux de croissance nationale a été de 3,4% (1,5%). La population résidente a augmenté de 43 000 individus ou 0,6% (0,5%). Par ailleurs, 2000 était une année bissextille, ce qui explique 0,3% de la hausse affichée.

Die Zahl der Heizgradtage verringerte sich dagegen um 7,0%. Auch die Anstrengungen im Rahmen des inzwischen durch EnergieSchweiz abgelösten Aktionsprogramms Energie 2000 haben die Zunahme der Elektrizitätsnachfrage 2000 verringert.

1.3 Energieverkehr mit dem Ausland

Während elf Monaten des Jahres 2000 überstieg die Landeserzeugung den Inlandbedarf; die in der Schweiz nicht benötigte elektrische Energie wurde exportiert. Im 1. Quartal mussten 0,2 Mrd. kWh vom Ausland bezogen werden. In den restlichen Quartalen betrug der Ausfuhrüberschuss 7,3 Mrd. kWh. Für das ganze Jahr ergab sich bei Importen von 39,9 Mrd. kWh und Exporten von 47,0 Mrd. kWh ein Exportüberschuss von 7,1 Mrd. kWh. Dieser war deutlich geringer als im Vorjahr (10,2 Mrd. kWh).


Le nombre de degrés-jours de chauffage a par contre diminué de 7,0%, et les efforts du programme Energie 2000, dont SuisseEnergie a pris le relais entre-temps, ont eux aussi réduit l'accroissement de la demande d'électricité.

1.3 Echanges internationaux d'énergie électrique

En 2000, la production nationale a dépassé la demande pendant onze mois; le surplus d'énergie a été exporté. Durant le premier trimestre, il a fallu importer 0,2 milliard de kWh. Pour les autres trimestres, l'excédent de production s'est monté à 7,3 milliards de kWh. Avec des importations de 39,9 milliards et des exportations de 47,0 milliards, le résultat est un excédent d'exportation de 7,1 milliards de kWh. Ce résultat est en net recul par rapport à l'année précédente (10,2 milliards de kWh).

Fig. 2
Stromverbrauch 2000
nach Kundenkategorien

Fig. 2
Parts des catégories
de clients en 2000

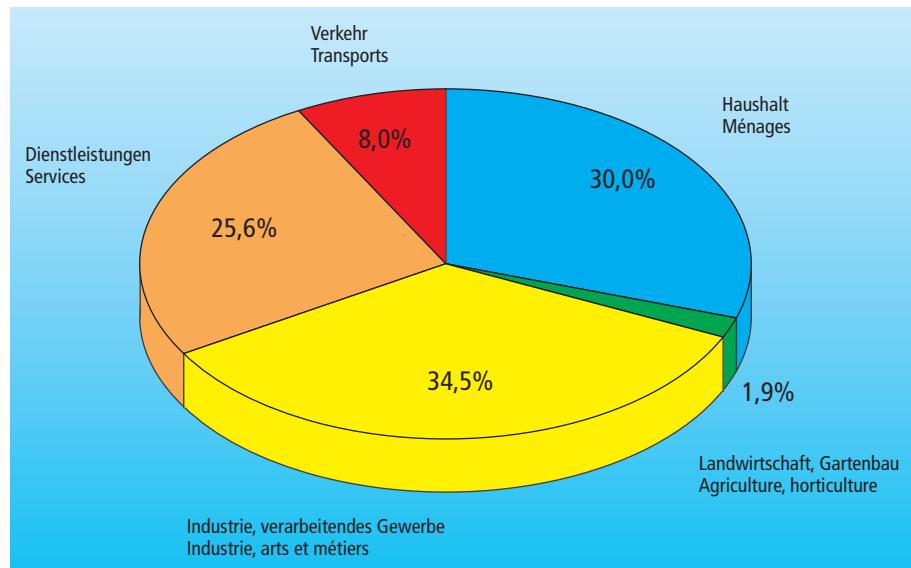

Endverbrauch im Inland
Consommation finale dans le pays

Tabelle 2
Tableau 2

	2000	1999	Veränderung gegenüber Vorjahr Variation par rapport à l'année précédente	Consommation finale
	Mrd. kWh		%	
Endverbrauch	52,4	51,2	+ 2,3	Consommation finale
Haushalt	15,7	15,6	+ 1,1	Ménages
Landwirtschaft, Gartenbau	1,0	0,9	+ 4,0	Agriculture, horticulture
Industrie, verarbeitendes Gewerbe	18,1	17,0	+ 6,2	Industrie, arts et métiers
Dienstleistungen	13,4	13,6	- 1,5	Services
Verkehr	4,2	4,1	+ 2,5	Transports

Fig. 3
Einfuhr-/Ausfuhr-Saldo 2000
(in TWh), vertragliche Werte

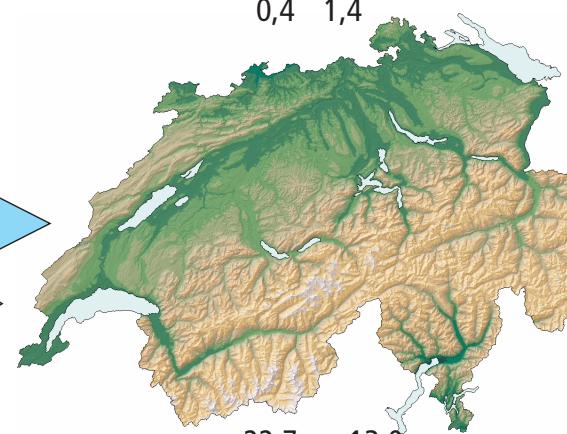


Fig. 3
Solde importateur/exportateur 2000
(en TWh), valeurs contractuelles

Jahr/
Année →
Winter/
Hiver →



F



0,4 1,4

2,0
0,5


Übrige Länder
autres pays

2,4
0,6

A

22,7 13,0

Ausfuhrsaldo
Solde exportateur
Winter/Hiver 1999/2000
1,884 TWh



Ausfuhrsaldo
Solde exportateur
Jahr/Année 2000
7,070 TWh

Elektrizitätsverkehr mit dem Ausland Commerce international d'énergie électrique

Tabelle 3
Tableau 3

Kalenderjahr	2000	1999	Veränderung gegenüber Vorjahr Variation par rapport à l'année précédente	Année civile
	Mrd. kWh	%		
Einfuhr-/Ausfuhrsaldo Ausfuhr Einfuhr	- 7,1 47,0 39,9	- 10,2 47,3 37,1	- 0,6 + 7,7	Solde importateur/exportateur Exportation Importation

Winter	1999/2000	1998/1999	Veränderung gegenüber Vorwinter Variation par rapport à l'hiver précédent	Hiver
	Mrd. kWh	%		
Einfuhr-/Ausfuhrsaldo Ausfuhr Einfuhr	- 1,9 24,5 22,6	0,0 21,4 21,4	+14,1 + 5,4	Solde importateur/exportateur Exportation Importation

1.4 Elektrizitäts- und volkswirtschaftliche Kennzahlen

*Elektrizitäts- und volkswirtschaftliche Daten
Chiffres concernant l'économie électrique et publique*

1.4 Chiffres-clés concernant l'économie électrique et publique

Tabelle 4
Tableau 4

	Masseinheit Unité	1999	1998	Veränderung gegenüber Vorjahr in % Variation par rapport à l'année précédente en %	
<i>Elektrizitätswirtschaftliche Daten</i>					<i>Chiffres concernant l'économie électrique</i>
Anteil der Elektrizität am Gesamtenergieverbrauch	TJ %	184 370 21,4	178 630 21,1	+ 3,2	Part de l'électricité à la consommation totale d'énergie
Investitionen	Mio. Fr.	2 087	1 182	+ 76,6	Investissements
Durchschnittlicher Konsumenten- preis	Cts./kWh	16,2	16,6	- 2,4	Prix moyen à la consommation
Gesamtausgaben für Strom	Mio. Fr.	8 315	8 222	+ 1,1	Dépenses totales pour l'achat d'électricité
Endverbrauch pro Kopf	kWh	7 146	6 957	+ 2,7	Consommation finale par habitant
Haushaltverbrauch pro Haushalt	kWh	5 004	4 940	+ 1,3	Consommation des ménages par ménage
Haushaltverbrauch pro Kopf	kWh	2 172	2 120	+ 2,5	Consommation des ménages par habitant
<i>Volkswirtschaftliche Daten</i>					<i>Chiffres concernant l'économie publique</i>
Bruttoinlandprodukt, real ¹ 1995 = 100	Mrd. Fr.	335,2	330,1	+ 1,5	Produit intérieur brut, réel ¹
Index der industriellen Produktion 1995 = 100		112,0	108,4	+ 3,3	Indice de la production industrielle
Gesamtwohnungsbestand Wohnungsbau (Reinzugang)	1000 1000	3 542 34,6	3 508 35,2	+ 1,0 - 1,7	Effectif total des logements Construction des logements (augmentation nette)
Haushalte insgesamt (Schätzung) Heizgradtage ²	1000	3 109 3 313	2 860 (1990) 3 400	- 2,6	Total des ménages (estimation) Degrés-jours de chauffage ²
Mittlere Wohnbevölkerung	Mio.	7 166,7	7 131,9	+ 0,5	Population résidente moyenne

¹ Zu Preisen von 1990

² Definition siehe Schweizerische Gesamtenergiestatistik

¹ Aux prix de 1990

² Définition voir Statistique globale suisse de l'énergie

Fig. 4
Veränderungsraten
Stromverbrauch –
Bruttoinlandprodukt real¹

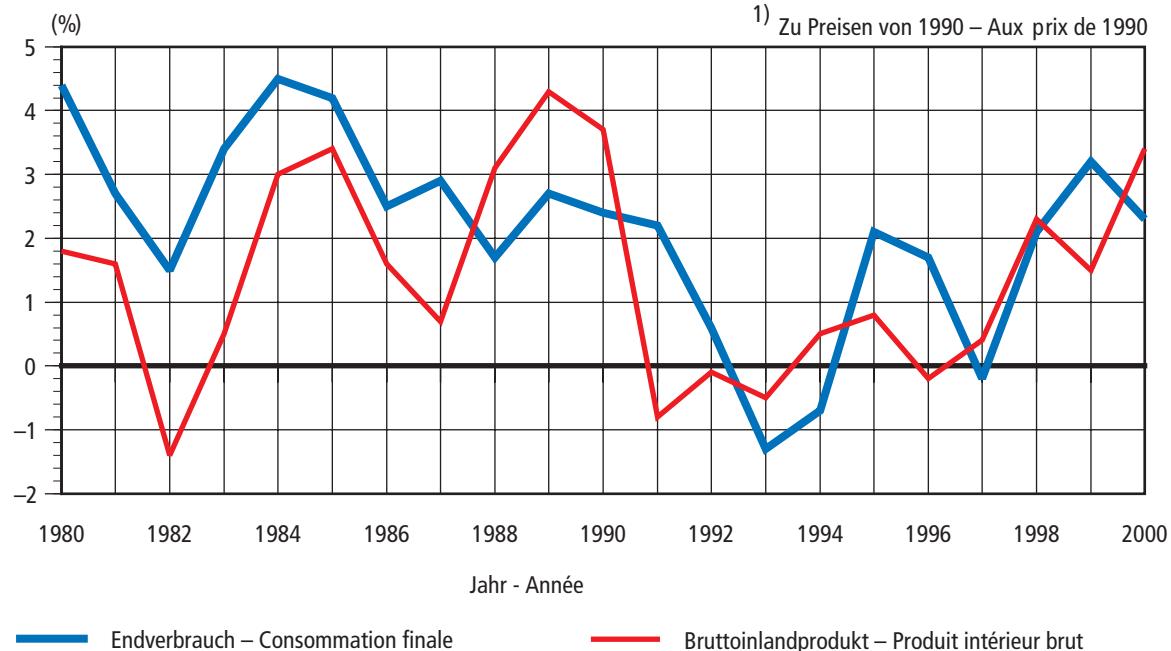


Fig. 4
Variation consommation
finale –
Produit intérieur brut réel¹

1.5 Internationaler Vergleich

1.5 Comparaison internationale

Fig. 5
Produktionsstruktur
einiger Länder 1999

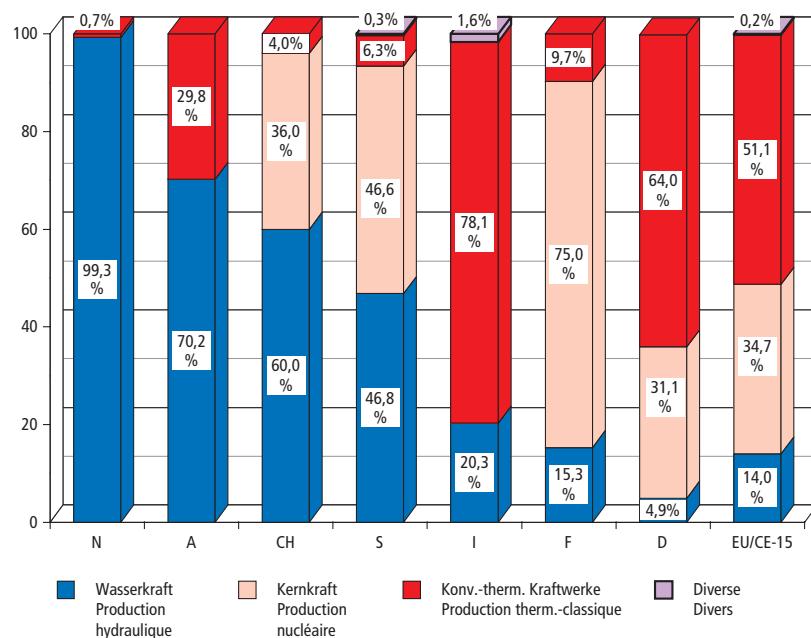


Fig. 5
Structure de production
de divers pays 1999

Tabelle 5
Tableau 5

Milliarden kWh	Norge ³	Austria ¹	CH ²	Sverige ³	Italia ¹	France ²	Germany ¹	EU-15 ¹	En milliards de kWh
Total (Nettoerzeugung)	122,9	58,7	65,3	150,5	252,6	500,0	511,9	2368,7	Total (production nette)
Einfuhrsaldo	—	—	—	—	42,0	—	1,1	23,4	Solde importateur
Ausfuhrsaldo	1,9	1,9	10,2	7,6	—	63,7	—	—	Solde exportateur

Gemäss/Selon: ¹ Eurostat; ² Länderberichte; ³ Nordel

Fig. 6
Verbrauch einiger
Länder

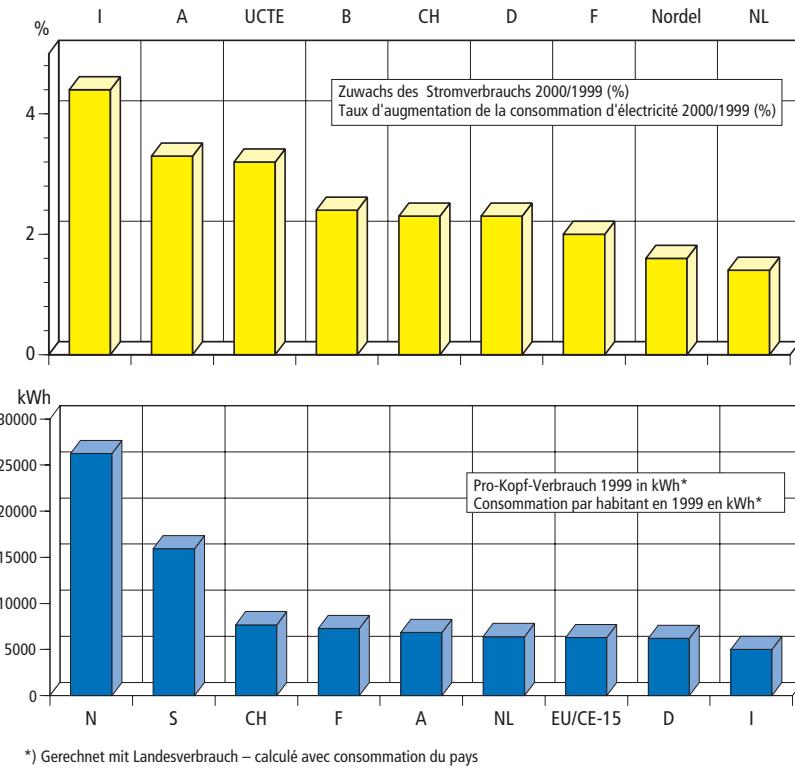


Fig. 6
Consommation
de divers pays

2. Elektrizitätsbilanz der Schweiz

2. Bilan suisse de l'électricité

Fig. 7
Flussdiagramm der
Elektrizität 2000 (in GWh)


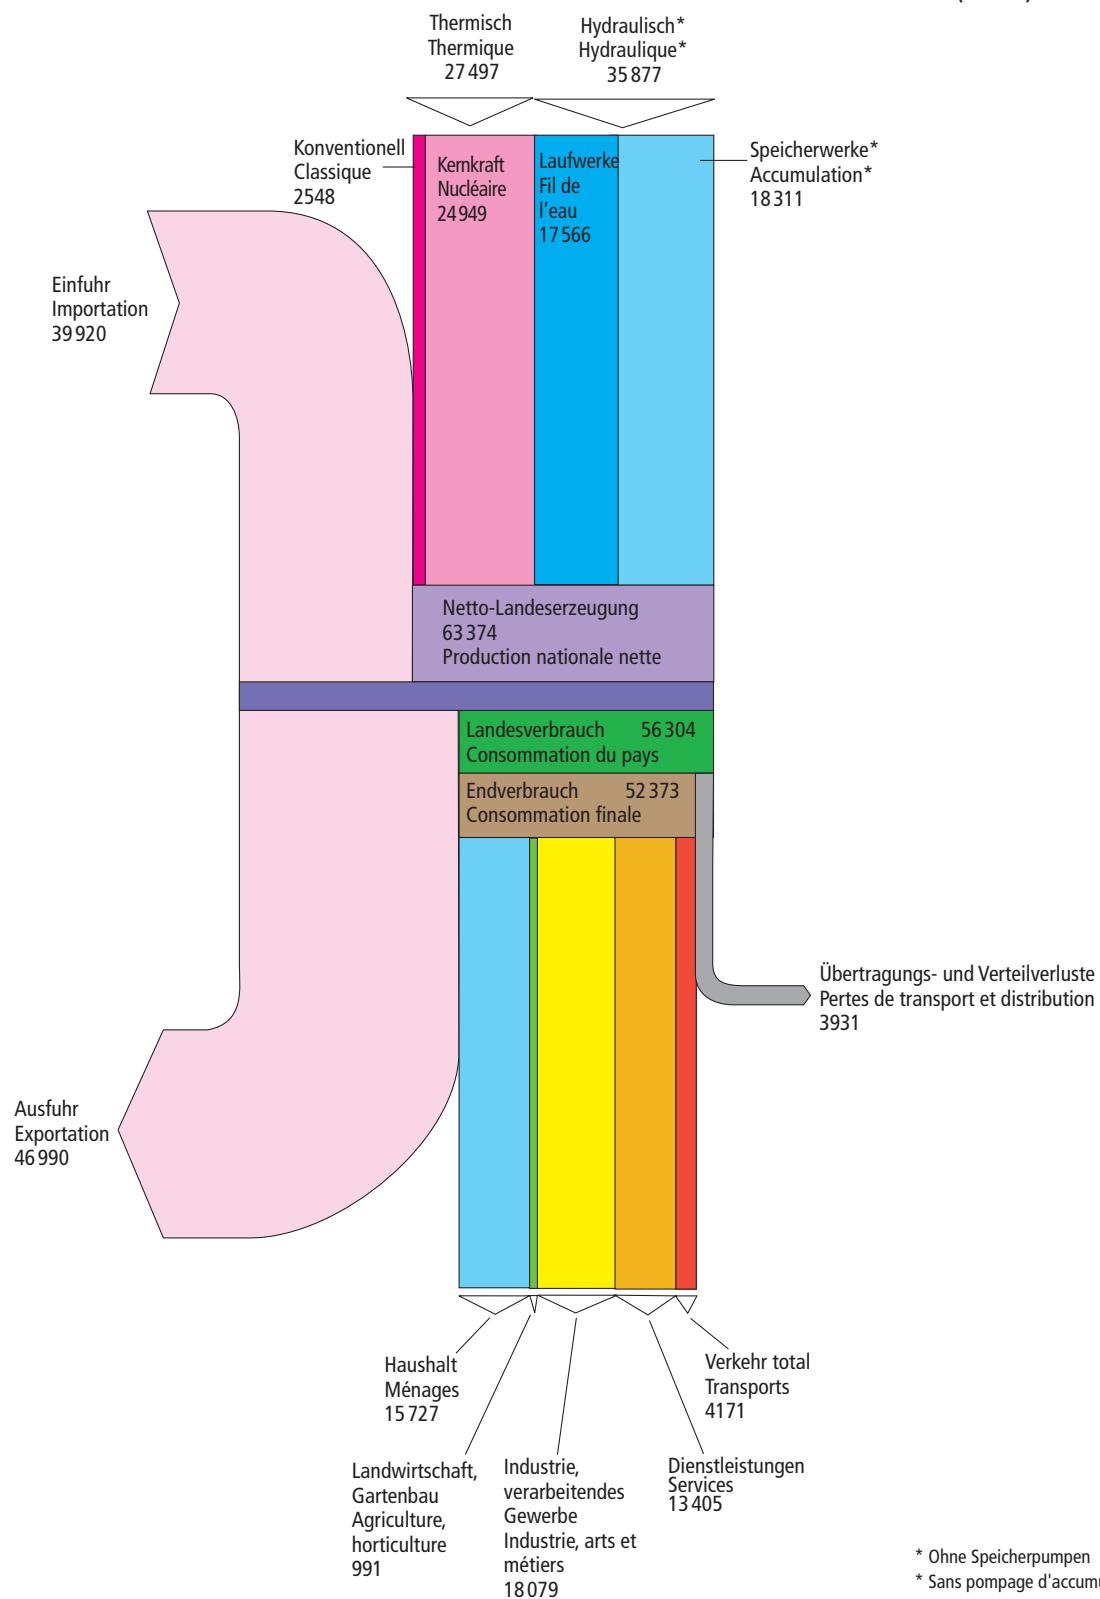


Fig. 8
Flussdiagramm der Elektrizität
Winter 1999/2000 (in GWh)

Fig. 8
Flux de l'énergie électrique
hiver 1999/2000 en GWh)

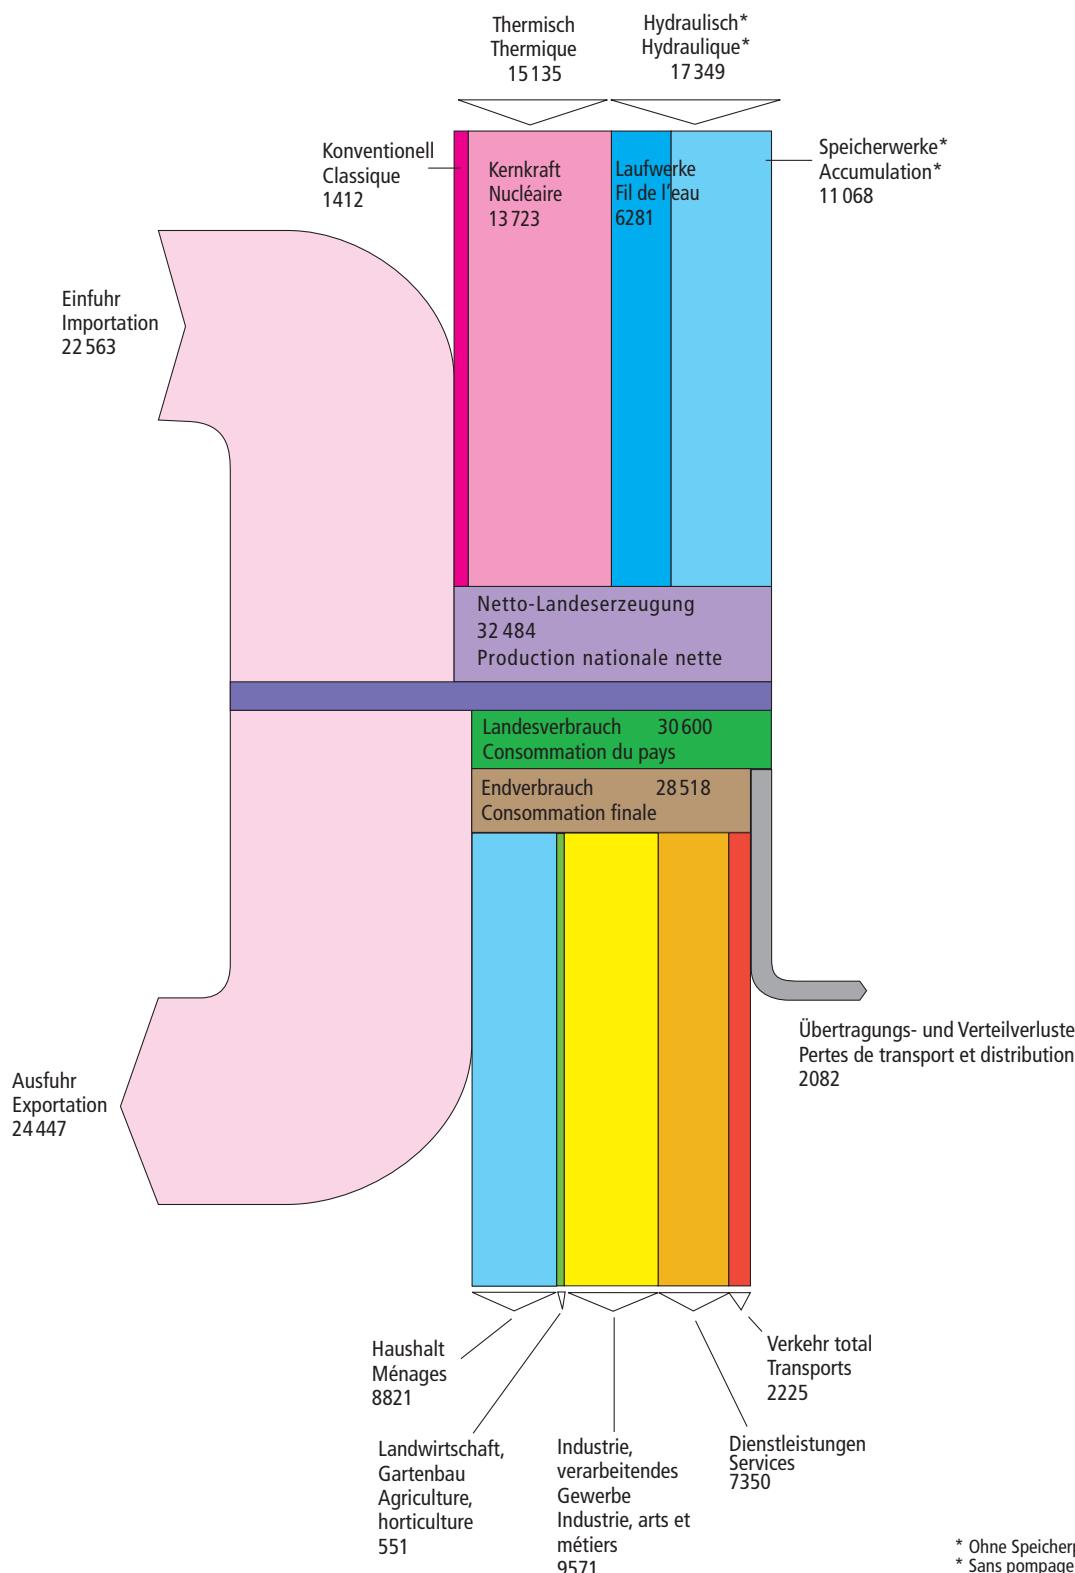

Bilan suisse de l'électricité

Elektrizitätsbilanz der Schweiz (Hydrologisches Jahr), in GWh
Bilan suisse de l'électricité (année hydrologique), en GWh

Tabelle 6
Tableau 6

Jahr Année	Landeserzeugung – Production nationale				Ver- brauch der Speicher- pumpen (–) Pompage d'accumu- lation (–)	Netto- erzeu- gung Produc- tion nette	Einfuhr Importa- tion	Ausfuhr Expor- tation	Landes- ver- brauch Conso- mation du pays	Verluste ¹ Pertes ¹	Endverbrauch ² Consommation finale ²	Ausfuhr- überschuss (–) Einfuhr- überschuss (+) Solde exportateur (–) Solde importateur (+)
	Wasser- kraft- werke Centrales hydrau- liques	Kern- kraft- werke Centrales nucléaires	Konven- tionell- ther- mische Kraft- werke und andere Centrales ther- miques classiques et divers	Total								
GWh												
Hydr. Jahr Année hydr.												
1950/1951	12 191	—	56	12 247	101	12 146	406	1 099	11 453	1 426	10 027	— 693
1960/1961	22 177	—	125	22 302	196	22 106	926	4 404	18 628	2 026	16 602	— 3 478
1970/1971	29 488	1 300	1 997	32 785	1 258	31 527	5 442	8 213	28 756	2 871	25 885	— 2 771
1980/1981	34 823	14 405	951	50 179	1 474	48 705	10 300	19 870	39 135	3 214	35 921	— 9 570
1990/1991	32 582	21 632	1 221	55 435	1 967	53 468	24 322	26 640	51 150	3 744	47 406	— 2 318
1991/1992	33 937	22 126	1 534	57 597	1 439	56 158	22 307	26 550	51 915	3 776	48 139	— 4 243
1992/1993	34 308	21 948	1 103	57 359	1 243	56 116	23 220	28 671	50 665	3 674	46 991	— 5 451
1993/1994	40 268	22 772	1 126	64 166	1 266	62 900	22 353	34 249	51 004	3 679	47 325	— 11 896
1994/1995	36 946	23 436	1 190	61 572	1 406	60 166	26 462	35 377	51 251	3 675	47 576	— 8 915
1995/1996	29 622	23 963	1 611	55 196	1 706	53 490	33 416	34 885	52 021	3 707	48 314	— 1 469
1996/1997	34 466	24 029	1 805	60 300	1 642	58 658	30 193	36 643	52 208	3 712	48 496	— 6 450
1997/1998	33 806	23 967	2 189	59 962	1 594	58 368	37 003	42 256	53 115	3 748	49 367	— 5 253
1998/1999	38 794	23 592	2 473	64 859	1 417	63 442	36 104	44 942	54 604	3 820	50 784	— 8 838
1999/2000	38 379	24 729	2 594	65 702	1 770	63 932	39 994	47 552	56 374	3 935	52 439	— 7 558
Winter Hiver												
1950/1951	5 161	—	45	5 206	26	5 180	333	294	5 219	693	4 526	+ 39
1960/1961	10 037	—	74	10 111	27	10 084	663	1 527	9 220	1 018	8 202	— 864
1970/1971	13 663	804	1 430	15 897	262	15 635	3 708	4 322	15 021	1 516	13 505	— 614
1980/1981	13 902	8 331	701	22 934	345	22 589	7 770	9 171	21 188	1 741	19 447	— 1 401
1990/1991	14 212	12 737	765	27 714	408	27 306	13 229	12 646	27 889	2 011	25 878	+ 583
1991/1992	14 363	12 762	1 136	28 261	325	27 936	12 850	12 068	28 718	2 053	26 665	+ 782
1992/1993	14 516	12 799	706	28 021	276	27 745	12 879	12 824	27 800	1 982	25 818	+ 55
1993/1994	17 085	12 945	702	30 732	228	30 504	13 209	16 009	27 704	1 962	25 742	— 2 800
1994/1995	16 446	13 355	744	30 545	228	30 317	14 735	17 225	27 827	1 964	25 863	— 2 490
1995/1996	13 506	13 485	969	27 960	427	27 533	18 756	17 730	28 559	1 999	26 560	+ 1 026
1996/1997	14 358	13 144	1 076	28 578	410	28 168	17 989	17 687	28 470	1 986	26 484	+ 302
1997/1998	14 458	13 085	1 266	28 809	266	28 543	20 450	20 147	28 846	1 999	26 847	+ 303
1998/1999	15 350	13 436	1 335	30 121	308	29 813	21 414	21 435	29 792	2 035	27 757	— 21
1999/2000	17 705	13 723	1 412	32 840	356	32 484	22 563	24 447	30 600	2 082	28 518	— 1 884
Sommer Eté												
1951	7 030	—	11	7 041	75	6 966	73	805	6 234	733	5 501	— 732
1961	12 140	—	51	12 191	169	12 022	263	2 877	9 408	1 008	8 400	— 2 614
1971	15 825	496	567	16 888	996	15 892	1 734	3 891	13 735	1 355	12 380	— 2 157
1981	20 921	6 074	250	27 245	1 129	26 116	2 530	10 699	17 947	1 473	16 474	— 8 169
1991	18 370	8 895	456	27 721	1 559	26 162	11 093	13 994	23 261	1 733	21 528	— 2 901
1992	19 574	9 364	398	29 336	1 114	28 222	9 457	14 482	23 197	1 723	21 474	— 5 025
1993	19 792	9 149	397	29 338	967	28 371	10 341	15 847	22 865	1 692	21 173	— 5 506
1994	23 183	9 827	424	33 434	1 038	32 396	9 144	18 240	23 300	1 717	21 583	— 9 096
1995	20 500	10 081	446	31 027	1 178	29 849	11 727	18 152	23 424	1 711	21 713	— 6 425
1996	16 116	10 478	642	27 236	1 279	25 957	14 660	17 155	23 462	1 708	21 754	— 2 495
1997	20 108	10 885	729	31 722	1 232	30 490	12 204	18 956	23 738	1 726	22 012	— 6 752
1998	19 348	10 882	923	31 153	1 328	29 825	16 553	22 109	24 269	1 749	22 520	— 5 556
1999	23 444	10 156	1 138	34 738	1 109	33 629	14 690	23 507	24 812	1 785	23 027	— 8 817
2000	20 674	11 006	1 182	32 862	1 414	31 448	17 431	23 105	25 774	1 853	23 921	— 5 674

¹ Die Verluste verstehen sich vom Kraftwerk bis zum Abnehmer bzw. bei Bahnen bis zum Fahrdräht.

² Aufteilung siehe Tabelle 21.

¹ Les pertes s'entendent entre la centrale et le point de livraison et, pour la traction, entre la centrale et la ligne de contact.

² Répartition voir tableau 21.

Elektrizitätsbilanz der Schweiz (Kalenderjahr), in GWh
Bilan suisse de l'électricité (année civile), en GWh

Tabelle 6 (Forts.)
Tableau 6 (suite)

Jahr Année	Landeserzeugung – Production nationale				Ver- brauch der Speicher- pumpen (–) Pompage d'accumu- lation (–)	Netto- erzeu- gung Produc- tion nette	Einfuhr Impor- tation	Ausfuhr Expor- tation	Landes- ver- brauch Conso- mation du pays	Verluste ¹ Pertes ¹	Endverbrauch ² – Consommation finale ²	Ausfuhr- überschuss (-) Einfuhr- überschuss (+) Solde exportateur (–) Solde importateur (+)
	Wasser- kraft- werke Centrales hydrau- liques	Kern- kraft- werke Centrales nucléaires	Konven- tionell- ther- mische Kraft- werke und andere Centrales ther- miques classiques et divers	Total							Total	
	GWh											
1960	20 504	—	168	20 672	245	20 427	1 306	3 822	17 911	2 020	15 891	— 2 516
1961	21 526	—	174	21 700	211	21 489	1 530	4 249	18 770	2 029	16 741	— 2 719
1962	21 186	—	231	21 417	327	21 090	3 184	4 443	19 831	2 115	17 716	— 1 259
1963	22 549	—	254	22 803	358	22 445	3 419	5 119	20 745	2 262	18 483	— 1 700
1964	22 104	—	304	22 408	393	22 015	4 213	4 662	21 566	2 220	19 346	— 449
1965	24 797	—	491	25 288	500	24 788	2 843	5 115	22 516	2 295	20 221	— 2 272
1966	27 797	—	652	28 449	589	27 860	1 578	6 298	23 140	2 432	20 708	— 4 720
1967	29 898	—	897	30 795	578	30 217	2 035	8 209	24 043	2 516	21 527	— 6 174
1968	29 441	—	1 324	30 765	577	30 188	2 357	7 601	24 944	2 507	22 437	— 5 244
1969	27 327	563	1 521	29 411	567	28 844	5 161	7 656	26 349	2 650	23 699	— 2 495
1970	31 273	1 850	1 763	34 886	965	33 921	3 594	9 619	27 896	2 809	25 087	— 6 025
1971	27 563	1 843	2 181	31 587	1 377	30 210	6 873	7 953	29 130	2 882	26 248	— 1 080
1972	25 277	4 650	2 371	32 298	1 644	30 654	7 847	8 329	30 172	3 031	27 141	— 482
1973	28 825	5 896	2 434	37 155	1 724	35 431	7 018	10 516	31 933	3 159	28 774	— 3 498
1974	28 563	6 730	2 117	37 410	1 541	35 869	6 274	9 505	32 638	3 071	29 567	— 3 231
1975	33 974	7 391	1 629	42 994	1 198	41 796	4 635	14 360	32 071	3 168	28 903	— 9 725
1976	26 622	7 561	2 058	36 241	1 344	34 897	7 179	9 094	32 982	3 079	29 903	— 1 915
1977	36 290	7 728	1 885	45 903	1 277	44 626	5 046	15 231	34 441	3 152	31 289	— 10 185
1978	32 510	7 995	1 845	42 350	1 361	40 989	7 653	13 047	35 595	3 131	32 464	— 5 394
1979	32 345	11 243	1 963	45 551	1 586	43 965	8 868	15 915	36 918	3 152	33 766	— 7 047
1980	33 542	13 663	957	48 162	1 531	46 631	9 947	18 128	38 450	3 198	35 252	— 8 181
1981	36 097	14 462	956	51 515	1 395	50 120	9 839	20 551	39 408	3 214	36 194	— 10 712
1982	37 035	14 276	974	52 285	1 532	50 753	9 041	19 868	39 926	3 195	36 731	— 10 827
1983	36 002	14 821	996	51 819	1 346	50 473	11 149	20 395	41 227	3 257	37 970	— 9 246
1984	30 872	17 396	884	49 152	1 444	47 708	16 306	21 001	43 013	3 348	39 665	— 4 695
1985	32 677	21 281	869	54 827	1 364	53 463	15 579	24 277	44 765	3 444	41 321	— 8 698
1986	33 589	21 303	988	55 880	1 461	54 419	14 512	23 098	45 833	3 485	42 348	— 8 586
1987	35 412	21 701	1 048	58 161	1 564	56 597	12 710	22 165	47 142	3 551	43 591	— 9 455
1988	36 439	21 502	1 023	58 964	1 445	57 519	15 106	24 727	47 898	3 571	44 327	— 9 621
1989	30 485	21 543	1 082	53 110	1 454	51 656	21 933	24 449	49 140	3 638	45 502	— 2 516
1990	30 675	22 298	1 101	54 074	1 695	52 379	22 799	24 907	50 271	3 693	46 578	— 2 108
1991	33 082	21 654	1 342	56 078	1 946	54 132	24 005	26 801	51 336	3 750	47 586	— 2 796
1992	33 725	22 121	1 502	57 348	1 438	55 910	21 757	26 046	51 621	3 755	47 866	— 4 289
1993	36 253	22 029	1 031	59 313	1 186	58 127	23 854	31 053	50 928	3 689	47 239	— 7 199
1994	39 556	22 984	1 121	63 661	1 271	62 390	22 723	34 566	50 547	3 650	46 897	— 11 843
1995	35 597	23 486	1 275	60 358	1 520	58 838	28 948	36 219	51 567	3 685	47 882	— 7 271
1996	29 698	23 719	1 703	55 120	1 754	53 366	33 485	34 431	52 420	3 728	48 692	— 946
1997	34 794	23 971	1 835	60 600	1 519	59 081	30 655	37 409	52 327	3 715	48 612	— 6 754
1998	34 295	24 368	2 285	60 948	1 620	59 328	37 419	43 373	53 374	3 754	49 620	— 5 954
1999	40 616	23 523	2 554	66 693	1 408	65 285	37 064	47 293	55 056	3 843	51 213	— 10 229
2000	37 851	24 949	2 548	65 348	1 974	63 374	39 920	46 990	56 304	3 931	52 373	— 7 070

¹ Die Verluste verstehen sich vom Kraftwerk bis zum Abnehmer bzw. bei Bahnen bis zum Fahrdräht.

² Aufteilung siehe Tabelle 21.

¹ Les pertes s'entendent entre la centrale et le point de livraison et, pour la traction, entre la centrale et la ligne de contact.

² Répartition voir tableau 21.

Analog zu Tabelle 6, welche die Entwicklung von Elektrizitätsproduktion und -verbrauch in absoluten Zahlen aufzeigt, ist diese Entwicklung in Tabelle 7 in Form prozentualer Veränderungsraten dargestellt.

Par analogie avec le tableau 6, qui présente l'évolution de la production et de la consommation d'électricité en chiffres absolus, le tableau 7 ci-après reproduit cette évolution par le taux de variation en pour-cent.

Bilan suisse de l'électricité

Veränderungsraten, Kalenderjahr und Winterhalbjahr
Taux de variation, année civile et semestre d'hiver

Tabelle 7
Tableau 7

	Landeserzeugung – Production nationale				Netto-erzeugung Production nette	Landes-verbrauch Consommation du pays	Endverbrauch – Consommation finale						
	Wasser-kraftwerke Centrales hydrauliques	Kernkraft-werke Centrales nucléaires	Konven-tionell-thermische und andere Kraftwerke Centrales thermiques classiques et divers	Total			Haushalt Ménages	Primärer Sektor Secteur primaire	Industrie, verarbei-tendes Gewerbe Industrie, arts et métiers	Dienst-leistungen Services	Verkehr Transports		
Kalenderjahr											Année civile		
1. Veränderung gegenüber Vorjahr in %											1. Variation par rapport à l'année précédente en %		
1990	0,6	3,5	1,8	1,8	1,4	2,3	2,6	- 2,9	1,1	4,1	3,5	2,4	
1991	7,8	- 2,9	21,9	3,7	3,3	2,1	4,8	5,1	0,1	2,9	- 0,4	2,2	
1992	1,9	2,2	11,9	2,3	3,3	0,6	2,3	1,0	- 2,2	2,7	0,6	0,6	
1993	7,5	- 0,4	- 31,4	3,4	4,0	- 1,3	0,0	- 0,6	- 4,0	1,1	- 2,1	- 1,3	
1994	9,1	4,3	8,7	7,3	7,3	- 0,7	0,1	- 3,6	- 1,9	0,0	- 0,8	- 0,7	
1995	- 10,0	2,2	13,7	- 5,2	- 5,7	2,0	3,4	1,8	1,2	2,2	0,6	2,1	
1996	- 16,6	1,0	33,6	- 8,7	- 9,3	1,7	4,0	3,3	- 0,6	2,4	- 0,3	1,7	
1997	17,2	1,1	7,8	9,9	10,7	- 0,2	- 2,7	1,3	1,5	0,8	- 0,3	- 0,2	
1998	- 1,4	1,7	24,5	0,6	0,4	2,0	1,8	- 1,0	3,6	2,1	1,5	2,1	
1999	18,4	- 3,5	11,8	9,4	10,0	3,2	2,9	0,8	2,2	5,2	3,0	3,2	
2000	- 6,8	6,1	- 0,2	- 2,0	- 2,9	2,3	1,1	4,0	6,2	- 1,5	2,5	2,3	
2. Veränderung im 5-Jahres-Durchschnitt in %											2. Variation moyenne d'une période de 5 ans en %		
1990–1995					2,4	0,5	2,1	0,7	- 1,4	1,8	- 0,4	0,6	
1995–2000					1,5	1,8	1,4	1,7	2,4	1,8	1,3	1,8	
3. Veränderung im 10-Jahres-Durchschnitt in %											3. Variation moyenne d'une période de 10 ans en %		
1960–1970						4,5						4,7	
1970–1980						3,3						3,5	
1980–1990						2,7						2,8	
1990–2000					1,9	1,1	1,8	1,2	0,5	1,8	0,4	1,2	

Winter (Oktober–März)					Hiver (octobre à mars)							
1. Veränderung gegenüber Vorjahr in %					1. Variation par rapport à l'année précédente en %							
1989/90	- 19,1	0,8	- 7,8	- 9,9	- 10,4	2,3	4,0	1,5	0,1	4,4	1,5	2,4
1990/91	18,6	- 0,3	3,8	8,7	8,8	3,2	5,0	3,1	1,4	4,4	2,5	3,3
1991/92	1,1	0,2	48,5	2,0	2,3	3,0	5,7	4,6	- 0,6	5,3	2,5	3,0
1992/93	1,1	0,3	- 37,9	- 0,8	- 0,7	- 3,2	- 0,8	- 2,3	- 6,6	- 0,9	- 4,7	- 3,2
1993/94	17,7	1,1	- 0,6	9,7	9,9	- 0,3	0,6	- 1,8	- 1,3	0,0	- 0,1	- 0,3
1994/95	- 3,7	3,2	6,0	- 0,6	- 0,6	0,4	- 0,1	0,3	1,9	- 0,3	- 0,4	0,5
1995/96	- 17,9	1,0	30,2	- 8,5	- 9,2	2,6	5,1	5,8	0,4	3,1	0,9	2,7
1996/97	6,3	- 2,5	11,0	2,2	2,3	- 0,3	- 1,1	- 0,8	- 0,9	2,0	- 1,4	- 0,3
1997/98	0,7	- 0,4	17,7	0,8	1,3	1,3	- 0,1	- 1,2	2,6	2,1	0,9	1,4
1998/99	6,2	2,7	5,5	4,6	4,4	3,3	3,4	7,3	1,9	4,9	3,6	3,4
1999/00	15,3	2,1	5,8	9,0	9,0	2,7	0,3	- 1,1	5,1	1,5	7,9	2,7
2. Veränderung im 5-Jahres-Durchschnitt in %											2. Variation moyenne d'une période de 5 ans en %	
1989/1990–1994/1995					3,8	0,6	2,0	0,7	- 1,1	1,7	- 0,1	0,6
1994/1995–1999/2000					1,4	1,9	1,5	1,9	1,8	2,7	2,3	2,0
3. Veränderung im 10-Jahres-Durchschnitt in %											3. Variation moyenne d'une période de 10 ans en %	
1960/1961–1970/1971						5,0						5,1
1970/1971–1980/1981						3,5						3,7
1980/1981–1990/1991						2,8						2,9
1989/1990–1999/2000					2,6	1,3	1,8	1,3	0,3	2,2	1,1	1,3

3. Erzeugung elektrischer Energie

3.1 Entwicklung der Landeserzeugung

Der schweizerische Kraftwerkspark erreichte 2000 mit 65 348 GWh das bisher zweithöchste Produktionsergebnis (1999: 66 693 GWh). Die zeitliche Entwicklung der verschiedenen Erzeugungsarten und deren anteilmässiger Beitrag an die Landeserzeugung gehen aus Tabelle 8 und Figur 9 hervor. In Tabelle 11 ist die saisonale Aufteilung der hydraulischen Produktion dargestellt.

Der hohe Ausbaugrad der Wasserkraft hat zur Folge, dass sich das Angebot an hydraulischem Strom von der technischen Seite her nur noch begrenzt steigern lässt. Schwankungen in der effektiven Wasserkrafterzeugung röhren deshalb hauptsächlich von der unterschiedlichen Wasserführung der Flüsse und von den Speichermöglichkeiten der Stauseen her. Die Wasserkraftwerke erzeugten im hydrologischen Jahr 1999/2000 1,1% weniger als im Vorjahr und 8,7% mehr als im Mittel der letzten zehn Jahre.

3. Production d'énergie électrique

3.1 Evolution de la production nationale

La production du parc suisse des centrales a atteint avec 65 348 GWh en 2000 le meilleur résultat après le record de 1999 (66 693 GWh). Le tableau 8 et la figure 9 montrent comment les différents modes de production ont évolué dans le temps, ainsi que leur contribution respective à la production nationale. Le tableau 11 présente la répartition saisonnière de la production hydraulique.

Techniquement, l'offre d'électricité d'origine hydraulique ne peut être accrue que de façon limitée, du fait du haut degré d'utilisation de cette ressource. Les fluctuations de production que l'on observe sont dues surtout aux variations du débit des cours d'eau ainsi qu'aux possibilités de stockage dans les lacs d'accumulation. Les centrales hydrauliques ont produit, durant l'année hydrologique 1999/2000, 1,1% de moins que l'année précédente et 8,7% de plus comparé à la moyenne des dix années écoulées.

*Anteile der einzelnen Kraftwerktypen an der Landeserzeugung
Parts des différents types de centrales électriques à la production nationale*


Tabelle 8
Tableau 8

Kalenderjahr Année civile	Wasserkraftwerke – Centrales hydrauliques*						Kernkraftwerke Centrales nucléaires	Konventionell-thermische Kraftwerke und andere Centrales thermiques classiques et divers	Total (= 100%)			
	Laufwerke Centrales au fil de l'eau		Speicherwerke Centrales à accumulation		Total							
	GWh	%	GWh	%	GWh	%						
1991	13 898	24,8	19 184	34,2	33 082	59,0	21 654	38,6	1 342	2,4	56 078	
1992	15 219	26,5	18 506	32,3	33 725	58,8	22 121	38,6	1 502	2,6	57 348	
1993	15 451	26,0	20 802	35,1	36 253	61,1	22 029	37,2	1 031	1,7	59 313	
1994	16 590	26,0	22 966	36,1	39 556	62,1	22 984	36,1	1 121	1,8	63 661	
1995	16 148	26,8	19 449	32,2	35 597	59,0	23 486	38,9	1 275	2,1	60 358	
1996	13 669	24,8	16 029	29,1	29 698	53,9	23 719	43,0	1 703	3,1	55 120	
1997	14 695	24,2	20 099	33,2	34 794	57,4	23 971	39,6	1 835	3,0	60 600	
1998	14 966	24,6	19 329	31,7	34 295	56,3	24 368	40,0	2 285	3,7	60 948	
1999	16 640	25,0	23 976	35,9	40 616	60,9	23 523	35,3	2 554	3,8	66 693	
2000	17 566	26,9	20 285	31,0	37 851	57,9	24 949	38,2	2 548	3,9	65 348	

* siehe auch Tabelle 11/voir aussi tableau 11

Fig. 9
Entwicklung
der einzelnen
Erzeuger-
kategorien
seit 1950

Fig. 9
Evolution des
différentes
catégories de
production
depuis 1950

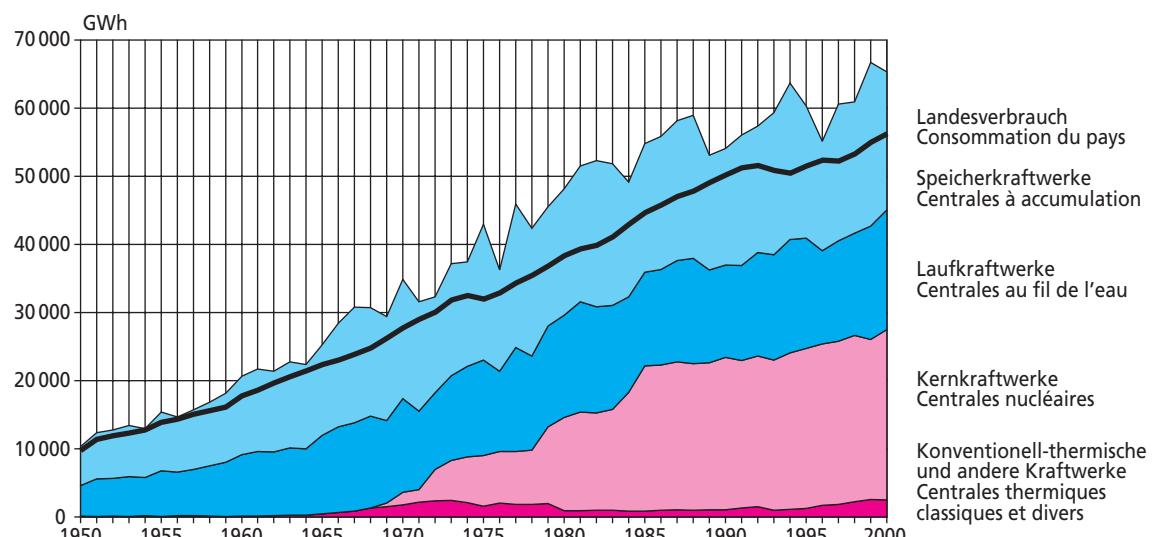

Production d'énergie électrique

Im Kalenderjahr 2000 erreichte die hydraulische Produktion mit 37 851 GWh 6,8% weniger als im Vorjahr. Sie beträgt 57,9% der gesamten Landeserzeugung (Mittel der letzten zehn Jahre: 58,7%). Die Kernenergie hat seit der Inbetriebnahme des ersten Kernkraftwerkes im Jahre 1969 rasch an Bedeutung gewonnen: Der Nuklearanteil von 38,2% im Berichtsjahr liegt leicht unter dem Mittel der letzten zehn Jahre (38,5%). Der Anteil der konventionell-thermischen und anderen Stromproduktion beträgt 3,9%.


Figur 10 zeigt die Produktionsanteile und – als Gegenstück dazu – den Landesverbrauch in den einzelnen Monaten des Jahres 2000.

Durant l'année civile 2000, la production hydraulique a atteint 37 851 GWh, soit 6,8% de moins que l'année précédente. Cela représente 57,9% de la production nationale totale (moyenne des dix dernières années: 58,7%). L'énergie nucléaire a rapidement pris de l'importance depuis la mise en service de la première centrale de ce type en 1969. Son apport de 38,2% en 2000 est légèrement inférieur à la moyenne des dix dernières années (38,5%). L'apport de la production thermique classique d'électricité et celui des autres productions s'élève à 3,9%.

La figure 10 montre, pour chaque mois de l'année 2000, l'apport respectif des différents types de centrales à la production ainsi que la consommation du pays.

Fig. 10
Monatliche Erzeugungsanteile
und Landesverbrauch
im Kalenderjahr 2000

Fig. 10
Quotes-parts mensuelles et
consommation du pays durant
l'année civile 2000

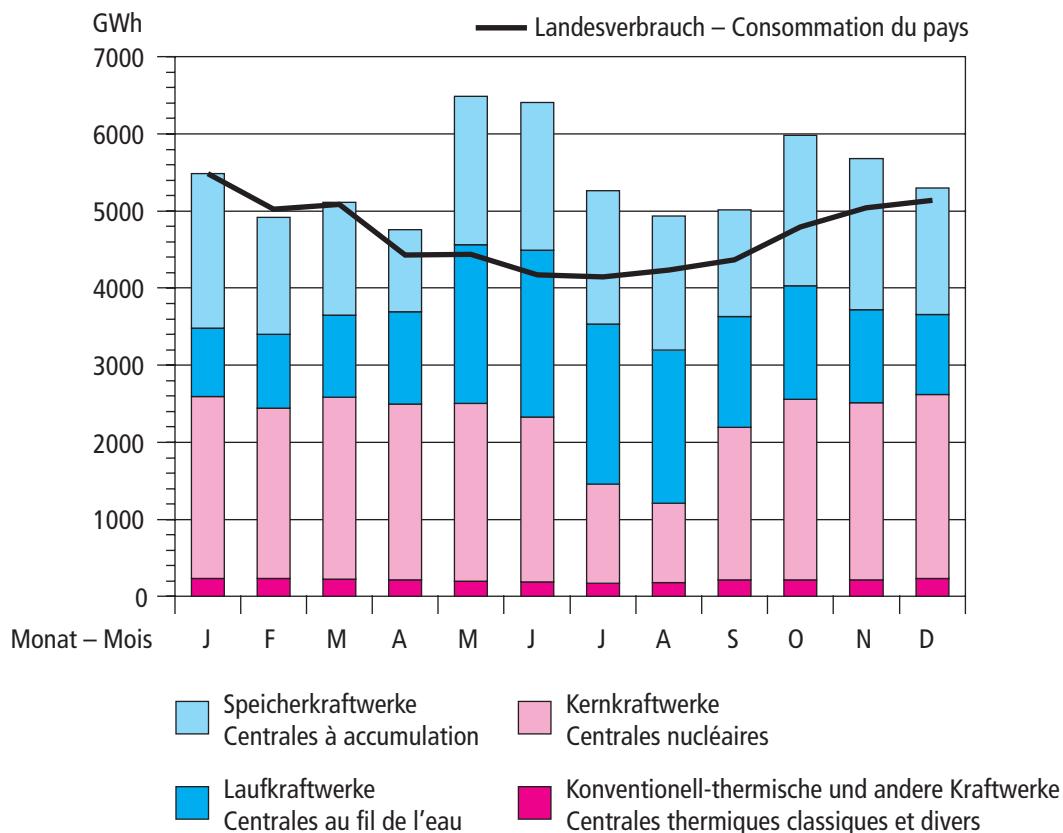

3.2 Vergleich der tatsächlichen Produktion mit der mittleren Produktionserwartung (Tabelle 9)

Die Abweichungen zwischen tatsächlicher Produktion und mittlerer Produktionserwartung bei der Wasserkraft (Winter +2249 GWh, Sommer +860 GWh) widerspiegeln die hydrologischen Verhältnisse in den beiden Semestern (vgl. Tabelle 12).

Die effektive Kernenergieerzeugung überstieg den Erwartungswert um 4409 GWh. Daraus geht hervor, dass die international bekannten Normen für die zu erwartende Kapazitätsauslastung der Nuklearenergieanlagen vor allem im Winter übertroffen wurden. Der hohe Erwartungswert der konventionell-thermischen Produktion und die im Vergleich dazu geringe tatsächliche Produktion belegen den Reservecharakter, der diesem Kraftwerktyp zukommt.

3.2 Comparaison entre la production effective et la production moyenne escomptée (tableau 9)

Les écarts importants entre la production effective et la production moyenne escomptée des forces hydrauliques (hiver +2249 GWh, été +860 GWh) reflètent les conditions hydrologiques des deux semestres (cf. tableau 12).

La production réelle d'énergie nucléaire a dépassé la valeur prévue de 4409 GWh. Ainsi, les normes internationales relatives à la charge des installations productrices de ce type ont été dépassées, notamment en hiver. De leur côté, l'importante valeur escomptée touchant la production dans des centrales thermiques classiques ainsi que les chiffres relativement modestes de leur production effective confirment le caractère de réserve revêtu par ces installations.

*Vergleich der mittleren und effektiven Produktion, in GWh
Comparaison des productions moyennes et effectives, en GWh*

Tabelle 9
Tableau 9

	Winter – Hiver 1999/2000				Sommer – Eté 2000				
	Mittlere Produktions-erwartung ¹ Production moyenne escomptée ¹	Effektive Produktion Production effective	Abweichung		Mittlere Produktions-erwartung ¹ Production moyenne escomptée ¹	Effektive Produktion Production effective	Abweichung		
			Ecart GWh	%			Ecart GWh	%	
Wasserkraftwerke (ohne Speicherpumpen)	15 100	17 349	+ 2 249	+ 14,9	18 400	19 260	+ 860	+ 4,7	Centrales hydrauliques (sans pompage)
	11 220	13 723	+ 2 503	+ 22,3	9 100	11 006	+ 1 906	+ 20,9	Centrales nucléaires
	1 400	1 412	+ 12	+ 0,9	1 200	1 182	- 18	- 1,5	Centrales thermiques classiques et divers
	27 720	32 484	+ 4 764	+ 17,2	28 700	31 448	+ 2 748	+ 9,6	Production nette

¹ Resultierende Produktionserwartung gemäss Tabelle 33, Elektrizitätsstatistik 1999

¹ Production moyenne escomptée selon tableau 33, statistique de l'électricité 1999

*Vergleich der mittleren und effektiven Produktion, in GWh (Fortsetzung)
Comparaison des productions moyennes et effectives, en GWh (suite)*

Tabelle 9 (Forts.)
Tableau 9 (suite)

	Hydrologisches Jahr – Année hydrologique 1999/2000				
	Mittlere Produktions-erwartung ¹ Production moyenne escomptée ¹	Effektive Produktion Production effective	Abweichung		
			Ecart GWh	%	
Wasserkraftwerke (ohne Speicherpumpen)	33 500	36 609	+ 3 109	+ 9,3	Centrales hydrauliques (sans pompage)
	20 320	24 729	+ 4 409	+ 21,7	Centrales nucléaires
	2 600	2 594	- 6	- 0,2	Centrales therm. classiques et divers
	56 420	63 932	+ 7 512	+ 13,3	Production nette

¹ Resultierende Produktionserwartung gemäss Tabelle 33, Elektrizitätsstatistik 1999

¹ Production moyenne escomptée selon tableau 33, statistique de l'électricité 1999

3.3 Höchstleistungen der Kraftwerke

Aufgrund der für jeden dritten Mittwoch des Monats erstellten Belastungsdiagramme wurden die Leistungswerte gemäss Tabelle 10 ermittelt.

3.3 Puissances maximales des centrales

Le diagramme de charge établi pour le troisième mercredi de chaque mois a permis de relever les puissances selon le tableau 10.

*Höchstleistungen der Kraftwerke (Total)
Puissances maximales des centrales (total)*

Tabelle 10
Tableau 10

	1998/1999	1999/2000	
Maximale Leistungen Winter Sommer	11 125 MW (17.2.) 12 392 MW (15.9.)	12 581 MW (15.12.) 12 491 MW (21.6.)	Puissances maximales Hiver Eté

3.4 Die einzelnen Erzeugerkategorien

3.4.1 Hydraulische Erzeugung

3.4.1.1 Hydrologische Verhältnisse 1999/2000

Die zur Elektrizitätsproduktion verwendeten natürlichen Zuflüsse, ausgedrückt in erzeugbarer Energie, wurden zu 27,6% im Winterhalbjahr und zu 72,4% im Sommerhalbjahr gefasst (Tabelle 13). Dank den zahlreichen Speicherbecken konnte dieses Verhältnis für die tatsächliche Erzeugung 1999/2000 auf 46,1% im Wintersemester und 53,9% im Sommersemester verschoben werden (Tabelle 11).

3.4 Catégories de producteurs

3.4.1 Production hydraulique

3.4.1.1 Conditions de l'année hydrologique 1999/2000

Les débits naturels utilisés pour la production d'énergie électrique, mesurés en terme d'énergie productible, ont été captés à raison de 27,6% pendant le semestre d'hiver et de 72,4% pendant le semestre d'été (tableau 13). Pour ce qui est de la production effective, grâce aux nombreux bassins d'accumulation exploités, ce rapport a été corrigé à 46,1% pour le semestre d'hiver et 53,9% pour le semestre d'été (tableau 11).

Production d'énergie électrique

Hydraulische Produktion im Winter- und Sommerhalbjahr
Production hydraulique aux semestres d'hiver et d'été

Tabelle 11
Tableau 11

Jahr Année	Laufwerke – Centrales au fil de l'eau				Speicherwerke – Centrales à accumulation						Total				
	Winter – Hiver		Sommer – Eté		Jahr	Winter – Hiver		Sommer – Eté		Jahr	Winter – Hiver		Sommer – Eté		Jahr
	GWh	%	GWh	%		GWh	%	GWh	%		GWh	%	GWh	%	
1990/91	5 036	36,3	8 855	63,7	13 891	9 176	49,1	9 515	50,9	18 691	14 212	43,6	18 370	56,4	32 582
1991/92	5 013	34,0	9 711	66,0	14 724	9 350	48,7	9 863	51,3	19 213	14 363	42,3	19 574	57,7	33 937
1992/93	5 256	34,7	9 905	65,3	15 161	9 260	48,4	9 887	51,6	19 147	14 516	42,3	19 792	57,7	34 308
1993/94	6 225	36,6	10 791	63,4	17 016	10 860	46,7	12 392	53,3	23 252	17 085	42,4	23 183	57,6	40 268
1994/95	5 972	35,9	10 642	64,1	16 614	10 474	51,5	9 858	48,5	20 332	16 446	44,5	20 500	55,5	36 946
1995/96	4 582	34,5	8 692	65,5	13 274	8 924	54,6	7 424	45,4	16 348	13 506	45,6	16 116	54,4	29 622
1996/97	5 362	35,7	9 643	64,3	15 005	8 996	46,2	10 465	53,8	19 461	14 358	41,7	20 108	58,3	34 466
1997/98	4 905	34,0	9 518	66,0	14 423	9 553	49,3	9 830	50,7	19 383	14 458	42,8	19 348	57,2	33 806
1998/99	5 771	34,9	10 742	65,1	16 513	9 579	43,0	12 702	57,0	22 281	15 350	39,6	23 444	60,4	38 794
1999/00	6 281	36,5	10 918	63,5	17 199	11 424	53,9	9 756	46,1	21 180	17 705	46,1	20 674	53,9	38 379

Die mittleren natürlichen Zuflüsse zu den bestehenden Produktionsanlagen sind für den im hydrologischen Jahr 1999/2000 vorhanden gewesenen Produktionsapparat aufgrund der in den letzten 40 Jahren (1960/1961–1999/2000) aufgetretenen Zuflüsse ermittelt worden. Der Elektrizitätsverbrauch für den Antrieb der Speicherpumpen ist abgezogen worden. Tabelle 12 gibt die aus diesen Berechnungen resultierenden *Indizes* der halbjährlichen und jährlichen *Erzeugungsmöglichkeit* wieder. Zudem sind die Extremwerte speziell gekennzeichnet (fette Zahlen). Die hydrologischen Verhältnisse lagen demnach in der Berichtsperiode (Index 1,08) leicht über dem Mittel (Index 1,00).

Les apports naturels moyens correspondant à l'équipement hydro-électrique existant ont été déterminés, pour les équipements de l'année hydrologique 1999/2000, sur la base des débits des 40 années précédentes (1960/1961 à 1999/2000). L'énergie électrique consommée pour le pompage d'accumulation a été déduite. Le tableau 12 montre les *indices de productibilité* semestrielle et annuelle résultant de ces calculs. Les valeurs extrêmes y figurent en caractères gras. Il apparaît que les conditions hydrologiques ont été, pendant la période considérée (indice 1,08), légèrement supérieures à la moyenne (indice 1,00).

Indizes der Erzeugungsmöglichkeit
Indices de productibilité

Tabelle 12
Tableau 12

Hydrologisches Jahr Année hydrologique	Winterhalbjahr Semestre d'hiver	Sommerhalbjahr Semestre d'été	Jahr Année	Hydrologisches Jahr Année hydrologique	Winterhalbjahr Semestre d'hiver	Sommerhalbjahr Semestre d'été	Jahr Année
1960/1961	1,20	0,97	1,03	1980/1981	1,01	1,09	1,07
1961/1962	0,97	0,93	0,94	1981/1982	1,18	1,12	1,13
1962/1963	0,73	1,01	0,94	1982/1983	1,14	1,12	1,12
1963/1964	0,96	0,88	0,90	1983/1984	0,88	0,94	0,92
1964/1965	0,87	0,96	0,94	1984/1985	0,98	1,04	1,02
1965/1966	1,07	0,98	1,01	1985/1986	0,79	1,10	1,02
1966/1967	1,09	1,01	1,03	1986/1987	0,86	1,10	1,04
1967/1968	1,00	0,99	1,00	1987/1988	1,09	1,07	1,07
1968/1969	1,01	0,94	0,96	1988/1989	1,11	0,91	0,97
1969/1970	0,86	1,04	0,99	1989/1990	0,87	0,93	0,91
1970/1971	0,93	0,92	0,92	1990/1991	1,05	0,96	0,99
1971/1972	0,70	0,84	0,80	1991/1992	0,99	1,02	1,01
1972/1973	0,77	0,95	0,91	1992/1993	1,07	1,02	1,03
1973/1974	0,93	0,90	0,91	1993/1994	1,35	1,15	1,20
1974/1975	0,94	1,07	1,04	1994/1995	1,13	1,05	1,07
1975/1976	0,88	0,77	0,80	1995/1996	0,87	0,87	0,87
1976/1977	1,18	1,12	1,14	1996/1997	1,09	1,02	1,04
1977/1978	1,14	1,00	1,03	1997/1998	0,95	1,02	1,00
1978/1979	0,85	0,97	0,94	1998/1999	1,11	1,19	1,17
1979/1980	1,19	0,99	1,04	1999/2000	1,19	1,05	1,08
Minimum	0,70	0,77	0,80				
Maximum	1,35	1,19	1,20				

In Tabelle 13 sind die monatlichen Indizes für das Jahr 1999/2000 gesamtschweizerisch und für jede in hydrologischer Beziehung charakteristische Region angegeben. Die regionalen Unterschiede waren wiederum recht beträchtlich. Figur 11 illustriert diesen Sachverhalt in der zeitlichen Entwicklung.

Le tableau 13 fournit les indices mensuels de 1999/2000 pour toute la Suisse et pour chacune des régions hydrologiques caractéristiques du pays. Les différences régionales sont à nouveau assez marquées. La figure 11 illustre ces indices sur plusieurs années.

*Erzeugungsmöglichkeit nach Regionen im hydrologischen Jahr 1999/2000
Productibilité par région durant l'année hydrologique 1999/2000*

Tabelle 13
Tableau 13

		Wallis Valais	Graubünden Grisons	Tessin Tessin	Alpennordseite Versant nord des Alpes	Mittelland Plateau	Jura	Gesamte Schweiz Total pour la Suisse
Indizes der Erzeugungsmöglichkeit – Indices de productibilité								
Oktober	Octobre	1,02	1,94	0,88	1,04	1,16	1,12	1,27
November	Novembre	0,97	1,48	1,31	0,89	1,09	0,91	1,14
Dezember	Décembre	0,95	1,27	1,05	1,01	1,24	1,50	1,16
Januar	Janvier	0,99	1,20	1,29	0,87	1,10	0,89	1,08
Februar	Février	1,03	1,21	0,91	1,31	1,41	1,82	1,29
März	Mars	1,05	1,12	0,73	1,24	1,27	1,14	1,16
April	Avril	0,98	1,32	1,32	1,12	1,00	0,94	1,11
Mai	Mai	1,62	1,54	1,34	1,36	1,09	0,76	1,40
Juni	Juin	1,39	0,93	0,94	1,08	1,01	0,66	1,09
Juli	JUILLET	0,80	0,84	0,62	0,92	1,09	1,30	0,85
August	Août	1,01	1,11	0,87	0,99	1,02	0,78	1,02
September	Septembre	0,97	0,80	0,94	0,92	1,00	0,88	0,93
Winter	Hiver	1,00	1,52	1,01	1,04	1,21	1,23	1,19
Sommer	Eté	1,08	1,05	0,96	1,05	1,04	0,88	1,05
Jahr	Année	1,07	1,15	0,97	1,05	1,11	1,07	1,08
Erzeugungsmöglichkeit in GWh – Productibilité en GWh								
Winter	Hiver	1 453	2 377	858	1 362	3 668	269	9 987
Sommer	Eté	7 930	6 101	2 607	5 160	4 220	163	26 181
Jahr	Année	9 383	8 478	3 465	6 522	7 888	432	36 168

*Höchstleistungen der Wasserkraftwerke
Puissances maximales des centrales hydrauliques*

Tabelle 14
Tableau 14

	1998/1999	1999/2000	
Maximale Leistungen Winter Sommer	7 485 MW (17.2.) 9 209 MW (15.9.)	8 981 MW (15.12.) 9 308 MW (21.6.)	Puissances maximales Hiver Eté

3.4.1.2 Höchstleistungen

Aufgrund der für jeden dritten Mittwoch des Monats erstellten Belastungsdiagramme wurden die Leistungswerte gemäss Tabelle 14 ermittelt.

3.4.1.3 Erzeugung der Laufkraftwerke

Der Beitrag der Laufkraftwerke an die gesamte Wasserkraftproduktion betrug im Durchschnitt der letzten zehn hydrologischen Jahre 43,6%. 1999/2000 lagen die hydrologischen Voraussetzungen für die Laufwerkproduktion in der ganzen Schweiz 11,8% über dem zehnjährigen Mittelwert. Messungen am Rhein in Rheinfelden haben ergeben, dass die Wassermenge 2000 das langjährige Mittel um 11,4% überschritt.

Laufkraftwerke sind in der Regel Flusskraftwerke. Das für die Energieproduktion nutzbare Gefälle beträgt meist nicht mehr als 50 Meter. Charakteristisch für die Laufkraftwerke ist, dass die Produktionsmöglichkeiten nebst dem technischen Ausbaustand der Anlagen vor allem von den Wasserverhältnissen abhängen. Da die Laufkraftwerke zudem auf die Verarbeitung einer bestimmten Wassermenge (= Ausbauwassermenge) ausgelegt sind und Speichermöglichkeiten vielfach fehlen, kann eine niederschlagsreiche Periode zur Folge haben, dass ein Zuviel an Wasser ungenutzt über das Wehr fliesst.

3.4.1.2 Puissances maximales







Le diagramme de charge établi pour le troisième mercredi de chaque mois a permis de relever les puissances selon le tableau 14.

3.4.1.3 Production des centrales au fil de l'eau

Sur l'ensemble des dix années hydrologiques écoulées, les centrales au fil de l'eau ont fourni 43,6% de la production hydroélectrique. En 1999/2000, les conditions hydrologiques observées dans toute la Suisse pour la production de ces centrales ont été 11,8% supérieures à la moyenne des dix dernières années. Des mesures faites sur le Rhin à Rheinfelden ont indiqué un débit qui a dépassé de 11,4% la moyenne multiannuelle.

Les centrales au fil de l'eau fonctionnent en général grâce au courant des rivières. La différence de niveau utile (la hauteur de chute) ne dépasse pas 50 mètres. Typiquement, en plus du niveau technique de ces installations, ce sont surtout les conditions hydrologiques qui déterminent leur productivité. De surcroît, une telle centrale est conçue pour absorber une certaine quantité d'eau (débit équipé) et ne dispose souvent d'aucune possibilité d'accumulation, de sorte qu'en période de forte pluviosité, l'eau excédentaire se déverse par dessus le barrage, inutilisée.

Production d'énergie électrique

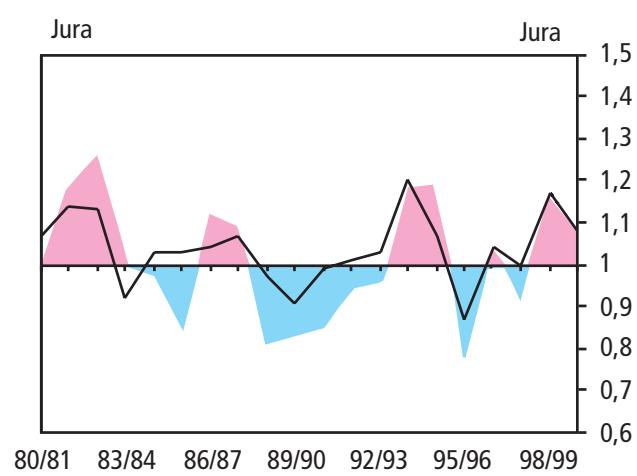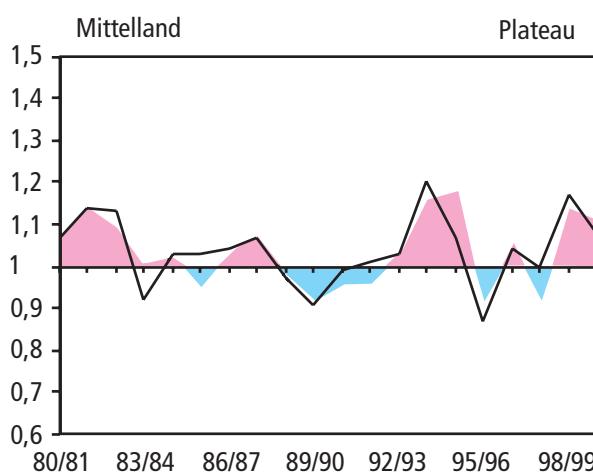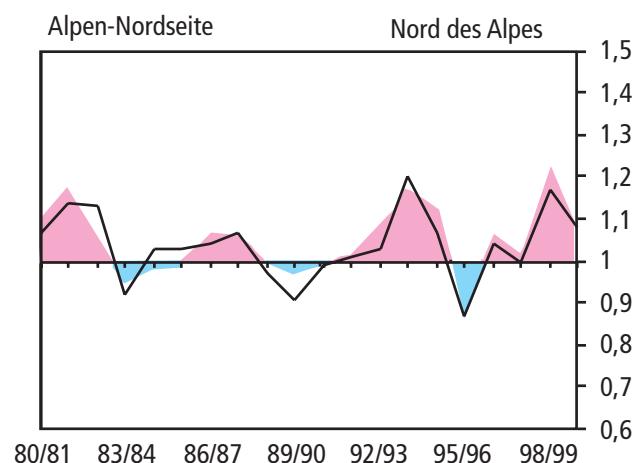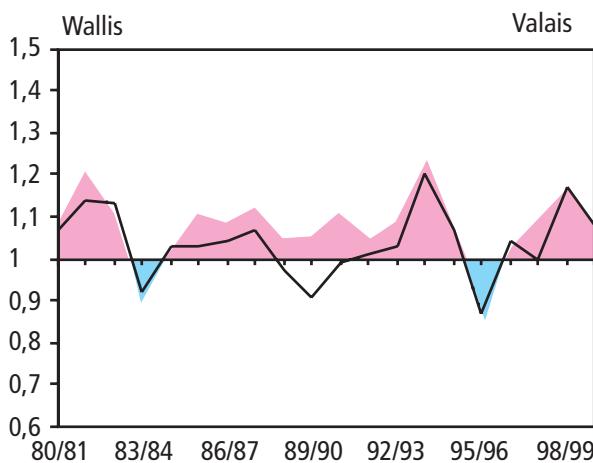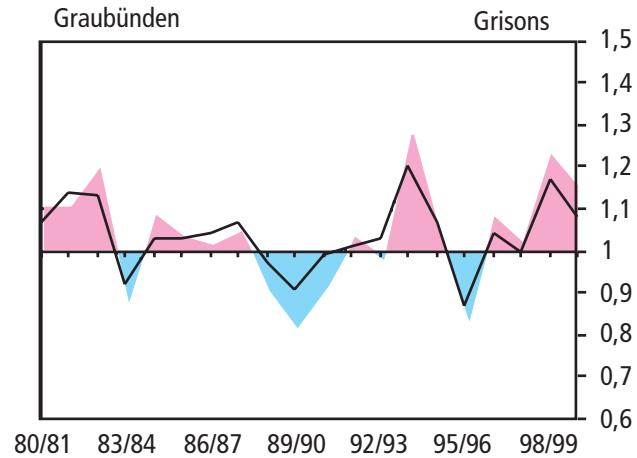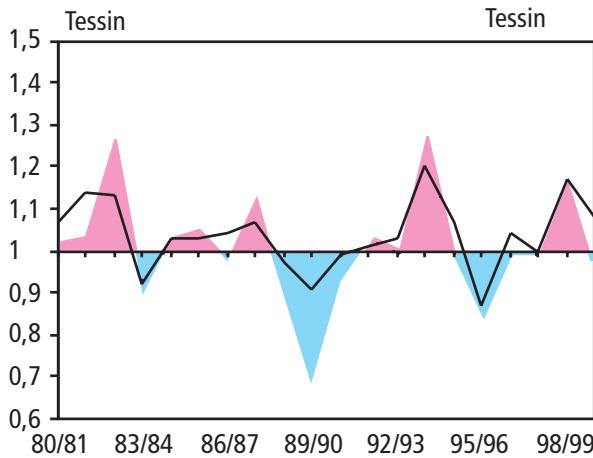

— Gesamtschweizerische Erzeugungsmöglichkeit
 Überdurchschnittliche Erzeugungsmöglichkeit der Region
 Unterdurchschnittliche Erzeugungsmöglichkeit der Region

— Productibilité de l'ensemble de la Suisse
 Productibilité régionale supérieure à la moyenne
 Productibilité régionale inférieure à la moyenne

Fig. 11
Regionale und gesamtschweizerische Erzeugungsmöglichkeiten (Indizes)

Fig. 11
Productibilités régionales et de l'ensemble de la Suisse (indices)

3.4.1.4 Bewirtschaftung der Speicherseen

Der Anteil der Speicherenergie an der gesamten Wasserkraftproduktion betrug im Mittel der letzten zehn hydrologischen Jahre 56,4%.

Bei den Speicherkraftwerken wird zwischen reinen Speicherwerken und Pumpspeicherwerken unterschieden. Die *reinen Speicherwerke* nutzen das Wasser aus Speicherseen, welche durch natürliche Zuflüsse gespiesen werden. Diese Zuflüsse sind naturgemäß in den Sommermonaten während der Schnee- und Gletscherschmelze am grössten. Das gespeicherte Wasser kann

3.4.1.4 Exploitation des lacs d'accumulation

Au cours des dix années hydrologiques écoulées, les lacs d'accumulation ont fourni en moyenne 56,4% de l'énergie hydro-électrique.

Il faut distinguer *les centrales à accumulation simples* des usines à pompage-turbinage. Les premières utilisent des lacs d'accumulation alimentés par l'apport naturel des cours d'eau qui s'y jettent. Ceux-ci ont naturellement leur plus gros débit en été (fonte des neiges et des glaciers). La centrale peut recourir à ce réservoir selon les besoins. L'eau lui est alors amenée par des

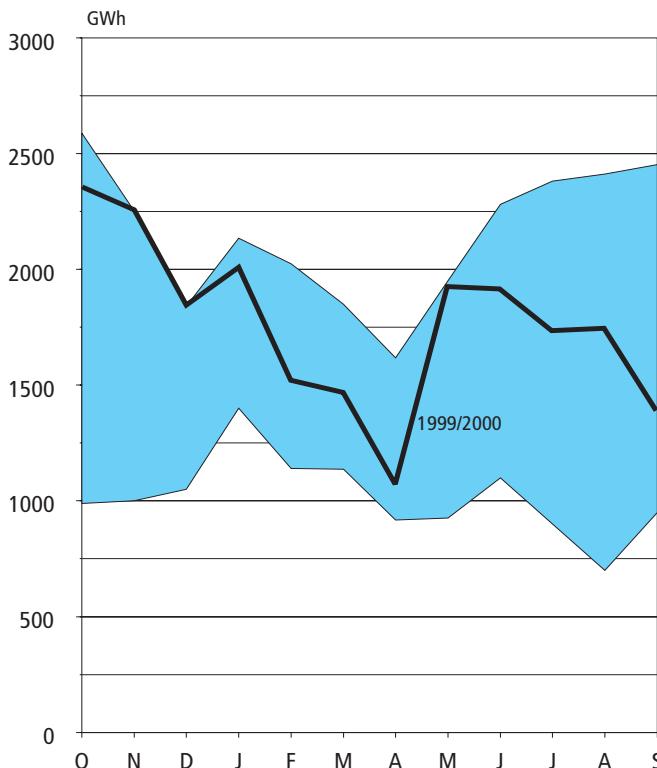


Fig. 12
Tatsächliche Erzeugung in den Speicherkraftwerken
Production effective dans les centrales à accumulation

Schwankungsbreite der hydrologischen Jahre
1972/1973–1999/2000

Ecarts au cours des années hydrologiques
1972/1973–1999/2000

von den Speicherzentralen je nach Bedarf abgerufen werden: Über ein grosses Gefälle wird dann jeweils das Wasser mittels Druckleitung und Druckschächten den Turbinen zugeführt. Da Elektrizität nicht auf Vorrat gehalten werden kann, bilden die Stauseen eine wichtige Energiereserve, die vor allem zur Deckung des Spitzenbedarfs im Winter dient (Fig. 12). Ferner können Speicherwerke bei Betriebsstörungen in anderen Produktionsanlagen innert kurzer Zeit in Betrieb genommen werden und so die fehlende Energie im Netz ausgleichen.

Pumpspeicherwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie entweder für die Speicherproduktion oder für den Pumpbetrieb eingesetzt werden können. In Zeiten schwacher Energienachfrage werden bei der Pumpspeicherung Grundlastenergie aus anderen inländischen Kraftwerken und Stromimporte dazu verwendet, Wasser aus einem tiefer liegenden in ein höher liegendes Speicherbecken hinaufzupumpen. Durch die *Pumpspeicherung* wird keine Energie erzeugt, sondern nur die zeitliche Verfügbarkeit der Energie verschoben. Dabei kann es sich darum handeln:

- die Füllung der Speicherseen durch natürliche Zuflüsse zu verbessern, indem mit Hilfe von Pumpanlagen Wasser zugeleitet wird. Dieser Pumpbetrieb findet vorwiegend im Sommer statt;
- durch freien Pumpbetrieb zwischen zwei Speicherbecken die zusätzliche Erzeugung hochwertiger Starklast-Energie zu er-

conduites forcées et des galeries franchissant une importante différence de niveau. L'électricité ne pouvant être stockée, les lacs d'accumulation constituent un élément précieux des structures de production: ils servent surtout à couvrir les pointes de la demande en hiver (fig. 12). En outre, les centrales à accumulation peuvent démarrer rapidement en cas de perturbation dans une autre unité et fournir au réseau l'énergie demandée.

Les *centrales à pompage-turbinage* fonctionnent de la même manière, mais elles se prêtent aussi au pompage: en périodes de faible demande, l'énergie produite dans d'autres centrales suisses ou importée leur permet de faire passer l'eau d'un bassin à un autre, situé plus haut. Cette *accumulation par pompage* ne crée pas d'énergie, elle déplace simplement la disponibilité de l'énergie dans le temps. Elle permet:

- d'améliorer le remplissage des lacs d'accumulation, normalement assuré par les apports naturels, en y amenant de l'eau par pompage. Le procédé fonctionne surtout en été;
- de produire des quantités supplémentaires d'énergie durant les heures de pleine charge grâce au système décrit ci-dessus. Le rendement de telles installations se situant en moyenne aux

Production d'énergie électrique

möglichen, wofür das Wasser in den Schwachlastzeiten hochgepumpt wird. Der Energieaufwand für den Pumpbetrieb ist höher als die daraus gewonnene Spitzenenergie; der Wirkungsgrad dieser Anlagen liegt im Mittel bei 0,7.

Die für die Pumpspeicherung aufgewendete elektrische Energie wird in unseren Statistiken nicht auf der Verwendungsseite, sondern als Produktionsminderung eingesetzt. Sie betrug im hydrologischen Jahr 1999/2000 1770 GWh, wovon

- im Winter 1999/2000 356 GWh (20%)
- im Sommer 2000 1414 GWh (80%).

Ende September 1999 waren die Speicherseen zu 96,9% ihres Speichervermögens gefüllt. Damit stand für die nachfolgenden Wintermonate und zusätzlich für die Monate April und Mai 2000 eine Energiemenge von 8240 GWh zur Verfügung (Tabelle 15).

Die Speicherentnahmen beliefen sich im Winter 1999/2000 auf insgesamt 7190 GWh; die stärkste Beanspruchung erfolgte dabei im Monat Januar mit 1663 GWh (Tabelle 15). Die Auffüllungen der Speicherbecken betrugen zwischen Oktober 1999 und März 2000 59 GWh. Per Saldo war am Ende der Winterperiode ein Energievorrat von 1109 GWh (13,0% des Speichervermögens) in den Speichern vorhanden.

Der tiefste Stand im hydrologischen Jahr 1999/2000 wurde Ende April mit einem Energievorrat von 994 GWh (11,7%) erreicht. Mit einsetzender Schneeschmelze wurden darauf die Speicherseen sukzessive wieder aufgefüllt. Sie erreichten Ende September 2000 einen Füllungsgrad von 91,8%, entsprechend 7994 GWh. Dieser Wert liegt unter dem zehnjährigen Durchschnitt von 93,0% (Tabelle 16).

Figur 13 stellt die Schwankungsbreite des gesamten Speicherinhaltes während der vergangenen zwanzig Jahre dar.

environ de 0,7, la dépense en énergie de pompage est plus élevée que l'énergie de pointe produite.

Dans la présente statistique, l'énergie utilisée pour le pompage d'accumulation ne figure pas sous la rubrique «consommation», mais est portée en diminution de la production. Pour l'année hydrologique 1999/2000, elle a atteint 1770 GWh, dont:

- 356 GWh (20%) pour l'hiver 1999/2000
- 1414 GWh (80%) pour l'été 2000.

A la fin de septembre 1999, les lacs d'accumulation étaient remplis à raison de 96,9% de leur capacité, ce qui représentait 8240 GWh d'énergie disponible pour les mois d'hiver ainsi que pour avril et mai 2000 (tableau 15).

Durant le semestre d'hiver 1999/2000, les lacs d'accumulation ont été sollicités pour 7190 GWh, avec un maximum de 1663 GWh pendant le mois de janvier (tableau 15). Par ailleurs, ils ont été réalimentés de l'équivalent de 59 GWh entre octobre 1999 et mars 2000. Ainsi, à la fin de cette période, les réserves atteignaient 1109 GWh, soit 13,0% de la capacité d'accumulation.

Le taux de remplissage des lacs d'accumulation a atteint son minimum de l'année hydrologique 1999/2000 à la fin d'avril avec 11,7%, ce qui correspond à une réserve d'énergie de 994 GWh. Par la suite, la fonte des neiges a progressivement rempli les bassins. De sorte que, à fin septembre 2000, le degré de remplissage était de 91,8% (ce qui représente 7994 GWh), soit moins que la moyenne de 93,0% des dix années précédentes (tableau 16).

La figure 13 montre les variations du contenu total des bassins d'accumulation pendant les vingt dernières années.

*Verlauf des Speicherinhaltes im hydrologischen Jahr 1999/2000
Variation du contenu des bassins d'accumulation durant l'année hydrologique 1999/2000*

Tabelle 15
Tableau 15

	Inhalt der Speicherbecken am Monatsende	Füllungsgrad	Entnahme	Auffüllung	Differenz	
	Contenu des bassins d'accumulation à la fin du mois	Degré de remplissage	Prélèvement	Rémplissage	Déference	
	GWh	%	GWh			
September 1999	8 240	96,9				Septembre 1999
Oktober	7 659	90,1	- 593	+ 12	- 581	Octobre
November	6 310	74,2	- 1 351	+ 2	- 1 349	Novembre
Dezember	4 997	58,8	- 1 334	+ 21	- 1 313	Décembre
Januar 2000	3 336	39,2	- 1 663	+ 2	- 1 661	Janvier 2000
Februar	2 156	25,4	- 1 191	+ 11	- 1 180	Février
März	1 109	13,0	- 1 058	+ 11	- 1 047	Mars
April	994	11,7	- 311	+ 196	- 115	Avril
Mai	2 572	30,3	- 29	+ 1 607	+ 1 578	Mai
Juni	4 732	55,7	- 21	+ 2 181	+ 2 160	Juin
Juli	6 208	73,0	- 0	+ 1 476	+ 1 476	Juillet
August	7 596	87,2	- 52	+ 1 440	+ 1 388	Août
September 2000	7 994	91,8	- 8	+ 406	+ 398	Septembre 2000
Oktober – März			- 7 190	+ 59	- 7 131	Octobre – mars
Oktober – Mai			- 7 530	+ 1 862	- 5 668	Octobre – mai
April – September			- 421	+ 7 306	+ 6 885	Avril – septembre
Hydrologisches Jahr 1999/2000			- 7 611	+ 7 365	- 246	Année hydrologique 1999/2000

Speichervermögen am 30.9.2000: 8710 GWh

Capacité des réservoirs au 30.9.2000: 8710 GWh

Kenngrößen zur Speicherbewirtschaftung
Données importantes pour l'exploitation des bassins d'accumulation

Tabelle 16
 Tableau 16

Stand am 30. September Etat le 30 septembre	Speichervermögen Capacité des réservoirs	Speicherinhalt Contenu des bassins d'accumulation	Füllungsgrad Degré de remplissage
Jahr/Année	GWh		%
1991	8 390	7 999	95,3
1992	8 390	7 989	95,2
1993	8 390	8 185	97,6
1994	8 390	8 189	97,6
1995	8 435	7 450	88,3
1996	8 435	7 158	84,9
1997	8 435	7 642	90,6
1998	8 500	7 790	91,6
1999	8 500	8 240	96,9
2000	8 710	7 994	91,8
Mittelwert/Valeur moyenne 1991–2000			93,0

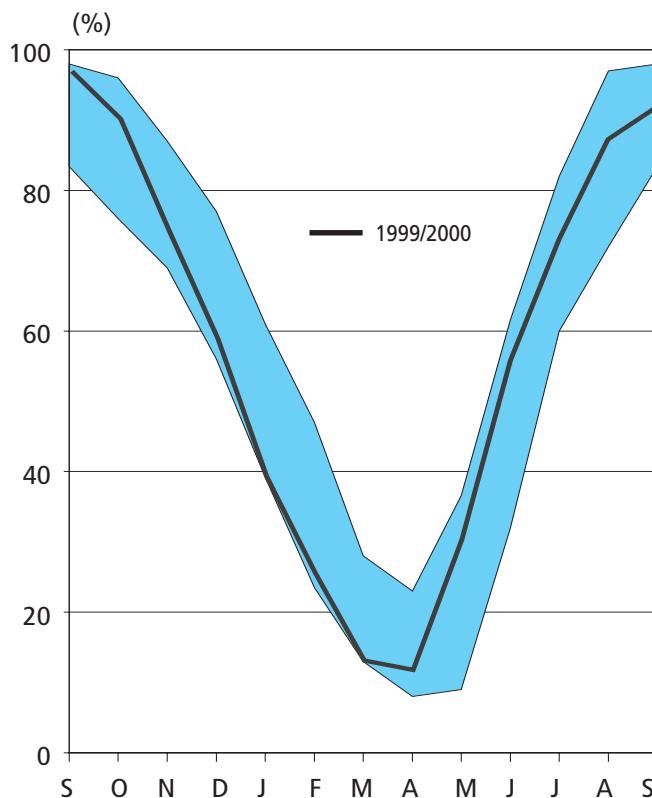


Fig. 13
Verlauf des Speicherinhalts (Stand Ende Monat)
Variation du contenu des bassins d'accumulation (à la fin du mois)

Schwankungsbreite der hydrologischen Jahre
 1972/1973–1999/2000

Minimum et maximum des années hydrologiques
 1972/1973–1999/2000

3.4.2 Erzeugung der Kernkraftwerke

3.4.2.1 Betrieb

2000 erreichte die Kernenergieproduktion mit 24 949 GWh das höchste Produktionsergebnis (+6,1% gegenüber dem Vorjahr). Der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromproduktion beträgt damit im Kalenderjahr 38,2%. Im Wintersemester 1999/2000 betrug dieser Anteil sogar über 44,6%. Bei dieser Zahlenangabe handelt es sich um die reine Stromproduktion. Zusätzlich gaben die Werke in Beznau und Gösgen Wärme an das regionale Fernwärmennetz (Refuna) sowie an einen Industriebetrieb ab. Infolge dieser Wärmeabkopplungen betrug die Minderproduktion an Strom 83,2 GWh. Unter Einrechnung der Wärmelieferungen erreichten sämtliche Kernkraftwerke in der Schweiz eine mittlere Arbeitsausnutzung von 89,1%. Dieses Ergebnis stellt im internationalen Vergleich einen Spitzenwert dar, welcher dank der ausgezeichneten Verfügbarkeit der fünf

3.4.2 Production des centrales nucléaires

3.4.2.1 Exploitation

Avec 24 949 GWh, les centrales nucléaires ont produit en 2000 le meilleur résultat jamais enregistré (+6,1% par rapport à l'année précédente). L'apport de l'énergie nucléaire à la production totale d'électricité en Suisse s'élève à 38,2% au cours de l'année civile, alors qu'au semestre d'hiver 1999/2000, cette contribution a même dépassé 44,6%. On notera que ces chiffres ne concernent que la production d'électricité. En plus de celle-ci, les centrales de Beznau et de Gösgen ont fourni de la chaleur au réseau régional Refuna de chauffage à distance, ainsi qu'à une entreprise industrielle. Compte tenu de ce soutirage de chaleur, qui a réduit de 83,2 GWh la production d'électricité, l'ensemble des centrales nucléaires en Suisse ont atteint une productivité moyenne de 89,1%. Cette valeur, élevée au vu des résultats obtenus à l'étranger, témoigne de l'excellente disponibilité des

Production d'énergie électrique

Kernkraftwerke der Schweiz: Elektrizitätserzeugung und Arbeitsausnutzung
Centrales nucléaires en Suisse: production d'énergie électrique et taux d'utilisation

Tabelle 17
Tableau 17

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
<i>Beznau I</i> (365 MW _e netto) ¹											<i>Beznau I</i> (365 MW _e nets) ¹
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%) ²	2 474 81,2	2 456 80,3	2 145 70,3	2 668 87,5	2 823 92,6	2 728 88,3	2 688 84,5	3 157 99,3	2 810 88,4	2 503 78,5	Production en GWh Taux d'utilisation (%) ²
<i>Beznau II</i> (365 MW _e netto) ¹											<i>Beznau II</i> (365 MW _e nets) ¹
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%) ²	2 601 84,9	2 354 76,6	2 617 85,5	3 052 99,6	2 553 83,3	2 747 88,9	3 083 98,7	2 711 86,7	2 210 70,7	3 048 95,1	Production en GWh Taux d'utilisation (%) ²
<i>Mühleberg</i> (355 MW _e netto) ³											<i>Mühleberg</i> (355 MW _e nets) ³
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%)	2 423 86,4	2 421 86,1	2 580 87,9	2 654 85,3	2 668 85,8	2 659 85,3	2 561 82,4	2 670 85,9	2 712 87,2	2 829 90,7	Production en GWh Taux d'utilisation (%)
<i>Gösgen</i> (970 MW _e netto) ⁴											<i>Gösgen</i> (970 MW _e nets) ⁴
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%) ⁵	7 096 86,9	7 352 89,8	7 349 90,0	7 614 93,2	7 765 92,5	7 872 93,0	7 850 93,0	7 783 92,3	7 468 88,6	7 744 91,7	Production en GWh Taux d'utilisation (%) ⁵
<i>Leibstadt</i> (1145 MW _e netto) ⁶											<i>Leibstadt</i> (1145 MW _e nets) ⁶
Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%)	7 060 81,4	7 538 86,7	7 338 84,6	6 996 80,7	7 677 85,1	7 713 85,2	7 789 86,3	8 047 85,1	8 323 88,0	8 825 87,7	Production en GWh Taux d'utilisation (%)
Total MW _e netto (31.12.2000)	2 950	2 950	2 985	2 985	3 050	3 077	3 077	3 127	3 162	3 200	Total MW _e net (31.12.2000)
Total Erzeugung GWh Arbeitsausnutzung (%) ^{2,5}	21 654 83,8	22 121 85,6	22 029 85,1	22 984 88,2	23 486 88,2	23 719 88,5	23 971 89,2	24 368 90,4	23 523 86,2	24 949 89,1	Production totale en GWh Taux d'utilisation (%) ^{2,5}

¹ Bis 30.9.1996 = 350 MW_e, bis 2.1.2000 = 357 MW_e

² Inkl. Fernwärme an Refuna

³ Bis 23.3.1993 = 320 MW_e; 24.3.–11.11.1993 = 336 MW_e

⁴ Bis Ende 1994 = 940 MW_e

⁵ Inkl. Dampfabgabe an Industrie

⁶ Bis Ende 1994 = 990 MW_e, bis 30.10.1998 = 1030 MW_e, bis 15.9.1999 = 1080 MW_e, bis 10.10.2000 = 1115 MW_e

¹ 350 MW_e jusqu'au 30.9.1996, 357 MW_e jusqu'au 2.1.2000

² Y c. alimentation réseau Refuna de chauffage à distance

³ Jusqu'à 23.3.1993 = 320 MW_e; 24.3.–11.11.1993 = 336 MW_e

⁴ 940 MW_e jusqu'à la fin de 1994

⁵ Y c. fourniture de vapeur à l'industrie

⁶ 990 MW_e jusqu'à la fin de 1994, 1030 MW_e jusqu'au 30.10.1998, 1080 MW_e jusqu'au 15.9.1999, 1115 MW_e jusqu'au 10.10.2000

schweizerischen Kernkraftwerke zustande kam. Es wurde 2000 nebst den ordentlichen Stillständen für Revisionen und Brennlementwechsel insgesamt nur eine ungeplante Abschaltung sowie etliche Lastabsenkungen verzeichnet.

Von der Elektrizitätserzeugung der Kernkraftwerke entfielen 55,9% auf die beiden Winterquartale und 44,1% auf das Sommerhalbjahr. Diese Produktionsverteilung ist typisch, da normalerweise im Sommer infolge Jahresrevisionen, Nachrüstarbeiten sowie wegen Brennlementwechsel die Betriebsstundenzahl zur Stromerzeugung tiefer liegt als im Winter.

cinq centrales nucléaires de notre pays. En 2000, seulement un arrêt imprévu ainsi que quelques diminutions de puissance ont été enregistrés, en plus des arrêts ordinaires pour révisions et changements de combustible.

La production d'électricité des centrales nucléaires s'est répartie à raison de 55,9% pour les deux trimestres d'hiver et de 44,1% pour le semestre d'été. Il s'agit là d'une répartition typique pour les centrales nucléaires car, généralement, le nombre d'heures d'exploitation est moins élevé en été, suite aux révisions annuelles, aux travaux de rééquipement ainsi qu'au renouvellement du combustible.

Höchstleistungen der Kernkraftwerke
Puissances maximales des centrales nucléaires

Tabelle 18
Tableau 18

	1998/1999	1999/2000	
Maximale Leistungen Winter Sommer	3 167 MW (18.11.) 3 004 MW (19.5.)	3 204 MW (15.12.) 3 183 MW (19.4.)	Puissances maximales Hiver Eté

3.4.2.2 Höchstleistungen

Aufgrund der für jeden dritten Mittwoch des Monats erstellten Belastungsdiagramme wurden die Leistungswerte gemäss Tabelle 18 ermittelt.

3.4.3 Konventionell-thermische und andere Erzeugung

3.4.3.1 Aufteilung der konventionell-thermischen und anderen Erzeugung

Tabelle A-3 im Anhang beinhaltet eine Zusammenstellung der Elektrizitätserzeugung aus konventionell-thermischen und anderen Anlagen, inklusive neue erneuerbare Energien. Diese Zahlen werden im Rahmen des Aktionsprogrammes Energie 2000 im Auftrag des BFE durch die Ingenieurfirma Dr. Eicher+Pauli AG, Liestal, erhoben und verarbeitet. Sie sind in der Elektrizitätsbilanz zum Teil nicht enthalten (siehe Tabellen 6).

Das ölthermische Kraftwerk von Vouvry (284 MW) wurde nach über 34 Jahren der Stromproduktion am 30. September 1999 stillgelegt und anschliessend vom Netz genommen (Gesamtproduktion: 21,454 TWh).

3.4.3.2 Höchstleistungen

Aufgrund der für jeden Mittwoch des Monats erstellten Belastungsdiagramme wurden die Leistungswerte gemäss Tabelle 19 ermittelt.

3.4.2.2 Puissances maximales

Le diagramme de charge, établi pour le troisième mercredi de chaque mois, a permis de relever les puissances selon le tableau 18.

3.4.3 Production thermique classique et divers

3.4.3.1 Répartition de la production thermique classique et divers

Le tableau A-3 en annexe présente un résumé de la production d'électricité à partir d'installations thermiques classiques et autres, y compris les nouvelles énergies renouvelables. Ces chiffres sont établis pour le compte de l'OFEN, dans le cadre du programme Energie 2000, par le bureau d'ingénieurs Dr. Eicher+Pauli AG, Liestal. Ils ne sont repris que partiellement dans le bilan de l'électricité (voir tableaux 6).

La centrale thermique de Vouvry (284 MW) a été désaffectée après 34 ans de production d'électricité au 30 septembre 1999 avant d'être débranchée du réseau (production totale: 21,454 TWh).

3.4.3.2 Puissances maximales

Le diagramme de charge établi pour le troisième mercredi de chaque mois a permis de relever les puissances selon le tableau 19.

*Höchstleistungen der konventionell-thermischen und anderen Kraftwerke
Puissances maximales des centrales thermiques classiques et divers*

Tabelle 19
Tableau 19

	1998/1999	1999/2000	
Maximale Leistungen Winter Sommer	518 MW (17.2.) 509 MW (15.9.)	405 MW (15.12.) 316 MW (20.9.)	Puissances maximales Hiver Eté

3.5 Selbstproduzenten

Erzeugung und Verbrauch derjenigen Selbstproduzenten (Bahn- und Industriekraftwerke) mit monatlicher Rapportierung sind in der Elektrizitätsbilanz enthalten und in Tabelle A-2 im Anhang separat aufgeführt. Ab 1996 werden zudem noch weitere Selbstproduzenten erfasst, welche nur jährlich rapportieren. Damit erklärt sich auch die starke Zunahme der Kategorie konventionell-thermische und andere Produktion gegenüber dem Vorjahr.

3.5 Autoproducteurs

Les chiffres de production et de consommation des autoproducteurs (centrales des chemins de fer et de l'industrie) qui font rapport mensuellement sont pris en compte dans le bilan de l'électricité et sont présentés séparément dans le tableau A-2 de l'annexe. Depuis 1996, d'autres autoproducteurs, qui ne font rapport qu'une fois l'an, sont également pris en considération, ce qui explique en partie la forte augmentation de la catégorie production thermique classique et autres productions par rapport à l'année précédente.


4. Verbrauch elektrischer Energie

4.1 Entwicklung des Gesamtverbrauchs und seiner Komponenten

Der Endverbrauch hat im Kalenderjahr 2000 gegenüber dem Vorjahr um 1160 GWh oder 2,3% auf 52 373 GWh zugenommen. Diese Zunahme dürfte vor allem auf den wirtschaftlichen Aufschwung zurückzuführen sein.

Die Entwicklung der einzelnen Verbrauchergruppen ist in Figur 14 dargestellt.

Fig. 14
Entwicklungen der einzelnen Kundenkategorien seit 1984
Evolution des différentes catégories de clients depuis 1984

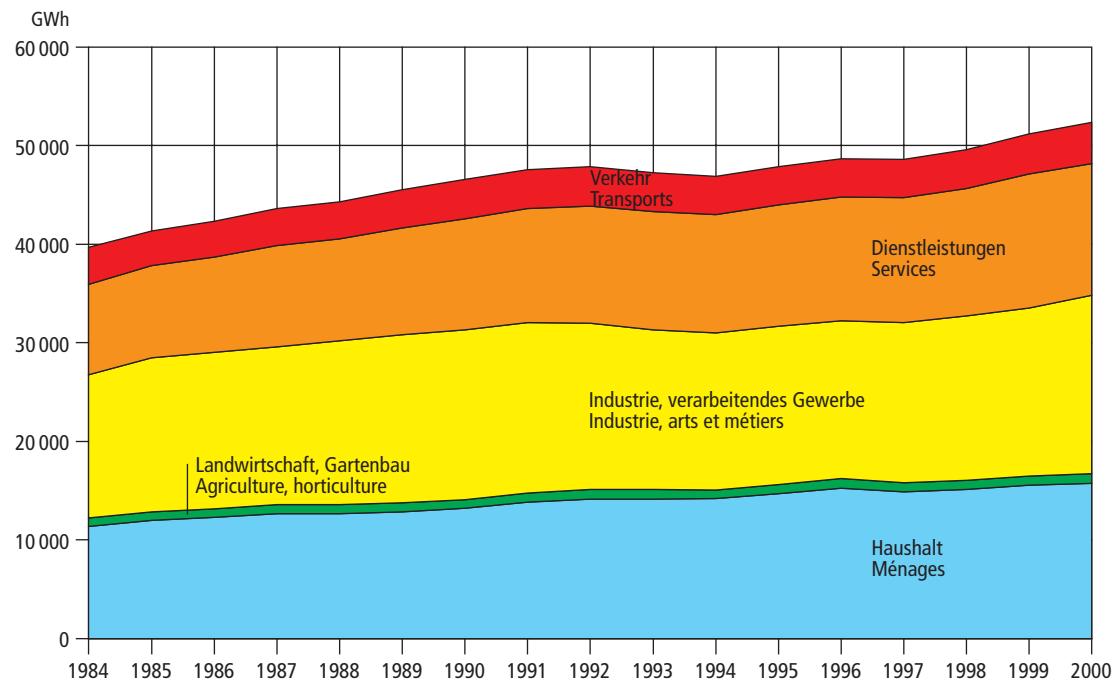

4. Consommation d'énergie électrique

4.1 Evolution de la consommation globale et de ses composantes

Par rapport à 1999, la consommation finale d'électricité en 2000 s'est accrue de 1160 GWh ou 2,3% à 52 373 GWh. Cette hausse est due avant tout par suite de l'embellie conjoncturelle.

La figure 14 montre l'évolution dans les différentes catégories de consommateurs.

*Entwicklung des Pro-Kopf-Endverbrauchs
Evolution de la consommation finale par habitant*


Tabelle 20
Tableau 20

Jahr / Année	Endverbrauch / Consommation finale (GWh)	Mittlere Wohnbevölkerung / Population résidente moyenne (1000 Einwohner / 1000 habitants)	Pro-Kopf-Verbrauch – Consommation par habitant	
			kWh	Veränderung in % / Variation en %
1950	9 640	4 694	2 054	
1960	15 891	5 362	2 964	
1970	25 087	6 267	4 003	
1980	35 252	6 385	5 521	
1981	36 194	6 429	5 630	+ 1,97
1982	36 731	6 467	5 680	+ 0,89
1983	37 970	6 482	5 858	+ 3,13
1984	39 665	6 505	6 098	+ 4,09
1985	41 321	6 533	6 325	+ 3,73
1986	42 348	6 573	6 443	+ 1,86
1987	43 591	6 619	6 586	+ 2,22
1988	44 327	6 671	6 645	+ 0,90
1989	45 502	6 723	6 768	+ 1,86
1990	46 578	6 796	6 853	+ 1,26
1991	47 586	6 880	6 916	+ 0,92
1992	47 866	6 943	6 894	- 0,32
1993	47 239	6 989	6 759	- 1,96
1994	46 897	7 037	6 664	- 1,40
1995	47 882	7 081	6 762	+ 1,46
1996	48 692	7 105	6 853	+ 1,35
1997	48 612	7 113	6 834	- 0,28
1998	49 620	7 132	6 957	+ 1,80
1999	51 213	7 167	7 146	+ 2,71
2000	52 373	7 210 ¹	7 264	+ 1,65

¹Provisorisch – Provisoire

Quelle – Source: Bundesamt für Statistik/Office fédéral de la statistique

Fig. 15
Veränderung des Pro-Kopf-Endverbrauchs
Variation de la consommation finale par habitant

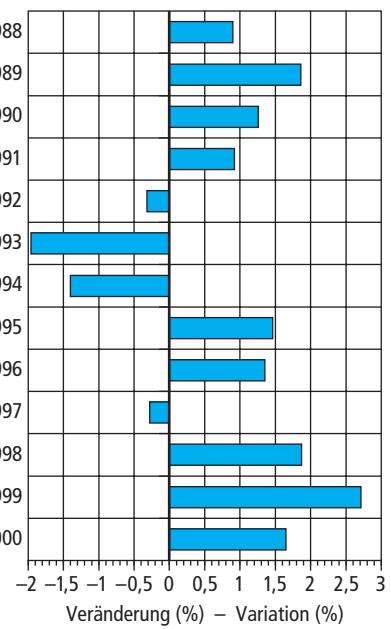

Aufteilung des Endverbrauchs nach den wichtigsten Verbrauchergruppen

Répartition de la consommation finale selon les groupes de consommateurs les plus importants

Tabelle 21

Tableau 21

Kalender-jahr Année civile	Endverbrauch – Consommation finale												Total = 100%	
	Haushalt Ménages		Primärer Sektor ¹ Secteur primaire ¹		Sekundärer Sektor Secteur secondaire		Tertiärer Sektor – Secteur tertiaire							
							Industrie, verarbeitendes Gewerbe		Dienstleistungen Services		Verkehr – Transports			
	GWh	Anteil % Quote- part %	GWh	Anteil % Quote- part %	GWh	Anteil % Quote- part %	GWh	Anteil % Quote- part %	GWh	GWh	GWh	GWh	Anteil % Quote- part %	GWh
1984	11 394	28,7	812	2,0	14 539	36,7	9 209	23,2	2 158	464	1 089	3 711	9,4	39 665
1985	11 960	28,9	866	2,1	15 644	37,9	9 365	22,7	2 193	439	854	3 486	8,4	41 321
1986	12 307	29,1	857	2,0	15 880	37,5	9 677	22,9	2 230	441	956	3 627	8,6	42 348
1987	12 688	29,1	884	2,0	16 039	36,8	10 265	23,5	2 328	447	940	3 715	8,5	43 591
1988	12 668	28,6	901	2,0	16 615	37,5	10 368	23,4	2 441	451	883	3 775	8,5	44 327
1989	12 875	28,3	907	2,0	17 049	37,5	10 801	23,7	2 478	451	941	3 870	8,5	45 502
1990	13 213	28,4	881	1,9	17 237	37,0	11 242	24,1	2 574	454	977	4 005	8,6	46 578
1991	13 848	29,1	926	1,9	17 255	36,3	11 570	24,3	2 524	469	994	3 987	8,4	47 586
1992	14 166	29,6	935	2,0	16 870	35,2	11 885	24,8	2 532	478	1 000	4 010	8,4	47 866
1993	14 172	30,0	929	2,0	16 201	34,3	12 011	25,4	2 457	487	982	3 926	8,3	47 239
1994	14 193	30,3	896	1,9	15 898	33,9	12 017	25,6	2 440	480	973	3 893	8,3	46 897
1995	14 680	30,7	912	1,9	16 093	33,6	12 280	25,6	2 433	490	994	3 917	8,2	47 882
1996	15 271	31,4	942	1,9	15 996	32,9	12 577	25,8	2 398	475	1 033	3 906	8,0	48 692
1997	14 859	30,6	954	1,9	16 229	33,4	12 674	26,1	2 410	476	1 010	3 896	8,0	48 612
1998	15 122	30,5	945	1,9	16 659	33,5	12 941	26,1	2 477	468	1 008	3 953	8,0	49 620
1999	15 558	30,4	953	1,9	17 023	33,2	13 609	26,6	2 548	482	1 040	4 070	7,9	51 213
2000	15 727	30,0	991	1,9	18 079	34,5	13 405	25,6	2 640	465	1 066	4 171	8,0	52 373
Winter⁴/Hiver⁴														
1983/84	6 459	30,2	416	1,9	7 939	37,1	4 832	22,6	1 112	251	393	1 756	8,2	21 402
1984/85	6 822	30,6	452	2,0	8 338	37,4	4 873	21,9	1 119	241	434	1 794	8,1	22 279
1985/86	7 068	30,7	454	2,0	8 622	37,4	5 036	21,8	1 140	250	485	1 875	8,1	23 055
1986/87	7 330	30,9	472	2,0	8 683	36,6	5 342	22,5	1 204	254	448	1 906	8,0	23 733
1987/88	7 147	29,9	468	2,0	8 974	37,5	5 398	22,6	1 261	257	405	1 923	8,0	23 910
1988/89	7 129	29,1	476	1,9	9 246	37,8	5 665	23,1	1 274	255	433	1 962	8,0	24 478
1989/90	7 412	29,6	483	1,9	9 254	36,9	5 914	23,6	1 300	258	434	1 992	8,0	25 055
1990/91	7 785	30,1	498	1,9	9 379	36,2	6 175	23,9	1 340	260	441	2 041	7,9	25 878
1991/92	8 225	30,8	521	2,0	9 323	35,0	6 503	24,4	1 367	279	447	2 093	7,9	26 665
1992/93	8 159	31,6	509	2,0	8 712	33,7	6 444	25,0	1 290	271	433	1 994	7,7	25 818
1993/94	8 207	31,9	500	1,9	8 595	33,4	6 447	25,0	1 276	266	451	1 993	7,8	25 742
1994/95	8 196	31,7	501	1,9	8 756	33,9	6 425	24,8	1 273	262	450	1 985	7,7	25 863
1995/96	8 610	32,4	530	2,0	8 791	33,1	6 627	25,0	1 269	263	470	2 002	7,5	26 560
1996/97	8 511	32,1	526	2,0	8 712	32,9	6 762	25,5	1 254	258	461	1 973	7,5	26 484
1997/98	8 500	31,7	519	1,9	8 936	33,3	6 901	25,7	1 285	249	457	1 991	7,4	26 847
1998/99	8 792	31,7	557	2,0	9 105	32,8	7 241	26,1	1 337	253	472	2 062	7,4	27 757
1999/00	8 821	30,9	551	1,9	9 571	33,6	7 350	25,8	1 499	241	485	2 225	7,8	28 518

¹ Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Fischerei

² Inkl. Bergbahnen, Skilifte, Trams, Trolleybus

³ Zum Beispiel Belüftung und Beleuchtung von Strassentunnels, Bahnhöfe, Post- und Fernmeldegebäude

⁴ Oktober–März (hydrologisches Winterhalbjahr)

¹ Agriculture, horticulture, sylviculture, pêche

² Y compris chemins de fer de montagne, téléskis, trams, trolleybus

³ Par exemple la ventilation et l'éclairage des tunnels routiers, les gares, les offices des postes et des télécommunications

⁴ Hiver hydrologique = octobre à mars

Aus Tabelle 20 geht hervor, dass der Elektrizitätskonsum je Einwohner im Berichtsjahr um 1,7% zugenommen hat (provisorisch). Figur 15 zeigt die jährlichen Veränderungsraten des Pro-Kopf-Endverbrauches.

4.2 Verbrauchsaufteilung

Der Elektrizitätsverbrauch wird auf der Grundlage der «Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige» des Bundesamtes für Statistik aufgeteilt und in Tabelle 21 dargestellt.

Tabelle 21 zeigt zum einen die anteilmässige Bedeutung der einzelnen Verbrauchergruppen: 68,1% des Stroms fliessen in die Wirtschaft (sekundärer und tertiärer Sektor); 31,9% in den Haushalt (inkl. primärer Sektor). Die Sektoren Haushalte, Landwirtschaft, sekundärer Sektor (Industrie) und das Total des Verkehrs verzeichneten im Kalenderjahr 2000 Verbrauchszunahmen. Die höchste Zuwachsrate ergab sich beim sekundären Sektor (In-

Il ressort du tableau 20 que la consommation d'électricité par personne a augmenté de 1,7% (provisoire). La figure 15 présente les variations annuelles de la consommation finale par habitant.

4.2 Répartition de la consommation

La consommation d'électricité fait l'objet d'une répartition selon la «Nomenclature générale des activités économiques» de l'Office fédéral de la statistique; elle figure au tableau 21.

Ce tableau montre, d'une part, l'importance relative des groupes de consommateurs: 68,1% de l'électricité va à l'économie (secteurs secondaire et tertiaire) et 31,9% aux ménages (y compris le secteur primaire). On constate en 2000 une augmentation de la consommation dans les ménages, l'agriculture, le secteur secondaire (industrie) et l'ensemble des transports. La hausse la plus forte touche le secteur secondaire (industrie). Par contre, la

Consommation d'énergie électrique

dustrie). Demgegenüber ergab sich bei den Dienstleistungen eine Abnahme des Elektrizitätsverbrauchs (siehe auch Tabelle 7).

Dieselbe Tabelle macht aber auch die saisonalen Unterschiede in der Verbrauchsentwicklung deutlich: Im Mittel der letzten zehn Jahre betrug der Winteranteil am gesamten Endverbrauch 54,5%. Im Haushalt ist dieser Anteil überdurchschnittlich (56,8%).

4.3 Energieverbrauch der Wirtschaft nach Branchen

Die Erhebung des Energieverbrauchs der Industrie und des Dienstleistungssektors, gegliedert nach 19 Branchen, erfolgt jährlich. Eine Zusammenfassung der Resultate wird im Rahmen der Schweizerischen Gesamtenergiestatistik (jeweils im August) veröffentlicht. Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Umfrage bei rund 11 000 Unternehmungen und Arbeitsstätten. Detaillierte Resultate und ein Schlussbericht zu dieser Erhebung werden vom Bundesamt für Energie im Anschluss an die Veröffentlichung der Schweizerischen Gesamtenergiestatistik in einer eigenständigen Publikation vorgestellt.

4.4 Stromverbrauch: Internationaler Pro-Kopf-Vergleich

In Tabelle 22 und Figur 16 wird ein Vergleich des Pro-Kopf-Verbrauchs zwischen der Schweiz und einigen ausgewählten westeuropäischen Ländern gezogen. Massgeblich für die Höhe des Pro-Kopf-Konsums ist unter anderem der Anteil der elektrischen Energie am gesamten Energiekonsum eines Landes. So macht diese Quote 1998 in Norwegen 46,7% aus, in der Schweiz beträgt sie etwa ein Fünftel, wogegen die Niederlande nur 13,8% ihres Energieverbrauchs mit Strom decken (IEA-Statistics, Energy Balances of OECD Countries, 1997–1998).

Hinzu kommt, dass in Skandinavien, wie übrigens auch in Deutschland und Belgien, Industriebranchen mit einer relativ hohen Energieintensität überdurchschnittlich vertreten sind (z.B. Metallgewinnung, Metallverarbeitung, Chemie). Die Schweiz importiert in bedeutendem Ausmass solche Industriegüter mit hoher Energiedichte. Ohne diese Möglichkeit der Einfuhr «versteckter» oder «grauer» Energie wäre demnach der Stromverbrauch in unserem Land um einiges höher.

consommation d'électricité a reculé dans les services (voir aussi tableau 7).

D'autre part, ce tableau montre également les différences saisonnières de l'évolution de la demande: durant les dix années écoulées, l'hiver a représenté en moyenne 54,5% du total de la consommation finale, cette part étant encore plus élevée dans les ménages (56,8%).

4.3 Consommation d'énergie par branche industrielle

La consommation d'énergie dans l'industrie et le secteur des services fait l'objet d'un relevé annuel, ventilé en 19 branches. Il s'agit d'une enquête représentative menée auprès de 11 000 entreprises et lieux de travail. Un résumé des résultats paraît chaque année (en août) dans la Statistique globale suisse de l'énergie. L'Office fédéral de l'énergie publie ultérieurement les résultats détaillés de cette enquête ainsi qu'un rapport final à ce propos.

4.4 Consommation d'électricité par habitant en comparaison internationale

Le tableau 22 et la figure 16 permettent de comparer la consommation d'électricité par habitant en Suisse avec certains pays d'Europe occidentale. Elle dépend dans une large mesure de la place qu'occupe l'électricité dans la consommation totale d'énergie du pays considéré. Alors qu'en 1998, l'électricité couvre 46,7% de la consommation totale d'énergie en Norvège, son apport représente environ un cinquième en Suisse et seulement 13,8% aux Pays-Bas (Statistique AIE, Bilans Energétiques des Pays de l'OECD, 1997–1998).

A cela s'ajoute que les pays scandinaves (de même que l'Allemagne et la Belgique) comptent une proportion particulièrement élevée d'entreprises industrielles grosses consommatrices d'électricité (mines, transformation des métaux, chimie, etc.). La Suisse importe de grandes quantités de biens produits par des entreprises de ce genre. Notre consommation d'électricité serait sensiblement plus élevée sans la possibilité d'acquérir à l'étranger cette «énergie grise».

*Stromverbrauch pro Kopf einiger Länder Europas**
*Consommation d'électricité par habitant dans quelques pays européens**

Tabelle 22
Tableau 22

Land	Verbrauch*		Veränderung Variation	Einwohner ³ Population ³	Verbrauch pro Kopf Consommation par habitant			Pays
	1999	1998			1998	1999	1980	
	GWh	GWh	in/en %	in/en 1000	kWh	kWh	in/en %	
Norwegen ²	116 516	115 715	0,7	4 440	26 242	20 308	29	Norvège ²
Schweden ²	141 222	141 630	– 0,3	8 870	15 921	11 301	41	Suède ²
Finnland ²	77 810	76 504	1,7	5 160	15 079	8 333	81	Finlande ²
Schweiz	55 056	53 374	3,2	7 167	7 682	6 022	28	Suisse
Belgien ¹	80 161	79 414	0,9	10 170	7 882	4 836	63	Belgique ¹
Frankreich ¹	430 759	423 132	1,8	59 120	7 286	4 619	58	France ¹
Österreich ¹	55 360	54 252	2,0	8 090	6 843	4 809	42	Autriche ¹
Deutschland ¹	507 892	499 470	1,7	81 690	6 217	5 634	10	Allemagne ¹
Niederlande ¹	100 726	99 285	1,5	15 740	6 399	3 955	62	Pays-Bas ¹
Grossbritannien ¹	347 207	347 670	– 0,1	59 400	5 845	4 484	30	Grande-Bretagne ¹
Italien ¹	285 986	279 901	2,2	57 000	5 017	3 181	58	Italie ¹
EU-15 ¹	2 359 871	2 319 221	1,8	374 680	6 298	4 251	48	EU-15 ¹

* Gemäss Eurostat; Für Inlandsmarkt verfügbar

Quellen: ¹Eurostat, ²Nordel, ³IEA

* Selon Eurostat: disponible pour le marché intérieur

Sources: ¹Eurostat, ²Nordel, ³IEA

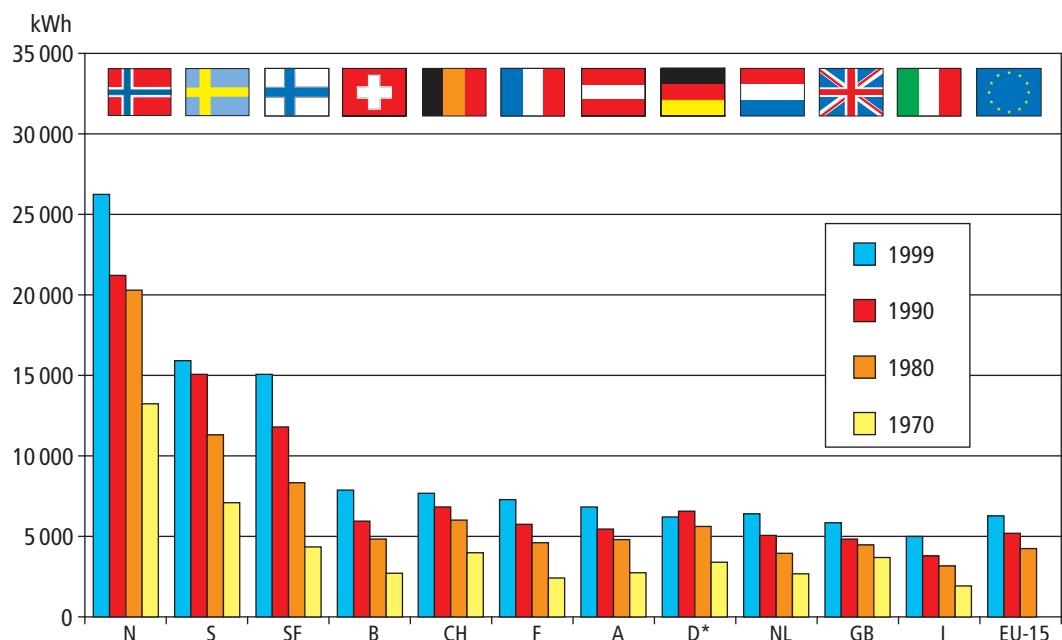


Fig. 16
Stromverbrauch pro Kopf
einiger Länder Europas

Consommation d'électricité
par habitant dans quelques
pays européens

D* Bis 1990 ohne neue Bundesländer/jusqu'en 1990 sans nouveaux Bundesländer
Quellen/sources: Eurostat, Nordel, IEA

5. Erzeugung, Verbrauch und Belastung an einzelnen Tagen

5.1 Vorbemerkung

Die gesamtschweizerische Belastung von Erzeugung, Verbrauch und Energieverkehr mit dem Ausland wird für jeden dritten Mittwoch des Monats erhoben.

Im Jahr 2000 fand nach 1955, 1965, 1975 und 1985 wieder eine Sondererhebung über die Belastungssituation am Samstag und Sonntag der Monate März, Juni, September und Dezember statt.

Die Ergebnisse der Sondererhebung 2000 finden sich im Anhang in den Tabellen A-5A bis A-5D und in den Figuren A-6A bis A-6D.

5.2 Produktion und Verbrauch am Mittwoch, Samstag und Sonntag

Produktion und Verbrauch elektrischer Energie werden jeweils für den dritten Mittwoch sowie für den darauf folgenden Samstag und Sonntag jedes Monats ermittelt und in Tabelle 23 dargestellt.

Die Tabelle 24 zeigt das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Verbrauch an den dritten Mittwochen und jenem an den darauffolgenden Samstagen und Sonntagen.

5.3 Belastungsdiagramme am dritten Mittwoch

Von den Belastungsdiagrammen, die jeweils für den dritten Mittwoch des Monats erstellt werden, sind in Figur 17 diejenigen für die Monate März, Juni, September und Dezember 2000 wiedergegeben. Der Anteil der neuen erneuerbaren Energien (KVA zu 50% berücksichtigt, Sonne, Wind, Geothermie, Biomasse) beträgt rund 205 MW.

Werden als dritte Dimension die Monate hinzugenommen, resultiert daraus das in Figur 18 abgebildete Belastungsgebirge. Aus beiden Darstellungen geht hervor, dass die stündliche Belastung stark schwankt, je nach Tages- und Jahreszeit: Die grösste Nachfrage nach Strom und damit die grösste Netzelastung treten in der Regel tagsüber im Winter auf. Umgekehrt fällt die geringste Belastung meist auf die Nachtzeit in den Sommermonaten.

In Tabelle 25 werden – neben den verfügbaren Leistungen – die effektiv aufgetretenen Höchstleistungen an jedem dritten Mittwoch des Monats dargestellt. Diese Spitzenwerte treten in der Regel zu verschiedenen Tageszeiten auf.

Demgegenüber wird in Tabelle 26a von der Höchstlast im Inland ausgegangen. Die weiteren Leistungswerte beziehen sich auf denselben Zeitpunkt (gleichzeitig), an welchem die Höchstlast im Inland aufgetreten ist.

Die zeitlich unabhängigen (individuellen) Höchstleistungen sind aus Tabelle 26b zu entnehmen.

5. Production, consommation et charge au cours de certains jours

5.1 Vorbemerkung

Le troisième mercredi de chaque mois, on relève le volume global suisse de la production, de la consommation et des échanges d'énergie avec l'étranger.

L'année 2000 a fait l'objet, comme auparavant 1955, 1965, 1975 et 1985, d'un relevé spécial de la charge les samedis et dimanches de mars, juin, septembre et décembre.

Les résultats de l'enquête spéciale effectuée en 2000 sont présentés en annexe, aux tableaux A-5A à A-5D ainsi qu'aux figures A-6A à A-6D.

5.2 Production et consommation des mercredis, samedis et dimanches

La production et la consommation d'électricité, présentées au tableau 23, sont relevées pour le troisième mercredi ainsi que pour le samedi et le dimanche suivants de chaque mois.

Le tableau 24 indique les rapports entre la consommation moyenne des troisièmes mercredis et celle des samedis et dimanches suivants.

5.3 Diagrammes de charge le troisième mercredi

Parmi les diagrammes de charge établis pour le troisième mercredi de chaque mois, la figure 17 représente ceux des mois de mars, juin, septembre et décembre 2000. La part des nouvelles énergies renouvelables (incinération des ordures prise en compte à raison de 50%, soleil, vent, géothermique, biomasse) s'élève à environ 205 MW.

En admettant que les mois forment la troisième dimension, on obtient le relief de charge présenté à la figure 18. Les deux graphiques montrent que la charge horaire varie fortement selon l'heure et la saison. La plus forte demande d'électricité et par conséquent la plus forte charge du réseau surviennent généralement en hiver et de jour. Inversement, les nuits d'été sont généralement les périodes où la consommation est la plus basse.

Le tableau 25 montre les puissances disponibles et les puissances maximales du troisième mercredi de chaque mois. Ces valeurs de pointe se présentent en principe à différentes heures de la journée.

En revanche, c'est la charge maximale dans le pays qui est représentée au tableau 26a. Les autres puissances se rapportent à l'instant simultané auquel s'est produite cette charge maximale.

Les puissances maximales (individuelles) qui se sont produites à d'autres moments de la journée figurent au tableau 26b.

Erzeugung, Verbrauch und Belastung

*Erzeugung und Verbrauch am Mittwoch, Samstag und Sonntag in GWh
Production et consommation des mercredis, samedis et dimanches en GWh*

Tabelle 23
Tableau 23

2000: Monat – Mois	Januar – Janvier			Februar – Février			März – Mars		
	Mittwoch Mercredi 19.1.2000	Samstag Samedi 22.1.2000	Sonntag Dimanche 23.1.2000	Mittwoch Mercredi 16.2.2000	Samstag Samedi 19.2.2000	Sonntag Dimanche 20.2.2000	Mittwoch Mercredi 15.3.2000	Samstag Samedi 18.3.2000	Sonntag Dimanche 19.3.2000
+ Laufwerke	29,7	23,4	22,1	35,6	32,3	30,8	37,9	32,1	30,4
+ Speicherwerke	95,1	23,4	12,9	73,7	19,6	13,4	50,0	23,7	14,5
+ Kernkraftwerke	76,5	73,9	76,4	76,3	76,2	76,3	76,2	76,3	76,3
+ Konv.-therm. und andere Kraftwerke	7,8	8,1	8,0	8,0	7,8	7,9	7,4	7,4	6,9
+ Einfuhrüberschuss	–	42,8	43,9	–	29,2	20,8	2,6	5,2	5,6
= Gesamtabgabe	209,1	171,6	163,3	193,6	165,1	149,2	174,1	144,7	133,7
– Ausfuhrüberschuss	20,8	–	–	7,7	–	–	–	–	–
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	188,3	171,6	163,3	185,9	165,1	149,2	174,1	144,7	133,7
– Speicherpumpen	0,3	–	–	1,1	–	–	1,2	–	–
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	188,0	–	–	184,8	–	–	172,9	–	–
2000: Monat – Mois	April – Avril			Mai			Juni – Juin		
	Mittwoch Mercredi 19.4.2000	Samstag Samedi 22.4.2000	Sonntag Dimanche 23.4.2000	Mittwoch Mercredi 17.5.2000	Samstag Samedi 20.5.2000	Sonntag Dimanche 21.5.2000	Mittwoch Mercredi 21.6.2000	Samstag Samedi 24.6.2000	Sonntag Dimanche 25.6.2000
+ Centrales au fil de l'eau	35,8	45,3	46,3	69,6	66,9	62,8	74,9	73,3	66,7
+ Centrales à accumulation	35,0	14,0	15,0	80,0	49,0	39,1	81,3	44,3	31,0
+ Centrales nucléaires	76,0	75,5	75,4	74,3	74,7	74,6	69,3	68,9	69,7
+ Centrales therm. classiques et divers	7,3	7,1	7,0	6,2	6,4	6,3	6,7	6,6	6,7
+ Excédent d'importation	9,1	–	–	–	–	–	–	–	–
= Fourniture totale	163,2	141,9	143,7	230,1	197,0	182,8	232,2	193,1	174,1
– Excédent d'exportation	–	10,4	23,6	65,6	59,7	58,7	68,9	53,1	47,2
= Consommation du pays avec pompage	163,2	131,5	120,1	164,5	137,3	124,1	163,3	140,0	126,9
– Pompage d'accumulation	0,7	–	–	4,1	–	–	4,0	–	–
= Consommation du pays sans pompage	162,5	–	–	160,4	–	–	159,3	–	–
2000: Monat – Mois	Juli – Juillet			August – Août			September – Septembre		
	Mittwoch Mercredi 19.7.2000	Samstag Samedi 22.7.2000	Sonntag Dimanche 23.7.2000	Mittwoch Mercredi 16.8.2000	Samstag Samedi 19.8.2000	Sonntag Dimanche 20.8.2000	Mittwoch Mercredi 20.9.2000	Samstag Samedi 23.9.2000	Sonntag Dimanche 24.9.2000
+ Laufwerke	63,2	58,9	53,8	67,9	63,6	61,5	52,3	46,8	42,3
+ Speicherwerke	52,0	23,2	20,7	74,6	36,4	25,4	62,4	14,2	9,5
+ Kernkraftwerke	43,6	36,0	36,0	30,8	30,9	30,9	67,2	67,2	67,0
+ Konv.-therm. und andere Kraftwerke	5,5	5,0	5,2	5,7	5,8	5,7	7,4	7,0	6,5
+ Einfuhrüberschuss	–	–	1,4	–	–	1,2	–	–	–
= Gesamtabgabe	164,3	123,1	117,1	179,0	136,7	124,7	189,3	135,2	125,3
– Ausfuhrüberschuss	21,0	1,2	–	14,8	0,5	–	18,4	1,7	0,9
= Landesverbrauch mit Speicherpumpen	143,3	121,9	117,1	164,2	136,2	124,7	170,9	133,5	124,4
– Speicherpumpen	2,4	–	–	2,6	–	–	5,5	–	–
= Landesverbrauch ohne Speicherpumpen	140,9	–	–	161,6	–	–	165,4	–	–
2000: Monat – Mois	Oktober – Octobre			November – Novembre			Dezember – Décembre		
	Mittwoch Mercredi 18.10.2000	Samstag Samedi 21.10.2000	Sonntag Dimanche 22.10.2000	Mittwoch Mercredi 15.11.2000	Samstag Samedi 18.11.2000	Sonntag Dimanche 19.11.2000	Mittwoch Mercredi 20.12.2000	Samstag Samedi 23.12.2000	Sonntag Dimanche 24.12.2000
+ Centrales au fil de l'eau	57,4	48,4	44,6	45,5	39,4	37,5	35,2	28,9	25,5
+ Centrales à accumulation	93,1	59,3	39,4	84,2	39,4	25,5	84,1	29,8	21,1
+ Centrales nucléaires	76,4	75,4	76,3	76,9	77,1	77,1	77,0	77,3	77,2
+ Centrales therm. classiques et divers	6,9	6,7	6,8	6,9	7,4	7,2	7,6	7,6	7,6
+ Excédent d'importation	–	–	–	–	–	7,0	–	10,8	14,8
= Fourniture totale	233,8	189,8	167,1	213,5	163,3	154,3	203,9	154,4	146,2
– Excédent d'exportation	64,4	48,6	29,6	30,1	3,8	–	9,6	–	–
= Consommation du pays avec pompage	169,4	141,2	137,5	183,4	159,5	154,3	194,3	154,4	146,2
– Pompage d'accumulation	1,5	–	–	1,1	–	–	0,9	–	–
= Consommation du pays sans pompage	167,9	–	–	182,3	–	–	193,4	–	–

Production, consommation et charge

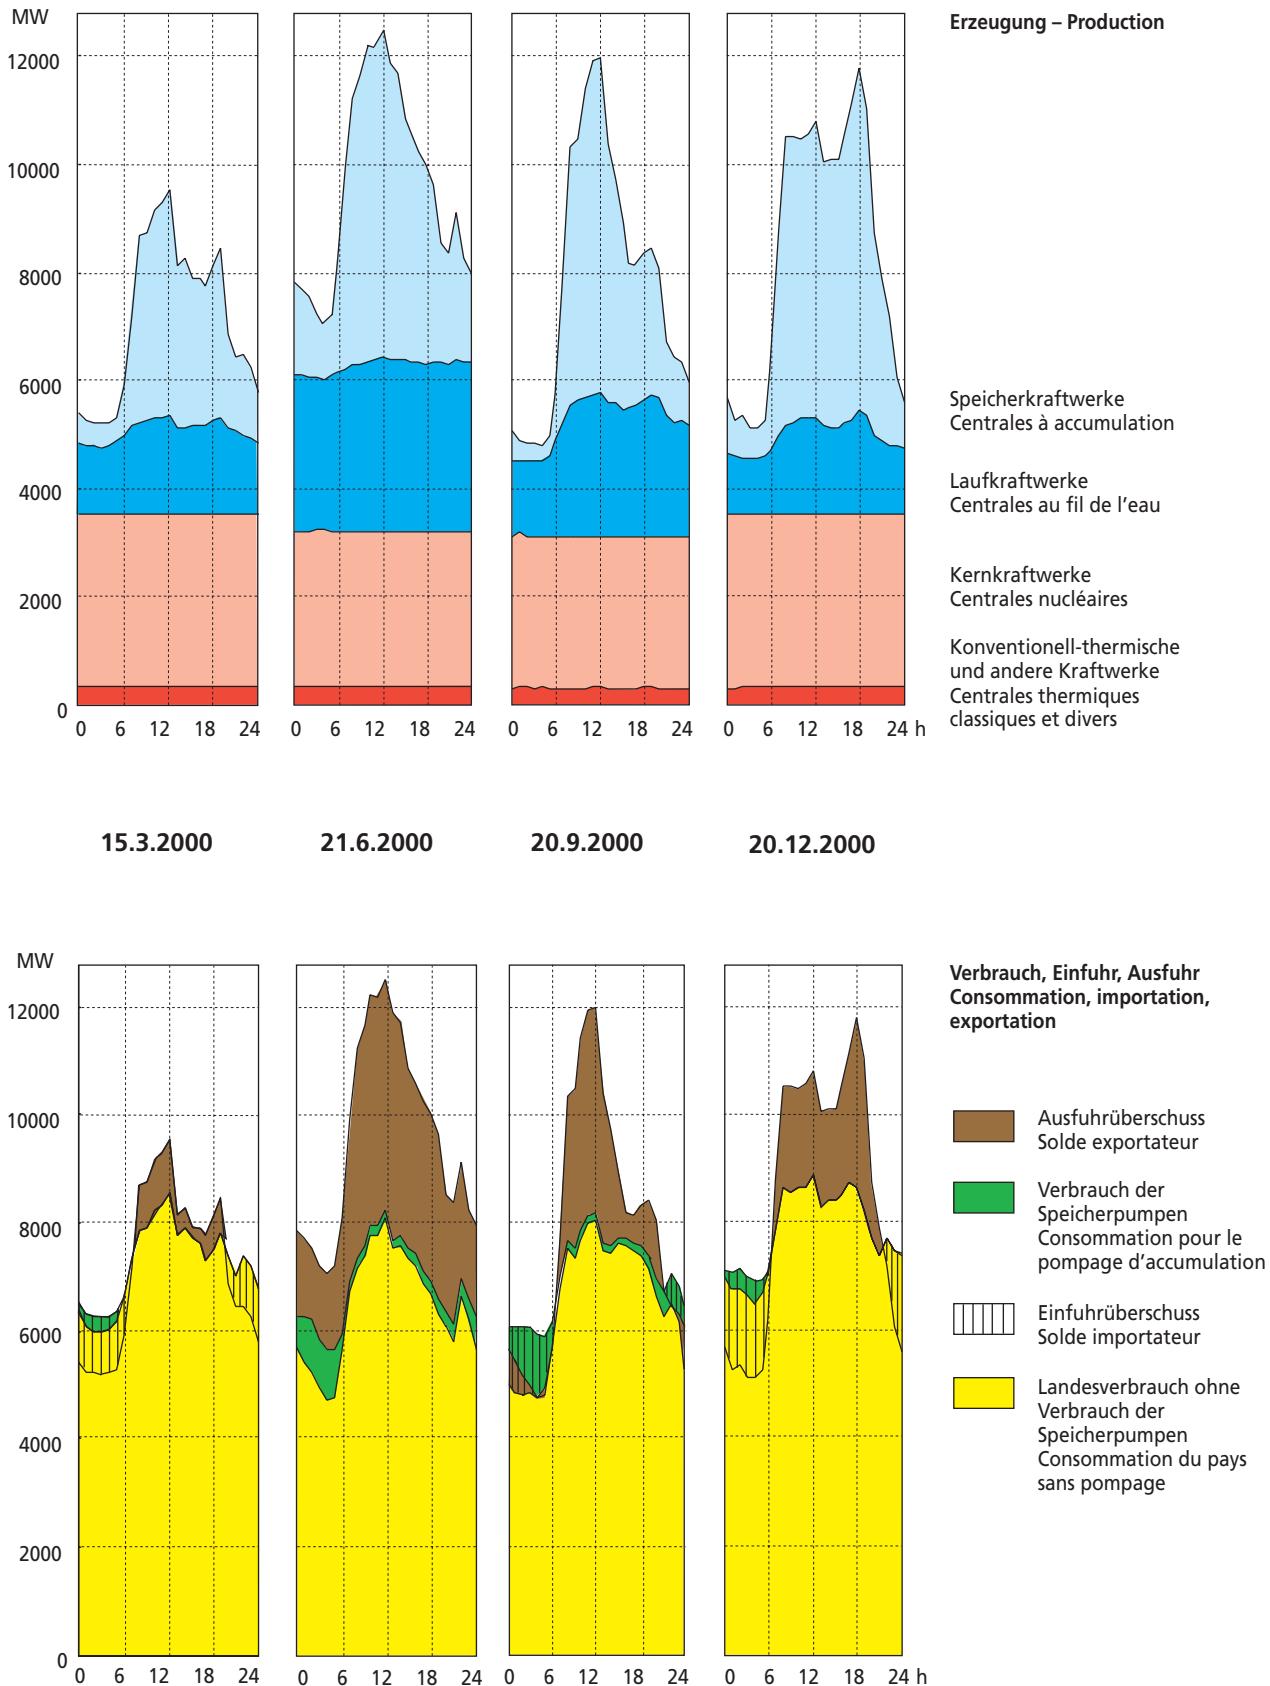


Fig. 17
Belastungsverlauf am 3. Mittwoch des Monats:
Erzeugung (oben), Verbrauch (unten)

Fig. 17
Diagramme de la puissance/charge le 3^e mercredi du mois:
production (en haut), consommation (en bas)

Verhältnis zwischen Mittwoch- und Wochenendverbrauch
Rapport entre la consommation des mercredis et celle du week-end

Tabelle 24
 Tableau 24

Hydrologisches Halbjahr Semestre hydrologique	Landesverbrauch ¹ Consommation du pays ¹			Vergleich mit 3. Mittwoch Comparaison avec 3 ^e mercredi	
Winter – Hiver	Mittwoch – Mercredi	Samstag – Samedi	Sonntag – Dimanche	Samstag – Samedi	Sonntag – Dimanche
	GWh				%
1960/1961	54,6	46,5	36,4	85	67
1970/1971	90,7	75,7	63,2	83	70
1980/1981	125,6	106,8	97,3	85	77
1990/1991	165,8	140,5	129,1	85	78
1991/1992	167,9	142,5	132,1	85	79
1992/1993	165,3	137,1	126,4	83	76
1993/1994	168,8	142,1	130,4	84	77
1994/1995	167,2	140,9	127,0	84	76
1995/1996	168,9	143,9	133,4	85	79
1996/1997	168,1	143,1	134,5	85	80
1997/1998	170,2	145,5	136,1	85	80
1998/1999	175,9	150,8	139,2	86	79
1999/2000	182,4	158,4	148,4	87	81
Sommer – Eté					
1961	56,8	49,2	38,6	87	68
1971	86,3	72,2	62,4	84	72
1981	112,4	96,7	89,1	86	79
1991	145,6	126,0	117,1	87	80
1992	143,0	118,6	108,6	83	76
1993	140,3	115,1	106,0	82	76
1994	141,9	116,6	108,2	82	76
1995	142,2	123,2	112,9	87	79
1996	146,5	122,9	116,2	84	79
1997	146,2	121,5	112,7	83	77
1998	149,2	126,3	118,7	85	80
1999	153,4	126,4	115,6	82	75
2000	161,6	133,4	122,9	83	76

¹ Inkl. Speicherpumpen

¹ Y compris le pompage d'accumulation

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch des Monats
Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi du mois

Tabelle 25
 Tableau 25

	Mittwoch – Mercredi						
	19.1.2000	16.2.2000	15.3.2000	19.4.2000	17.5.2000	21.6.2000	
A. Verfügbar Leistung in MW Laufwerke aufgrund der Zuflüsse, Tagesmittel	1 238	1 483	1 579	1 492	2 900	3 121	A. Puissance disponible en MW Centrales au fil de l'eau, moyenne des apports naturels
Saisonpeicherwerke, 95% der Ausbauleistung	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	Centrales à accumulation saisonnière, 95% de la puissance maximum possible
Kernkraftwerke, konv.-therm. und andere Kraftwerke, Engpass-Nettoleistung	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	Centrales nucléaires, therm. class. et autres, puissance nette maximum possible
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	–	–	–	–	–	–	Excédent d'importation au moment de la pointe
Total verfügbar	14 168	14 413	14 509	14 422	15 830	16 051	Total de la puissance disponible
B. Aufgetretene individuelle Höchstleistungen in MW Gesamtabgabe	12 146	11 109	9 536	8 457	11 735	12 491	B. Puissances maximales individuelles effectives en MW Fourniture totale
Landesverbrauch: – mit Speicherpumpen – ohne Speicherpumpen	9 031	8 965	8 542	8 296	8 098	8 249	Consommation du pays: – avec pompage d'accumulation – sans pompage d'accumulation
	9 027	8 961	8 538	8 286	8 067	8 075	
Einfuhrüberschuss	2 001	1 641	1 074	1 080	–	–	Excédent d'importation
Ausfuhrüberschuss	3 115	2 569	994	161	3 637	4 285	Excédent d'exportation
Speicherpumpen	72	252	293	184	961	954	Pompage d'accumulation
Mittlere Aussentemperatur in den Verbraucherzentren	+ 2 °C	+ 4 °C	+ 6 °C	+ 11 °C	+ 18 °C	+ 25 °C	Température extérieure moyenne dans les centres de consommation

Production, consommation et charge

Verfügbare und aufgetretene Leistungen am dritten Mittwoch des Monats
Puissances disponibles et puissances produites le troisième mercredi du mois

Tabelle 25 (Fortsetzung)
Tableau 25 (suite)

	Mittwoch – Mercredi						
	19.7.2000	16.8.2000	20.9.2000	18.10.2000	15.11.2000	20.12.2000	
A. Verfügbare Leistung in MW Laufwerke aufgrund der Zuflüsse, Tagesmittel	2 633	2 829	2 179	2 392	1 896	1 467	A. Puissance disponible en MW Centrales au fil de l'eau, moyenne des apports naturels
Saisonsspeicherwerke, 95% der Ausbauleistung	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	Centrales à accumulation saisonnière, 95% de la puissance maximum possible
Kernkraftwerke, konv.-therm. und andere Kraftwerke, Engpass-Nettoleistung	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	Centrales nucléaires, therm. class. et autres, puissance nette maximum possible
Einfuhrüberschuss zur Zeit der Höchstleistung	–	–	–	–	–	–	Excédent d'importation au moment de la pointe
Total verfügbar	15 563	15 759	15 109	15 322	14 826	14 397	Total de la puissance disponible
B. Aufgetretene individuelle Höchstleistungen in MW Gesamtabgabe	9 136	10 503	12 030	11 774	11 858	11 856	B. Puissances maximales individuelles effectives en MW Fourniture totale
Landesverbrauch:							Consommation du pays:
– mit Speicherpumpen	7 236	7 986	8 240	8 201	8 618	8 912	– avec pompage d'accumulation
– ohne Speicherpumpen	7 229	7 871	8 095	8 159	8 618	8 908	– sans pompage d'accumulation
Einfuhrüberschuss	524	672	1 237	–	485	1 811	Excédent d'importation
Ausfuhrüberschuss	1 900	2 517	3 790	3 573	3 303	3 175	Excédent d'exportation
Speicherpumpen	784	818	1 155	467	443	406	Pompage d'accumulation
Mittlere Aussentemperatur in den Verbraucherzentren	+ 14 °C	+ 24 °C	+ 14 °C	+ 11 °C	+ 6 °C	+ 4 °C	Température extérieure moyenne dans les centres de consommation

Fig. 18
Belastungswerte 2000
der schweizerischen Elektrizitätswerke

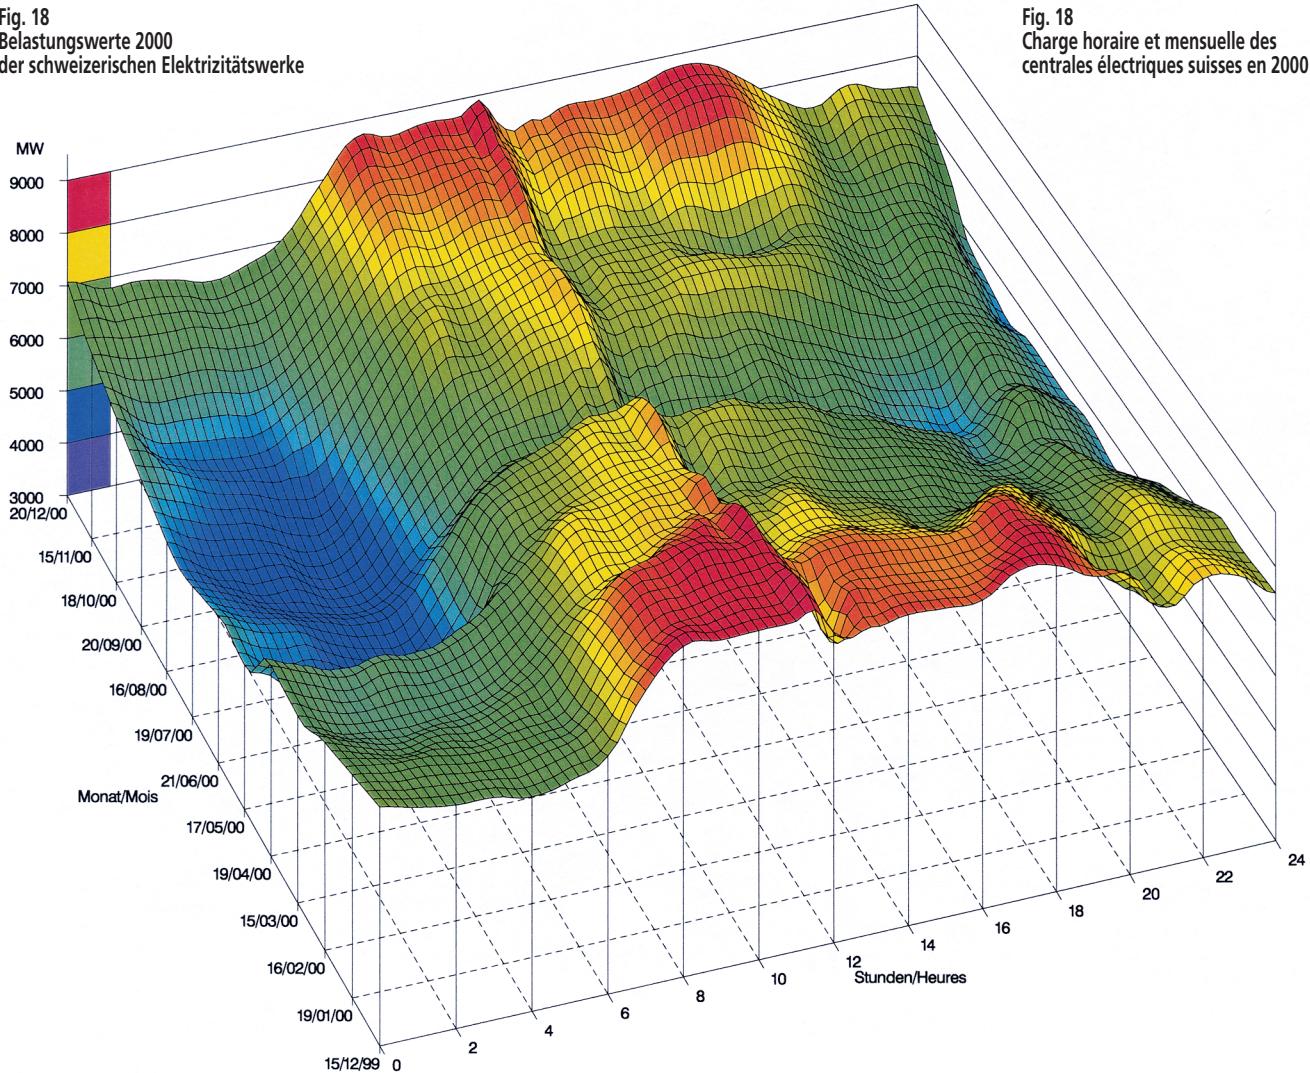


Fig. 18
Charge horaire et mensuelle des centrales électriques suisses en 2000

Gleichzeitige Höchstlast am 3. Mittwoch
Charge maximale simultanée le 3^e mercredi

Tabelle 26a
 Tableau 26a

Jahr ¹ Année ¹	Monats des Auftretens	Höchstleistung der Kraftwerke Puissance maximale des centrales			Höchstlast im Inland Charge maximale dans le pays	Speicher- pumpen Pompage d'accumula- tion	Einfuhr- saldo Solde importateur	Ausfuhr- saldo Solde exportateur	Mois concerné
		Allgemein- versorgung Livrant à des tiers	Selbst- produzenten Auto- producteurs	Total					
		MW							
1960/1961	August	3 500	590	4 090	3 210	—	—	880	Août
1970/1971	Februar	5 420	360	5 780	5 100	—	—	680	Février
1980	Januar	8 940	430	9 370	6 710	—	—	2 660	Janvier
1990	Dezember	8 712	410	9 122	8536	—	—	586	Décembre
1991	Dezember	8 236	467	8 703	8 655	—	—	48	Décembre
1992	Februar	9 533	403	9 936	8 479	—	—	1 457	Février
1993	Februar	9 568	521	10 089	8 563	—	—	1 526	Février
1994	Februar	10 025	544	10 569	8 410	—	—	2 159	Février
1995	Januar	9 853	338	10 191	8 634	9	—	1 548	Janvier
1996	Februar	9 592	356	9 948	8 452	4	—	1 492	Février
1997	Dezember	9 097	479	9 576	8 578	4	—	994	Décembre
1998	Januar	9 007	481	9 488	8 793	—	—	695	Janvier
1999	Dezember	11 998	583	12 581	9 099	4	—	3 478	Décembre
2000	Januar	11 737	409	12 146	9 027	4	—	3 115	Janvier

¹ Bis 1970/1971: hydrologisches Jahr; sonst Kalenderjahr

¹ Jusqu'en 1970/1971: année hydrologique; autres années: année civile

Individuelle Höchstlast am 3. Mittwoch
Charge maximale individuelle le 3^e mercredi

Tabelle 26b
 Tableau 26b

Jahr ¹ Année ¹	Höchstleistung der Kraftwerke Puissance maximale des centrales	Höchstlast im Inland Charge maximale dans le pays		Speicherpumpen Pompage d'accumulation	Einfuhrüberschuss Solde importateur	Ausfuhrüberschuss Solde exportateur
		MW				
1960/1961	4 100 (8.)	3 210 (8.)	—	—	—	—
1970/1971	6 770 (1.)	5 100 (2.)	—	—	1 620 (3.)	2 210 (5.)
1980	9 369 (1.)	6 710 (1.)	835 (7.)	—	1 560 (3.)	3 205 (8.)
1990	10 413 (7.)	8 536 (12.)	802 (8.)	—	2 405 (1.)	3 624 (7.)
1991	10 572 (7.)	8 655 (12.)	1 013 (8.)	—	2 308 (12.)	3 248 (7.)
1992	10 402 (9.)	8 479 (2.)	758 (5.)	—	1 958 (1.)	3 127 (7.)
1993	10 899 (10.)	8 563 (2.)	730 (8.)	—	1 618 (12.)	3 829 (10.)
1994	12 000 (9.)	8 410 (2.)	669 (7.)	—	1 373 (2.)	4 325 (9.)
1995	11 066 (9.)	8 634 (1.)	654 (8.)	—	1 877 (12.)	4 001 (7.)
1996	10 255 (2.)	8 452 (2.)	1 129 (7.)	—	2 017 (3.)	2 933 (7.)
1997	11 077 (7.)	8 578 (12.)	881 (7.)	—	1 679 (12.)	3 991 (7.)
1998	10 794 (11.)	8 793 (1.)	1 057 (7.)	—	1 608 (1.)	3 341 (5.)
1999	12 581 (12.)	9 099 (12.)	525 (5.)	—	2 042 (2.)	3 879 (6.)
2000	12 491 (6.)	9 027 (1.)	1 155 (9.)	—	2 001 (1.)	4 285 (6.)

¹ Bis 1970/1971: hydrologisches Jahr; sonst Kalenderjahr

Zahlen in Klammern () bedeuten den Monat der jeweiligen Höchstlast

¹ Jusqu'en 1970/1971: année hydrologique; autres années: année civile

Les chiffres entre parenthèses () indiquent le mois de la charge maximale

6. Energieverkehr mit dem Ausland

6.1 Ausfuhr/Einfuhr-Situation im längerfristigen Vergleich

Figur 19 (rechts) zeigt, dass jedes der letzten 20 Kalenderjahre einen Exportüberschuss ausweist.

Ein anderes Bild ergibt sich dagegen beim Betrachten der Versorgungslage im Winter (Figur 19 links und Tabelle 27), die für die Bedarfsdeckung von zentraler Bedeutung ist: in sechs der letzten zehn Wintern reichte die inländische Produktion nicht aus, um den Strombedarf zu decken. Schweizerische Bezugsrechte am französischen Kraftwerkspark von gegenwärtig (Ende 2000) 2355 MW helfen mit, solche Versorgungslücken zu füllen. Deren Anteil beträgt rund 40% des Bruttoimportes im Kalenderjahr.

Die Nachfrage nach Strom hat sich in den letzten Jahren immer mehr zugunsten des Winterhalbjahres verschoben. So betrug der Anteil des Landesverbrauchs im Winter 1960/1961 am Verbrauch des hydrologischen Jahres 49,5%; 1999/2000 machte diese Quote 54,3% aus. Andererseits fallen im Winterhalbjahr – bezogen auf den Durchschnitt der letzten zehn Jahre – nur etwa 43% der hydraulischen Jahresproduktion an.

6. Echanges internationaux d'énergie électrique

6.1 Exportations et importations considérées sur le long terme

Des excédents d'exportation se produisent régulièrement depuis 20 ans, comme le montre la figure 19 (à droite).

Les choses apparaissent sous un jour différent lorsqu'on examine la situation en hiver, semestre décisif de la couverture des besoins (figure 19 à gauche et tableau 27). En effet, sur les dix derniers semestres d'hiver, il y en a eu six où la production indigène n'a pas suffi à répondre à la demande d'électricité. Ce sont en particulier les droits de prélèvement sur les centrales électriques françaises, soit actuellement (fin 2000) 2355 MW, qui permettent de combler de tels déficits d'approvisionnement. Ces droits correspondent environ à 40% des importations brutes au cours de l'année civile.

Ces dernières années, en effet, le déséquilibre de la demande d'électricité au profit de l'hiver s'est accentué. Ainsi, la consommation dans le pays en hiver 1960/1961 représentait 49,5% des besoins durant toute l'année hydrologique. En 1999/2000, ce chiffre était de 54,3%. A cela s'ajoute que la production hydroélectrique hivernale n'atteint que 43% (moyenne des dix dernières années) de la production annuelle.



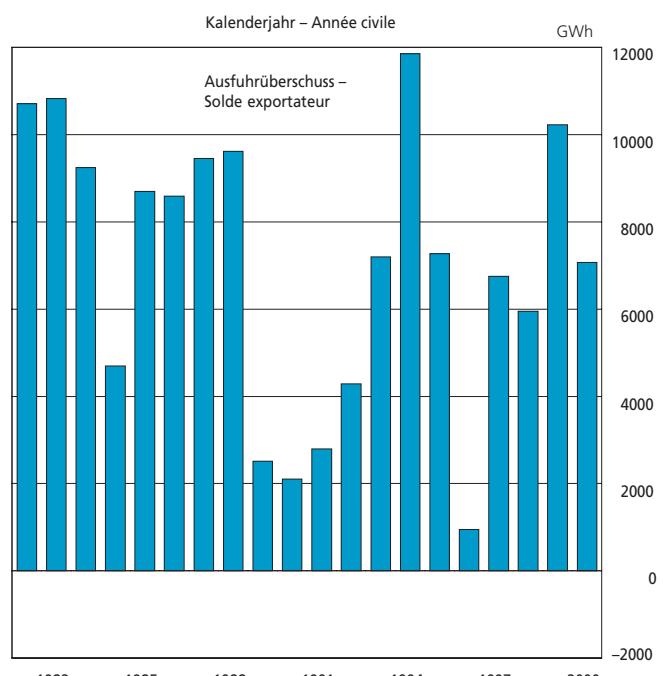


Fig. 19 Ausfuhr- und Einfuhrüberschuss – Solde exportateur et importateur

Figur 20 verdeutlicht die Tendenz einerseits zu Importüberschüssen in den Wintermonaten und andererseits zu Exportüberschüssen in den Sommermonaten.

La figure 20 distingue la tendance d'une part aux soldes importateurs durant les mois d'hiver et d'autre part aux soldes exportateurs durant les mois d'été.

GWh

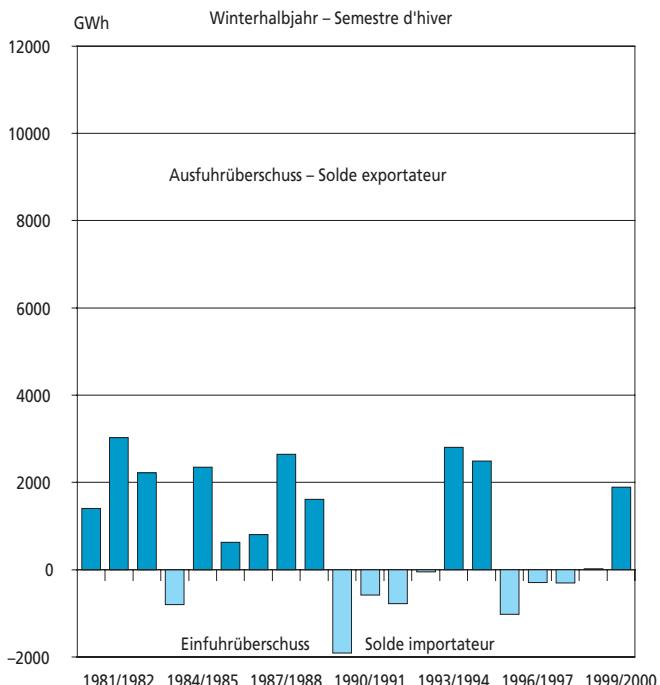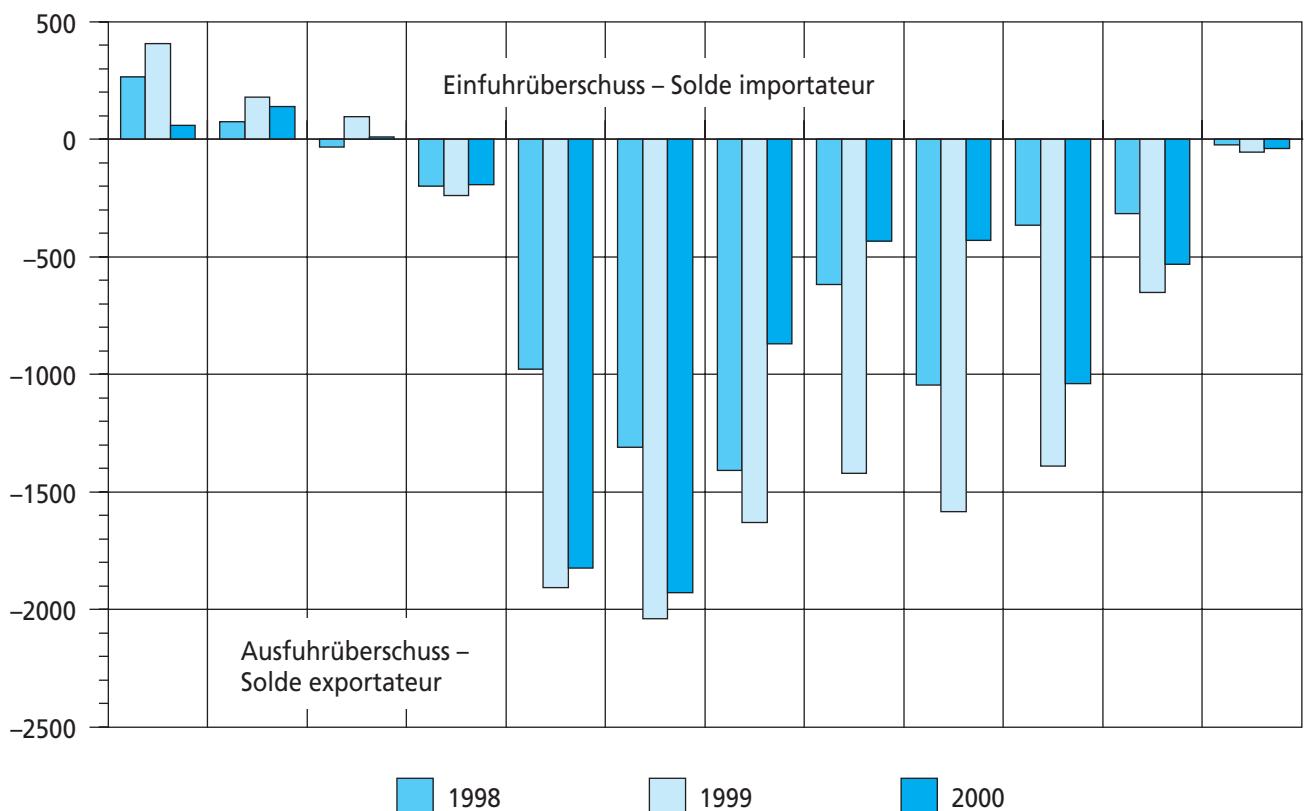

Figur 20 Einfuhr- und Ausfuhrüberschuss (Monatswerte) – Solde importateur/exportateur (chiffres mensuels)

Bedeutung der Einfuhr/Ausfuhr-Saldi im Winterhalbjahr
Importance des soldes importateurs et exportateurs en hiver

Tabelle 27
Tableau 27

Hydrologisches Winterhalbjahr Hiver hydrologique	Ausfuhr (-)	Einfuhr (+)	Saldo (-) Saldo (+)	Nettoerzeugung Production nette	Saldo (-)/(+) in % der Nettoerzeugung Solde exportateur (-) et solde importateur (+) en % de la production nette
	Exportations (-)	Importations (+)	Solde exportateur (-) Solde importateur (+)		
	GWh				
1950/1951	- 294	333	+ 39	5 180	+ 0,8
1960/1961	- 1 527	663	- 864	10 084	- 8,6
1970/1971	- 4 322	3 708	- 614	15 635	- 3,9
1980/1981	- 9 171	7 770	- 1 401	22 589	- 6,2
1990/1991	- 12 646	13 229	+ 583	27 306	+ 2,1
1991/1992	- 12 068	12 850	+ 782	27 936	+ 2,8
1992/1993	- 12 824	12 879	+ 55	27 745	+ 0,2
1993/1994	- 16 009	13 209	- 2 800	30 504	- 9,2
1994/1995	- 17 225	14 735	- 2 490	30 317	- 8,2
1995/1996	- 17 730	18 756	+ 1 026	27 533	+ 3,7
1996/1997	- 17 687	17 989	+ 302	28 168	+ 1,1
1997/1998	- 20 147	20 450	+ 303	28 543	+ 1,1
1998/1999	- 21 435	21 414	- 21	29 813	- 0,1
1999/2000	- 24 447	22 563	- 1 884	32 484	- 5,8

Echanges internationaux d'énergie électrique

Aufteilung Ausfuhr/Einfuhr nach Verkauf/Kauf und Austausch
Répartition exportation/importation d'après les catégories vente/achat et échange

Tabelle 28
Tableau 28

Kalenderjahr 2000	Ausfuhr – Exportation				Einfuhr – Importation				Année civile 2000	
	Total	Verkauf Vente	Austausch Echange		Total	Kauf Achat	Austausch Echange			
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%		
Winter (Jan.–März; Okt.–Dez.)	23 885	22 228	93	1 657	7	22 489	19 303	86	3 186	14
Sommer (April–Sept.)	23 105	21 008	91	2 097	9	17 431	15 160	87	2 271	13
Kalenderjahr	46 990	43 236	92	3 754	8	39 920	34 463	86	5 457	14

Ausfuhr und Einfuhr elektrischer Energie¹ (GWh)
Exportation et importation d'énergie électrique¹ (GWh)

Tabelle 29
Tableau 29

					Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation
	Kalenderjahr: Année civile:		2000		davon:	dont:
Kalenderjahr: Année civile:	1950					948
	1960					3 822
	1970					9 619
	1980					18 128
	1990					24 907
	1991					26 801
	1992					26 046
	1993					31 053
	1994					34 566
	1995					36 219
	1996					34 431
	1997					37 409
	1998					43 373
	1999					47 293
	2000	davon:		dont:		46 990
		Deutschland		Allemagne		11 542
		Frankreich		France		3 073
		Italien		Italie		23 238
		Österreich		Autriche		5 566
		Diverse		Divers		3 571
	Winter – Hiver		Sommer – Eté		Jahr – Année	
	Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation	Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation	Ausfuhr Exportation	Einfuhr Importation
Hydrologisches Jahr: Année hydrologique:	1949/1950	140	258	745	33	885
	1959/1960	813	1 772	2 583	308	3 396
	1969/1970	3 874	4 002	5 369	481	9 243
	1979/1980	10 096	5 967	9 108	3 062	19 204
	1989/1990	11 760	13 670	12 955	9 686	24 715
	1990/1991	12 646	13 229	13 994	11 093	26 640
	1991/1992	12 068	12 850	14 482	9 457	26 550
	1992/1993	12 824	12 879	15 847	10 341	28 671
	1993/1994	16 009	13 209	18 240	9 144	34 249
	1994/1995	17 225	14 735	18 152	11 727	35 377
	1995/1996	17 730	18 756	17 155	14 660	34 885
	1996/1997	17 687	17 989	18 956	12 204	36 643
	1997/1998	20 147	20 450	22 109	16 553	42 256
	1998/1999	21 435	21 414	23 507	14 690	44 942
	1999/2000	24 447	22 563	23 105	17 431	47 552
davon:	dont:					39 994
Deutschland	Allemagne	4 957	6 327	6 404	4 319	11 361
Frankreich	France	2 913	12 575	912	10 954	3 825
Italien	Italie	13 149	193	10 574	261	23 723
Österreich	Autriche	1 561	2 124	3 517	1 319	5 078
Diverse	Divers	1 867	1 344	1 698	578	3 565

¹ Inbegriffen Austauschenergie

¹ Y compris l'énergie échangée

6.2 Strukturen des Stromaussenhandels

Im kommerziellen Bereich wird beim Energieverkehr mit dem Ausland zwischen Verkauf/Kauf und Austausch unterschieden. Tabelle 28 gibt einen Überblick über die Aufteilung der Stromexporte und -importe nach diesen beiden Kategorien. Die Energimengen des Austausches bei Einfuhr und Ausfuhr sind in der Regel nicht identisch wegen der unterschiedlichen Wertigkeit einer Kilowattstunde. Auch spielen Zeitverschiebungen zwischen Lieferung und Rückbezug eine Rolle.

Tabelle 29 vermittelt eine Übersicht über die zeitliche Entwicklung und die Struktur nach Ländern des Stromaussenhandels. Dabei fällt auf, dass über 90% des gesamten Ein- und Ausfuhrvolumens mit den Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich getätigten werden.

Die Aufteilung der Ausfuhr und Einfuhr in Hochtarifenergie (HT) und Niedertarifenergie (NT) ist aus Tabelle 30 ersichtlich.

Tabelle 31 zeigt die verschiedenen Arten von Stromexportgeschäften sowie ihre relative Bedeutung, gemessen an der gesamten Ausfuhr.

Zu den einzelnen Ausfuhrgeschäftsarten lässt sich Folgendes sagen:

Zu (1): Bei den *Lieferverpflichtungen* handelt es sich um Ausfuhren, die aufgrund von mittel- und längerfristigen Verträgen getätigten werden. In diese Kategorie gehören auch die gegenseitigen Verpflichtungen zur *Reservehaltung* im Rahmen des internationalen Verbundbetriebes zur Überbrückung plötzlich eintretender Störungen an Produktions- und Verteilanlagen.

6.2 Structure du commerce international d'électricité

Sur le plan commercial, on distingue les achats et ventes d'énergie à l'étranger des opérations d'échange proprement dites. Le tableau 28 donne une vue globale du commerce d'électricité selon ces deux catégories. Les quantités d'énergie échangées ne sont généralement pas les mêmes à l'importation et à l'exportation, parce que la valeur du kWh varie. De même, les décalages entre livraison et restitution jouent un rôle.

Le tableau 29 montre l'évolution dans le temps du commerce extérieur d'électricité de la Suisse et sa répartition par pays. On constate que plus de 90% du volume total concernent les pays voisins: Allemagne, France, Italie et Autriche.

Le tableau 30 indique la manière dont les exportations et importations se répartissent entre les heures pleines (HP) et les heures creuses (HC).

Le tableau 31 donne un aperçu des différentes catégories de fournitures de courant à l'étranger. De plus, ce tableau montre leur importance relative.

Les différentes catégories d'exportations appellent le commentaire suivant:

(1) Les *engagements* à fournir de l'électricité résultent de contrats à moyen et à long termes. Cette catégorie comprend également les engagements mutuels à constituer des *réserves* dans le cadre de l'interconnexion internationale à titre d'aide en cas de perturbation dans les installations de production et de distribution.

Aufteilung Ausfuhr/Einfuhr nach Tarifzeiten
Répartition exportation/importation d'après les heures tarifaires

Tabelle 30
Tableau 30

Kalenderjahr 2000	Ausfuhr – Exportation					Einfuhr – Importation					Année civile 2000
	Total	HT/HP	%	NT/HC	%	Total	HT/HP	%	NT/HC	%	
Winter (Jan.–März; Okt.–Dez.)	23 885	14 973	63	8 912	37	22 489	12 514	56	9 975	44	Hiver (jan. à mars; oct. à déc.)
Sommer (April–Sept.)	23 105	14 472	63	8 633	37	17 431	10 078	58	7 353	42	Eté (avril à sept.)
Kalenderjahr	46 990	29 445	63	17 545	37	39 920	22 592	57	17 328	43	Année civile

Im Allgemeinen gelten folgende Tarifzeiten:
HT = Hochtarif: Montag bis Samstag 6–22 Uhr
NT = Niedertarif: übrige Zeiten sowie Sonntage, Neujahr, Auffahrt, Ostermontag und Weihnachten
Übliche Aufteilung im Jahr: HT = 56%; NT = 44%

En général les heures tarifaires sont les suivantes:
HP = Heures pleines: lundi à samedi de 6 à 22 h
HC = Heures creuses: temps en dehors des heures pleines, plus dimanche, nouvel an, Ascension, lundi de Pâques et Noël
Répartition courante pour l'année: HP = 56%; HC = 44 %

Aufteilung der Ausfuhr nach Geschäftsarten
Répartition des exportations d'après les types de fournitures

Tabelle 31
Tableau 31

Art des Exportgeschäfts	Anteil am gesamten Elektrizitätsexport in % Quote-part des exportations d'électricité en %						Type de fournitures à l'étranger
	1995	1996	1997	1998	1999	1999	
(1) Lieferverpflichtungen (Dauer ab 2 Jahre)	54	63	57	53	46	27	(1) Engagements à fournir de l'électricité (d'une durée de 2 ans au moins)
(2) Lieferungen in ausländische Versorgungsgebiete	6	6	6	5	4	4	(2) Fournitures à des zones d'approvisionnement à l'étranger
(3) Partneranteile	4	4	4	3	3	4	(3) Participations
(4) Ausgleiche im Verbund	1	1	1	1	1	1	(4) Compensation au sein du réseau interconnecté
(5) Abmachungen (Dauer unter 2 Jahre) und Tagesgeschäfte	35	26	32	38	46	64	(5) Accords (d'une durée de moins de 2 ans) et fourniture au jour le jour
Total % GWh	100 36 219	100 34 431	100 37 409	100 43 373	100 47 293	100 46 990	Total % GWh

Possibilités d'extension des installations de production

Zu (2): Die *Lieferungen in ausländische Versorgungsgebiete* umfassen jenen Teil der Exporte, welcher der Versorgung von im Ausland gelegenen, klar umgrenzten Absatzgebieten dient, mit teils bis zum Hausanschluss ausgebauten Netzen, teils mit Anschlüssen bis zu den Netzstützpunkten. Einzelne dieser Netze befinden sich im Besitz des exportierenden Schweizer Werkes. Diese Lieferungen entwickeln sich mehr oder weniger entsprechend der Verbrauchszunahme des betreffenden Versorgungsgebietes.

Zu (3): Unter *Partneranteilen* sind jene Ausfuhrquoten zu verstehen, die dem Ausland aufgrund von finanziellen Beteiligungen an schweizerischen Elektrizitätswerken zustehen. Darunter fallen jedoch nicht die ausländischen Ansprüche bei Grenzkraftwerken.

Zu (4): *Ausgleiche im internationalen Verbundbetrieb* entstehen durch Abweichungen zwischen den vertraglich vereinbarten Energiemengen nach Programmen und dem tatsächlich nach Zählern gemessenen Energiefluss. Diese Ausfuhren und Einfuhren sollten sich ungefähr ausgleichen.

Zu (5): *Kurzfristig vereinbarte Geschäfte* (Sonderlieferungen) dienen meist der kurz- und mittelfristigen Ausnützung freier Produktionskapazitäten im Inland und werden in der Regel von Tag zu Tag vereinbart.

Tabelle 32 gibt Aufschluss über die wichtigsten Arten von Einfuhrgeschäften.

(2) Les *fournitures à des zones d'approvisionnement à l'étranger* sont destinées à certains territoires exactement délimités, situés au-delà des frontières nationales. Elles s'étendent tantôt jusqu'aux points de raccordement avec les habitations, tantôt jusqu'aux sous-stations. Parmi les réseaux utilisés, certains sont la propriété de l'entreprise exportatrice. Les livraisons d'énergie de ce genre se développent, d'une manière plus ou moins constante, en fonction de l'augmentation de la consommation dans la région concernée.

(3) Les *participations* sont les quotas à l'exportation qui reviennent à des compagnies étrangères en vertu de leur statut de partenaires à des centrales suisses. Ne relèvent pas de cette catégorie, les droits étrangers dans les centrales frontalières.

(4) Les *compensations au sein du réseau interconnecté* résultent de divergences entre les quantités d'énergie figurant dans les contrats de livraison selon programmes et les flux mesurés aux compteurs. Les quantités exportées et importées à ce titre se valent approximativement.

(5) Les *fournitures conclues à court terme* (fournitures occasionnelles) visent le plus souvent à utiliser des capacités de production disponibles à court et à moyen termes dans le pays et sont généralement décidées d'un jour à l'autre.

Le tableau 32 montre les catégories d'importation les plus importantes.

Tabelle 32
Tableau 32

Aufteilung der Einfuhr nach Geschäftsarten
Répartition des importations d'après les types de fournitures

Art des Importgeschäfts	Anteil am gesamten Elektrizitätsimport in % Quote-part des importations d'électricité en %						Type de prélèvement de l'étranger
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
(1) Langfristige Bezugsverträge ¹	79	72	76	66	61	57	(1) Contrats de prélèvement à long terme ¹
(2) Kurzfristige Geschäfte	20	27	23	33	38	42	(2) Contrats de prélèvement à court terme
(3) Ausgleich im Verbund ²	1	1	1	1	1	1	(3) Compensation au sein du réseau interconnecté ²
Total % GWh	100 28 948	100 33 485	100 30 655	100 37 419	100 37 064	100 39 920	Total % GWh

¹ Mindestvertragsdauer: 5 Jahre

² Siehe Erklärungen zu (4) in Tabelle 31 (Ausfuhr)

¹ Contrats de prélèvement d'une durée de 5 ans au moins

² Voir explications sous (4) du tableau 31 (exportations)

7. Ausbaumöglichkeiten der Produktionsanlagen bis 2007

Das Ergebnis der Ende 2000 bei den Bauherren durchgeföhrten Erhebung über im Bau befindliche Wasserkraftanlagen ist in Tabelle 33 zusammengefasst. Diese zeigt die mittlere Produktionserwartung und die maximal mögliche Produktionsleistung ab Generator der in Betrieb stehenden und im Bau befindlichen Kraftwerke bis zum Jahr 2007.

Tabelle 34 gibt im Detail Auskunft über die 2000 neu in Betrieb genommenen bzw. noch im Bau befindlichen Wasserkraftwerke.

7. Possibilités d'extension des installations de production jusqu'en 2007

Les informations recueillies à la fin de l'année 2000 auprès des maîtres d'œuvre sur l'état d'avancement des travaux concernant les aménagements hydro-électriques sont résumées dans le tableau 33. Ce tableau indique la production moyenne escomptée et la puissance maximale possible aux bornes des alternateurs pour les centrales en service et en construction jusqu'en l'an 2007.

Le tableau 34 donne des informations détaillées sur les centrales hydrauliques qui, en 2000, ont été mises en service ou étaient en construction.

Kraftwerkpark der Schweiz – Leistung¹ und Produktion²
Parc suisse des centrales électriques – Puissance¹ et production²

Tabelle 33
Tableau 33

Hydrologisches Jahr Année hydrologique	Wasserwerkwerke ³ – Centrales hydrauliques ³												
	Leistung 31.12. Puissance 31.12.	Produktionserwartung Production escomptée			Zusätzliche Produktionserwartung aus Umwälzbetrieb ⁴ Production escomptée supplémentaire par pompage-turbinage ⁴			Verbrauch der Speicherpumpen für Saisonspeicherung und Umwälzbetrieb ⁴ Consommation du pompage d'accumulation saisonnière et du pompage-turbinage ⁴			Resultierende Produktionserwartung Production escomptée totale		
		MW	Winter Hiver GWh	Sommer Eté GWh	Jahr Année GWh	Winter Hiver GWh	Sommer Eté GWh	Jahr Année GWh	Winter Hiver GWh	Sommer Eté GWh	Jahr Année GWh	Winter Hiver GWh	
1999/2000 Effektiv – Val. constatées	13 229	17 705 ⁵	20 674 ⁵	38 379 ⁵	–	–	–	356	1 414	1 770	17 349	19 260	36 609
2000/2001 Vorausschau – Prévision	13 240	15 350	19 295	34 645	160	375	535	325	1 220	1 545	15 185	18 450	33 635
2001/2002	13 260	15 365	19 305	34 670	160	375	535	325	1 220	1 545	15 200	18 460	33 660
2002/2003	13 260	15 365	19 305	34 670	160	375	535	325	1 220	1 545	15 200	18 460	33 660
2003/2004	13 260	15 365	19 305	34 670	160	375	535	325	1 220	1 545	15 200	18 460	33 660
2004/2005	13 260	15 365	19 305	34 670	160	375	535	325	1 220	1 545	15 200	18 460	33 660
2005/2006	13 260	15 365	19 305	34 670	160	375	535	325	1 220	1 545	15 200	18 460	33 660
2006/2007	13 260	15 365	19 305	34 670	160	375	535	325	1 220	1 545	15 200	18 460	33 660

Hydrologisches Jahr Année hydrologique	Kernkraftwerke in der Schweiz ⁶ Centrales nucléaires en Suisse ⁶				Konventionell-thermische Kraftwerke und andere ⁸ Centrales thermiques classiques et divers ⁸				Total Leistung und Produktionserwartung in der Schweiz Puissance et production escomptée totales en Suisse				Zuwachs der Produktionserwartung pro Jahr Accroissement annuel de la production escomptée %
	Leistung Puissance 31.12.	Produktionserwartung Production escomptée			Leistung Puissance 31.12.	Produktionserwartung Production escomptée			Leistung Puissance 31.12.	Produktionserwartung Production escomptée			
		MW	Winter Hiver GWh	Sommer Eté GWh	Jahr Année GWh	MW	Winter Hiver GWh	Sommer Eté GWh	Jahr Année GWh	MW	Winter Hiver GWh	Sommer Eté GWh	Jahr Année GWh
1999/2000 Effektiv – Val. constatées	3 162	13 723	11 006	24 729	791 ¹⁰	1 541	1 290	2 831 ⁹	17 182	32 613	31 556	64 169	+ 0,3
2000/2001 Vorausschau – Prévision	3 200 ⁷	11 465	9 310	20 775	800	1 420	1 210	2 630	17 240	28 070	28 970	57 040	- 11,1
2001/2002	3 200	11 465	9 310	20 775	810	1 440	1 230	2 670	17 270	28 105	29 000	57 105	+ 0,1
2002/2003	3 200	11 465	9 310	20 775	820	1 460	1 240	2 700	17 280	28 125	29 010	57 135	+ 0,1
2003/2004	3 200	11 465	9 310	20 775	830	1 480	1 250	2 730	17 290	28 145	29 020	57 165	+ 0,1
2004/2005	3 200	11 465	9 310	20 775	840	1 500	1 270	2 770	17 300	28 165	29 040	57 205	+ 0,1
2005/2006	3 200	11 465	9 310	20 775	850	1 520	1 280	2 800	17 310	28 185	29 050	57 235	+ 0,1
2006/2007	3 200	11 465	9 310	20 775	860	1 540	1 300	2 840	17 320	28 205	29 070	57 275	+ 0,1

¹ Maximal mögliche Leistung ab Generator

² 1999/2000: effektive Produktion; Vorausschau: Produktionserwartung (bei Wasserwerkwerken: mittlere Produktionserwartung)

³ Gemäss Angaben des Bundesamtes für Wasser und Geologie (BWG) und der bei den Werkeigentümern durchgeführten Umfrage; ohne Berücksichtigung zusätzlicher Restwasserverpflichtungen

⁴ Vorausschau: geschätzt (Mittel der letzten 10 Jahre)

⁵ Zusätzliche Erzeugung aus Umwälzbetrieb unbegriffen

⁶ Ausländische Anteile am Kernkraftwerk Leibstadt unbegriffen (= Export)

⁷ Leistungserhöhung Kernkraftwerk Leibstadt

⁸ Davon neue erneuerbare Energien: Etwa 750 GWh/Jahr Produktionserwartung; 140 MW Leistung; Kehricht zu 50% berücksichtigt

⁹ Erweiterte Erhebung (siehe Tabelle A-3)

¹⁰ Das ölthermische Kraftwerk von Voutry wurde am 30. September 1999 stillgelegt.

¹ Puissance maximale possible aux bornes des alternateurs

² 1999/2000: production effective; prévision: production escomptée (centrales hydrauliques: production moyenne escomptée)

³ Basés sur des indications de l'Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) et sur une enquête effectuée auprès des propriétaires de centrales; sans prendre en considération les obligations supplémentaires de débits minimaux

⁴ Prévision: estimation (moyenne des dix années passées)

⁵ Y compris la production supplémentaire par pompage-turbinage

⁶ Parts étrangères de la production de la centrale nucléaire de Leibstadt incluses (= exportation)

⁷ Augmentation de la puissance de la centrale nucléaire de Leibstadt

⁸ Dont nouvelles énergies renouvelables: environ 750 GWh/année production escomptée; puissance: 140 MW; ordures prise en compte à raison de 50%

⁹ Enquête complémentaire (voir tableau A-3)

¹⁰ La centrale thermique de Voutry a été désaffectée le 30 septembre 1999.

Possibilités d'extension des installations de production

Ausbau der Wasserkraftwerke¹
Extension des centrales hydrauliques¹

Tabelle 34
Tableau 34

	Zentrale Centrale	Eigentümer Propriétaire	Maximal mögliche Generatorleistung Puissance maximale possible des alternateurs MW	Mittlere Produktionserwartung Production moyenne escomptée		
				Winter Hiver	Sommer Eté	Jahr Année
			GWh	GWh	GWh	
		<i>A. 2000 in Betrieb genommene Wasserkraftwerke Centrales hydrauliques mises en service en 2000</i>				
U	Bannwil	BKW FMB Energie AG	2,7	8,1	9,7	17,8
U	Gösgen	Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten	3,5	17,1	24,3	41,4
U	Perlen II (WTA PF)	Perlen Papier AG	0,5	1,4	1,7	3,1
N	Piumogna	Cel Dalpe SA	1,0	1,2	3,9	5,1
U	Ruppoldingen	Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten	13,0	29,6	42,9	72,5
	Statistische Differenzen Différences statistiques		- 9,7	22,6	- 27,5	- 4,9
	Zuwachs/Augmentation		11,0	80,0	55,0	135,0
		<i>B. Ende 2000 im Bau befindliche Wasserkraftwerke Centrales hydrauliques en construction à la fin de 2000</i>				
U	Giessen	St.Gallisch-Appenzellische KW AG	0,8	0,0	0,9	0,9
U	Luterbach I	KW Luterbach AG	0,02	0,9	1,2	2,1
N	Mutt	Elektrizitätswerk Zermatt AG	12,1	8,9	3,0	11,9
U	Plan-Dessous	Société Electrique des Forces de l'Aubonne	8,8	8,1	8,1	16,2
	Statistische Differenzen Différences statistiques		0,3	2,1	20,8	22,9
	Zuwachs/Augmentation		22,0	20,0	34,0	54,0
				37%	63%	100%

¹ Gemäss Angaben des Bundesamtes für Wasser und Geologie und der Eigentümer
(Umfrage Ende 2000)

N Neubau
U Umbau

¹ Selon l'Office fédéral des eaux et de la géologie et
des propriétaires, enquête fin 2000
N Construction nouvelle
U Transformation

7.1 2000 in Betrieb genommene Produktionsanlagen

Von den fünf namentlich aufgeführten Zentralen wurde eine neu gebaut und vier umgebaut. Mit 73 GWh (54%) leistet die Zentrale Ruppoldingen den grössten Beitrag an den Zuwachs der mittleren Produktionserwartung (Tabelle 34).

7.1 Installations mises en service au cours de l'année 2000

Une des cinq centrales qui figurent dans le tableau est nouvelle, les quatre autres ont été transformées. Avec 73 GWh (54%), la plus forte contribution à l'accroissement de la production escomptée provient de la centrale de Ruppoldingen (tableau 34).

7.2 Ende 2000 im Bau befindliche Kraftwerke

Die in Tabelle 34 aufgeführten *Wasserkraftwerke* werden nach ihrer Inbetriebnahme das Produktionspotential um weitere 54 GWh erhöhen, wovon 20 GWh (37%) auf das Winterhalbjahr entfallen. Den grössten Beitrag (30%) an den Ausbau der Wasserkraft wird dabei das Kraftwerk Plan-Dessous erbringen.

7.2 Les centrales en construction à la fin de 2000

Une fois mises en service, les *centrales hydrauliques* mentionnées dans le tableau 34 accroîtront le potentiel de production de 54 GWh, dont 20 GWh (37%) pour le semestre d'hiver. La plus forte contribution (30% de l'accroissement) proviendra de la centrale de Plan-Dessous.

7.3 Produktionserwartung in der Schweiz bis 2006/2007

Die Angebotssituation auf dem Elektrizitätssektor dürfte sich mittelfristig aufgrund der im Bau befindlichen Kraftwerke kaum mehr entscheidend verändern. Als willkommener Beitrag für die künftige Versorgungslage ist vor allem die im Winter zusätzlich erwartete Produktion anzusehen (Tabelle 34). Da nämlich in dieser Periode im Mittel etwa 54% des Elektrizitätsverbrauchs, aber nur 43% der hydraulischen Jahresproduktion anfallen, ist die Betrachtung der Versorgungssituation im Winter von entscheidender Bedeutung.

7.3 Production escomptée en Suisse jusqu'en 2006/2007

Au vu des centrales actuellement en construction, il semble que l'offre d'électricité n'augmentera que modestement à moyen terme. C'est surtout la production escomptée supplémentaire en hiver qui constituera un apport bienvenu (tableau 34). En effet, l'hiver représente en moyenne à peu près 54% de la consommation d'électricité, mais seulement 43% de la production hydraulique annuelle; c'est donc la période difficile de l'approvisionnement.

La production escomptée en Suisse pour l'année hydrologique 2006/2007 est évaluée à 57 275 GWh (tableau 33), dont près de la moitié en hiver.

8. Finanzwirtschaft

8.1 Vorbemerkung

Die hier präsentierte Finanzstatistik erfasst 182 Unternehmen der Allgemein- und der industrieigenen Versorgung. Auf diese 182 Elektrizitätsunternehmen entfallen rund 95% der gesamten Stromproduktion und 67,7% der Verteilung an die Endverbraucher.

Die neuesten Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 1999, das in der Regel dem hydrologischen Jahr 1998/1999 oder dem Kalenderjahr 1999 entspricht.

Bei den Grenzkraftwerken sind nur die schweizerischen Anteile am Aktienkapital berücksichtigt. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die konsolidierte Bilanz nebst den in Betrieb stehenden auch die im Bau befindlichen oder projektierten Werke mit einschliesst.

Neu wird beim Grundkapital das Ausland ausgeschieden. Dabei handelt es sich um direkte und indirekte Beteiligungen ausländischer Elektrizitätsunternehmen an schweizerischen Elektrizitätsunternehmen (siehe Tabellen 37 und 38 sowie Figur 21).

8.2 Bilanz (Tabelle 35)

Die Bilanzsumme der 182 Elektrizitätsunternehmen betrug 1999 40,0 Mrd. Franken. Auf der *Aktivseite* waren 74,7% in Anlagen investiert, das Umlaufvermögen betrug 25,3%. 42,5% des Anlagevermögens machten die Produktionsanlagen aus; der Bilanzwert der Übertragungs- und Verteilanlagen bezifferte sich demgegenüber lediglich auf 18,3% des Anlagevermögens.

Die Finanzierung der Vermögenswerte erfolgte zu 24,7% durch Eigenkapital und zu 73,6% durch Fremdkapital. 1,7% entfallen auf den Reingewinn (vgl. *Passiven*).

8.3 Gewinn- und Verlustrechnung (Tabelle 36)

Die grösste *Aufwandposition* stellte 1999 mit 45,4% die Energiebeschaffung dar. Zum besseren Verständnis sei hier darauf hingewiesen, dass der Strom vom Produzenten bis zum Letztverteiler oft mehrfach gehandelt wird und demzufolge im Energiebeschaffungsaufwand von 8427 Mio. Franken Mehrfachzählungen enthalten sind. Dasselbe gilt vom Ertrag aus Energielieferungen, der 87,3% des gesamten *Ertrages* ausmacht.

8.4 Struktur der Elektrizitätswirtschaft

8.4.1 Zusammensetzung des Grundkapitals

(Tabelle 37 und Figur 21)

82,8% des Grundkapitals stammten 1999 von Aktionären oder Genossenschaftern; das von den Kantonen oder Gemeinden zur Verfügung gestellte Dotationskapital machte 17,2% aus.

8. Situation financière

8.1 Remarque préliminaire

La statistique financière englobe 182 entreprises produisant pour des tiers ou en compte propre. Précisons que ces 182 entreprises ont fourni quelque 95% de la production totale d'électricité et qu'elles ont couvert 67,7% de la demande finale de courant.

Les chiffres les plus récents se rapportent à l'année comptable 1999, soit généralement l'année hydrologique 1998/1999 ou l'année civile 1999.

Les centrales frontalières ne figurent qu'avec la participation suisse au capital-actions. De son côté, le bilan consolidé englobe, outre les centrales en service, celles qui sont projetées ou en construction.

On spécifie désormais l'apport de l'étranger au capital social. Il s'agit de participations directes ou indirectes d'entreprises électriques étrangères à de telles entreprises en Suisse (cf. tableaux 37 et 38 et figure 21).

8.2 Bilan (tableau 35)

En 1999, les bilans des 182 entreprises d'électricité totalisent 40,0 milliards de francs. Du côté des *actifs*, 74,7% consistaient en investissements dans les installations. Le capital de roulement atteignait 25,3%. Les installations de production représentaient 42,5% des actifs immobilisés. De son côté, la valeur des installations de transport et de distribution n'atteignait, au bilan, que 18,3% des actifs immobilisés.

Les actifs ont été financés par des capitaux propres à raison de 24,7% et par des capitaux étrangers à raison de 73,6%. Le bénéfice net représente 1,7% (cf. *Passifs*).

8.3 Compte de pertes et profits (tableau 36)

L'achat d'énergie a constitué, avec 45,4% des *charges*, le poste le plus important de cette rubrique. Rappelons ici que, du producteur au distributeur ultime, l'électricité passe souvent par plusieurs intermédiaires, de sorte que le montant de 8427 millions de francs comptabilisé à ce poste résulte de comptages multiples. Il en va de même du produit des fournitures d'énergie, qui représente 87,3% des *recettes*.

8.4 Structure de l'économie électrique

8.4.1 Origine du capital social

(tableau 37 et figure 21)

En 1999, 82,8% du capital social provenait des actionnaires ou des sociétés coopératives. Le capital de dotation fourni par les cantons et les communes se montait à 17,2%.

Situation financière

8.4.2 Institutionelle Besitzverhältnisse

(Tabelle 38 und Figur 21)

Am gesamten Grundkapital (Aktien-, Genossenschafts-, Dotationskapital) sind die öffentliche Hand zu 73,6%, die Privatwirtschaft zu 14,7% und das Ausland zu 11,7% beteiligt. Bei diesen Durchschnittswerten ist zu bedenken, dass der private Sektor im Produktions- und Übertragungsbereich überdurchschnittlich am Grundkapital beteiligt und die öffentliche Hand vor allem auf dem Verteilgebiet engagiert ist. Überdies ist zu beachten, dass zahlreiche Elektrizitätsunternehmen auf kommunaler Ebene ohne Dotationskapital ausgestattet sind und somit mehr oder weniger unmittelbar in die Gemeindefinanzen eingebunden sind. Daraus folgt, dass die Einflussnahme der öffentlichen Hand eher noch stärker ist, als es aus der rein kapitalmässigen Beteiligung hervorgeht.

*Bilanz, in Mio. Fr. **

*Bilan, en mio. de fr. **

8.4.2 Conditions de propriété institutionnelles

(tableau 38 et figure 21)

L'ensemble du capital social (capital-actions, de sociétés coopératives ou de dotation) provient des pouvoirs publics à raison de 73,6%, de l'économie privée à raison de 14,7% et de l'étranger à raison de 11,7%. En considérant ces moyennes, il faut rappeler que le secteur privé occupe une place prépondérante dans la production et dans le transport, alors que les pouvoirs publics se sont surtout engagés dans les activités de distribution. En outre, il convient d'observer que nombre d'entreprises électriques, ne possèdent pas de capital de dotation au niveau communal, sont plus ou moins parfaitement intégrées aux finances de la commune. Ainsi, l'influence des pouvoirs publics y est encore plus prononcée que ne le laisse apparaître la seule répartition du capital.

Tabelle 35
Tableau 35

	1995	1996	1997	1998	1999	Anteile 1999 in % Quotes-parts 1999 en %	
Erfasste Elektrizitätsunternehmen: 182 Entreprises électriques recensées: 182							Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%
							Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 67,7% Quote-part de la consommation finale nationale: 67,7%
<i>Aktiven</i>							<i>Actif</i>
<i>1. Anlagevermögen</i>							<i>1. Actifs immobilisés</i>
1.1 Produktionsanlagen	35 277	34 529	35 546	34 468	29 866	74,7	1.1 Installations de production
1.2 Übertragungs- und Verteilanlagen	15 701	15 075	14 471	14 186	12 683	31,7	1.2 Installations de transport et de distribution
1.3 Immobilien, Mobilien und Geräte ¹	5 360	5 346	5 028	5 097	5 464	13,7	1.3 Biens immobiliers, mobiliers et appareils ¹
1.4 Anlagen im Bau, projektiert	1 280	1 398	1 315	1 414	1 380	3,4	1.4 Bâtiments en construction, en projet
1.5 Beteiligungen	8 361	8 090	8 319	9 770	6 879	17,2	1.5 Participations
1.6 Nichtbetriebliche Sachanlagen ²	3 683	3 868	3 680	3 440	3 103	7,8	1.6 Immobilisations corporelles étrangères à l'exploitation ²
<i>2. Umlaufvermögen</i>							<i>2. Actifs circulants</i>
2.1 Material- und Warenvorräte ³	7 184	7 730	8 422	8 797	10 116	25,3	2.1 Matériaux et approvisionnements ³
2.2 Wertschriften	985	770	747	765	818	2,0	2.2 Titres
2.3 Übriges Umlaufvermögen ⁴	1 658	2 974	3 166	3 281	3 800	9,5	2.3 Autres actifs circulants ⁴
<i>Reinverlust laut Gewinn- und Verlustrechnung</i>							<i>Perte nette d'après le compte de pertes et profits</i>
	4 541	3 986	4 509	4 751	5 498	13,8	
<i>Total</i>							<i>Total</i>
	5	6	7	1	8	0,0	
<i>Passiven</i>							<i>Passif</i>
<i>3. Eigenkapital</i>							<i>3. Fonds propres</i>
3.1 Aktienkapital, Genossenschaftskapital ⁵	10 237	10 762	10 289	10 498	9 856	24,7	3.1 Capital-actions, capital des sociétés coopératives ⁵
3.2 Dotationskapital ⁵	4 862	4 970	5 116	5 081	5 012	12,6	3.2 Capital de dotation ⁵
3.3 Reserven ⁶	1 552	1 621	1 400	1 172	1 042	2,6	3.3 Réserves ⁶
<i>4. Fremdkapital</i>							<i>4. Fonds de tiers</i>
4.1 Obligationenanleihen, langfristige Darlehen ⁷	31 486	30 776	31 052	32 050	29 447	73,6	4.1 Emprunts par obligations, emprunts à long terme
4.2 Übriges Fremdkapital ⁷	17 479	16 344	15 627	14 734	13 414	33,5	4.2 Autres capitaux étrangers ⁷
<i>Reingewinn laut Gewinn- und Verlustrechnung</i>							<i>Bénéfice net d'après le compte de pertes et profits</i>
	14 007	14 432	15 425	17 316	16 033	40,1	
<i>Total</i>							<i>Total</i>
	743	727	634	718	687	1,7	
	42 466	42 265	41 975	43 266	39 990	100,0	

¹ Inkl. Grundstücke, Verwaltungsgebäude, Zähler, Apparate

² Z.B. Wohnhäuser, Projekte, Studien, nicht einbezahltes Aktienkapital

³ Inkl. Kernbrennstoffe

⁴ Z.B. Zahlungsmittel, Debitoren

⁵ Details s. Tabellen 37 und 38

⁶ Inkl. Rückstellungen mit Eigenkapitalcharakter, Erneuerungs- und Ausgleichsfonds, Gewinn- bzw. Verlustvortrag des Vorjahrs

⁷ Z.B. Kreditoren, Hypothekarschulden, Heimfallabschreibungen

* Per Ende Geschäftsjahr; dieses ist in der Elektrizitätswirtschaft nicht einheitlich; häufigste Geschäftspräioden fallen in die Zeit vom 1. Oktober bis 30. September (hydrologisches Jahr) bzw. vom 1. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr). Bei Grenzkraftwerken sind nur Schweizer Anteile berücksichtigt.

¹ Y c. les terrains, bâtiments pour l'administration, compteurs, appareils

² P. ex. maisons d'habitation, projets, études, capital-actions non versé

³ Y c. les combustibles nucléaires

⁴ P. ex. disponibilités, débiteurs

⁵ Pour les détails: v. tableaux 37 et 38

⁶ Y c. les provisions à caractère de capital propre, fonds de renouvellement, de compensation, bénéfice/perte reporté de l'année précédente

⁷ P. ex. créanciers, dettes hypothécaires, fonds de compensation pour droit de retour

* A la fin de l'année comptable; cette dernière n'est pas uniforme dans l'économie électrique; les périodes d'exercice les plus courantes vont du 1^{er} octobre au 30 septembre (année hydrologique) ou du 1^{er} janvier au 31 décembre (année civile). Dans le cas des usines frontalières, seules les parts suisses sont prises en considération.

Gewinn- und Verlustrechnung, in Mio. Fr.¹
Compte de pertes et profits, en mio. de fr.¹

Tabelle 36
Tableau 36

	1995	1996	1997	1998	1999	Anteile 1999 in % Quotes-parts 1999 en %	
Erfasste Elektrizitätsunternehmen: 182 Entreprises électriques recensées: 182							Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%
<i>Aufwand</i>							Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 67,7% Quote-part de la consommation finale nationale: 67,7%
1. Personalaufwand	1 919	1 928	1 884	1 911	1 840	9,9	
2. Energiebeschaffung ²	8 096	8 266	8 072	8 553	8 427	45,4	
3. Direkte Steuern	308	321	282	255	226	1,2	
4. Wasserrechtsabgaben, Konzessionsgebühren	360	345	373	412	453	2,4	
5. Abschreibungen	1 954	2 167	2 241	2 351	2 985	16,1	
6. Rückstellungen, Fondseinlagen	510	805	779	809	502	2,7	
7. Passivzinsen	926	893	839	864	815	4,4	
8. Übriger Aufwand Reingewinn	2 235	2 240	2 105	2 119	2 642	14,2	
	743	727	634	718	687	3,7	
<i>Total</i>	17 051	17 692	17 209	17 992	18 577	100,0	<i>Charge</i>
<i>Ertrag</i>							
9. Ertrag aus Energielieferungen ²	15 023	15 871	15 386	16 064	16 220	87,3	
10. Aktivzinsen	386	486	512	563	533	2,9	
11. Übriger Ertrag Reinverlust	1 637	1 329	1 304	1 364	1 816	9,8	
	5	6	7	1	8	0,0	
<i>Total</i>	17 051	17 692	17 209	17 992	18 577	100,0	<i>Total</i>
							<i>Produit</i>
							9. Produit des livraisons d'énergie ²
							10. Intérêts actifs
							11. Autres produits
							Perte nette
							<i>Total</i>

¹ Bezogen auf das jeweilige Geschäftsjahr; dieses ist in der Elektrizitäts-wirtschaft nicht einheitlich; häufigste Geschäftspräioden fallen in die Zeit vom 1. Oktober bis 30. September (hydrologisches Jahr) bzw. vom 1. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr). Bei Grenzkraftwerken sind nur Schweizer Anteile berücksichtigt.

² Nicht konsolidiert

¹ Se rapportant à l'année comptable; cette dernière n'est pas uniforme dans l'économie électrique; les périodes d'exercice les plus courantes vont du 1^{er} octobre au 30 septembre (année hydrologique) ou du 1^{er} janvier au 31 décembre (année civile). Dans le cas des usines frontalières, seules les parts suisses sont prises en considération.

² Non consolidé

Aufteilung des Grundkapitals nach Besitzverhältnissen 1999
Répartition du capital social selon les conditions de propriété 1999

Tabelle 37
Tableau 37

	Mio. Fr.	%	
Erfasste Elektrizitätsunternehmen: 182 Entreprises électriques recensées: 182			Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%
<i>Aktienkapital, Genossenschaftskapital</i>	5 012	82,8	Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 67,7% Quote-part de la consommation finale nationale: 67,7%
in Besitz von:			
– SBB	105	1,8	<i>Capital-actions, capital des sociétés coopératives</i> en mains des:
– Kantonen	2 283	37,7	– CFF
– Gemeinden	1 023	16,9	– cantons
– Privaten, Privatwirtschaft ¹	892	14,7	– communes
– Ausland	709	11,7	– particuliers, de l'économie privée ¹
<i>Dotationskapital</i>	1 042	17,2	– étranger
zur Verfügung gestellt von:			
– Kanton	301	5,0	<i>Capital de dotation</i> mis à disposition par:
– Gemeinde	741	12,2	– le canton
<i>Total Grundkapital</i>	6 054	100,0	– la commune
			<i>Total du capital social</i>

¹ Finanzgesellschaften, Banken, Industrie

¹ Sociétés financières, banques, industries

Situation financière

Fig. 21
Zusammensetzung des
Grundkapitals 1999

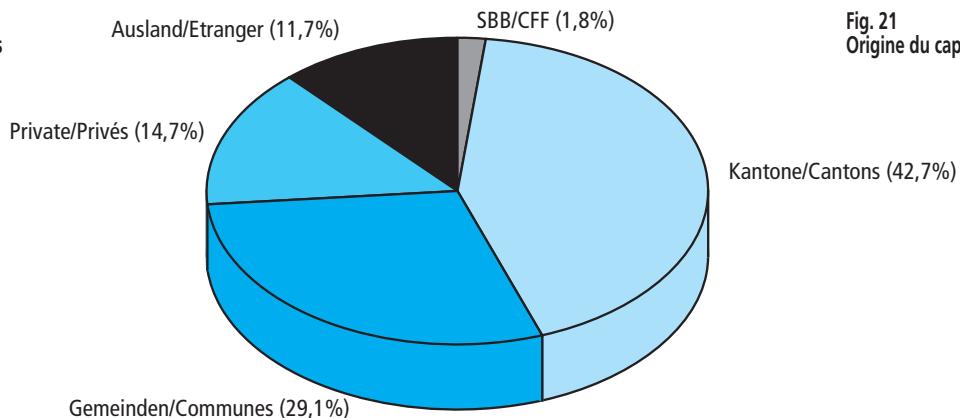


Fig. 21
Origine du capital social 1999

Institutionelle Besitzverhältnisse 1999
Conditions de propriété institutionnelles 1999

Tabelle 38
Tableau 38

Erfasste Elektrizitätsunternehmen: 182 Entreprises électriques recensées: 182	Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%	Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 67,7% Quote-part de la consommation finale nationale: 67,7%
<i>Grundkapital, total</i>	Mio. Fr.	%
Schweiz: – in öffentlicher Hand ¹ – in privater Hand ²	6 054 4 453 892 709	100,0 73,6 14,7 11,7
Ausland		
<i>Capital social, total</i>		
Suisse: – aux mains des collectivités publiques ¹ – en mains privées ²		
Etranger		

¹ Bund, Kantone, Gemeinden

² Finanzgesellschaften, Banken, Industrie, Private

¹ Confédération, cantons, communes

² Sociétés financières, banques, industries, particuliers

Gewinnverwendung, in Mio. Fr.
Répartition du bénéfice, en mio. de fr.

Tabelle 39
Tableau 39

Erfasste Elektrizitätsunternehmen: 182 Entreprises électriques recensées: 182	Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%	Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 67,7% Quote-part de la consommation finale nationale: 67,7%
<i>Reingewinn</i>	1995	1996
Reinverlust	743	727
Saldo Gewinn-/Verlustvortrag vom Vorjahr	– 5	– 6
+ 55	+ 72	+ 77
<i>Verteilbarer Gewinn</i>	1997	1998
Dividenden, Tantiemen	634	718
Ablieferung an Staat, Gemeinde	– 7	– 1
Zuweisungen an Reserven	260	240
Übrige ¹	+ 77	– 20
<i>1999</i>	687	670
	– 8	297
	– 9	230
<i>Anteile 1999 in %</i>		100,0
<i>Quotes-parts 1999 en %</i>		44,3
		34,3
		13,2
		8,2
Bénéfice net		
Perte nette		
Solde bénéfice/perte reporté de l'année précédente		
<i>Bénéfice à répartir</i>		
Dividendes, tantièmes		
Versement à l'Etat, à la commune		
Attributions aux réserves		
Autres ¹		

¹ Gratifikationen, Gewinnbeteiligung des Personals, Zuwendungen an Wohlfahrtsfonds; Gewinnvortrag auf neue Rechnung; Verlustvortrag (–) auf neue Rechnung, Defizitdeckung (–) durch Staat, Gemeinde

¹ Gratifications, participation du personnel aux bénéfices, versements au fonds de prévoyance; bénéfice à reporter, perte (–) à reporter, couverture du déficit (–) par l'Etat, par la commune

8.5 Gewinnverwendung (Tabelle 39)

Vom verteilbaren Gewinn von 670 Mio. Franken wurden 1999 297 Mio. Franken zur Ausschüttung einer Dividende verwendet. Die Gewinnablieferungen an die öffentliche Hand betrugen

8.5 Répartition du bénéfice (tableau 39)

Sur le bénéfice à répartir (670 millions de francs), 297 millions de francs ont servi à la distribution d'un dividende. Les pouvoirs publics ont reçu 230 millions de francs. Il faut ajouter à cette

230 Mio. Franken. Zusammen mit den direkten Steuern und den Wasserrechtsabgaben (s. Tabelle 36) sind damit 1999 909 Mio. Franken (Vorjahr 915 Mio. Franken) an die öffentliche Hand transferiert worden, die Verzinsung des öffentlichen Kapitalanteils nicht mit eingerechnet.

8.6 Investitionen (Tabelle 40)

Vom gesamten Investitionsvolumen von 2,1 Mrd. Franken entfielen 1999 58,9% (Vorjahr 25,6%) auf Produktions-, 26,5% (49,0%) auf Übertragungs- und Verteilanlagen sowie 14,6% (25,4%) auf Immobilien, Mobilien, Geräte und in Finanzanlagen.

Investitionen¹
Investissements¹

Tabelle 40
Tableau 40

	Anteil an der gesamtschweizerischen Landeserzeugung: 95% Quote-part de la production nationale: 95%						Anteil am gesamtschweizerischen Elektrizitäts-Endverbrauch: 67,7% Quote-part de la consommation finale nationale: 67,7%
	1995	1996	1997	1998	1999	Anteile 1999 in % Quotes-parts 1999 en %	
Investitionen	1 399	1 387	1 304	1 182	2 087	100,0	Investissements dans les
– in Produktionsanlagen	465	421	336	303	1 230	58,9	– immobilisations de production
– in Übertragungs- und Verteilanlagen	723	651	667	579	552	26,5	– immobilisations de transport et de distribution
– in Immobilien, Mobilien und Geräte	142	191	155	122	94	4,5	– biens immobiliers, mobiliers et appareils
– in Beteiligungen	69	124	146	178	211	10,1	– participations

¹ Gemäss Anlagerechnung per Ende Geschäftsjahr; dieses ist in der Elektrizitätswirtschaft nicht einheitlich; häufigste Geschäftsperioden fallen in die Zeit vom 1. Oktober bis 30. September (hydrologisches Jahr) bzw. vom 1. Januar bis 31. Dezember (Kalenderjahr). Bei Grenzkraftwerken sind nur Schweizer Anteile berücksichtigt.

¹ Selon le compte d'immobilisation à la fin de l'année comptable; cette dernière n'est pas uniforme dans l'économie électrique; les périodes d'exercice les plus courantes sont du 1^{er} octobre au 30 septembre (année hydrologique) ou du 1^{er} janvier au 31 décembre (année civile). Dans le cas des usines frontalières, seules les parts suisses sont prises en considération.

8.7 Durchschnittlicher Konsumentenpreis (Tabelle 41)

Der mittlere Preis pro Kilowattstunde betrug 1999 16,20 Rp. Das Mittel bezieht sich dabei auf sämtliche Abnehmerkategorien. Diese volkswirtschaftlich wichtige Kennzahl stützt sich auf 110 über die ganze Schweiz verteilte Elektrizitätsunternehmen

8.7 Prix moyen à la consommation (tableau 41)

En 1999, le prix moyen par kilowattheure a atteint 16,20 centimes, toutes catégories d'usagers confondues. Ce chiffre important pour l'économie nationale se réfère aux pratiques de 110 entreprises d'électricité réparties dans tout le pays. Il est

Durchschnittlicher Konsumentenpreis
Prix moyen à la consommation

Tabelle 41
Tableau 41

	1995	1996	1997	1998	1999	
Endverbrauch total (GWh)	47 882	48 692	48 612	49 620	51 213	Consommation finale total (GWh)
Stromlieferungen der in die Erhebung einbezogenen Werke ¹ an die Endverbraucher ² in der Schweiz (GWh)	34 673 (72,4%)	34 857 (71,6%)	32 338 (66,5%)	33 753 (68,0%)	34 674 (67,7%)	Livraisons d'électricité des entreprises faisant l'objet de l'enquête ¹ aux consommateurs finaux ² en Suisse (GWh)
Ertrag dieser Stromlieferungen (Mio. Fr.)	5 903	6 026	5 467	5 593	5 630	Produit de ces livraisons (millions de frs.)
Durchschnittlicher Konsumentenpreis (Rp./kWh)	17,00	17,30	16,90	16,60	16,20	Prix moyen à la consommation (cts./kWh)
Gesamte Ausgaben der Endverbraucher für Strom in der Schweiz (Mio. Fr.)	8 152	8 418	8 218	8 222	8 315	Dépenses totales des consommateurs en Suisse pour l'achat de l'électricité (millions de frs.)

¹ 182 Elektrizitätsunternehmen; davon 110 mit direkter Versorgung

² Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft, Dienstleistungen, Industrie, Verkehr

¹ 182 entreprises électriques, dont 110 avec zone d'approvisionnement propre

² Ménages, artisanat, agriculture, services, industrie, transports

Situation financière

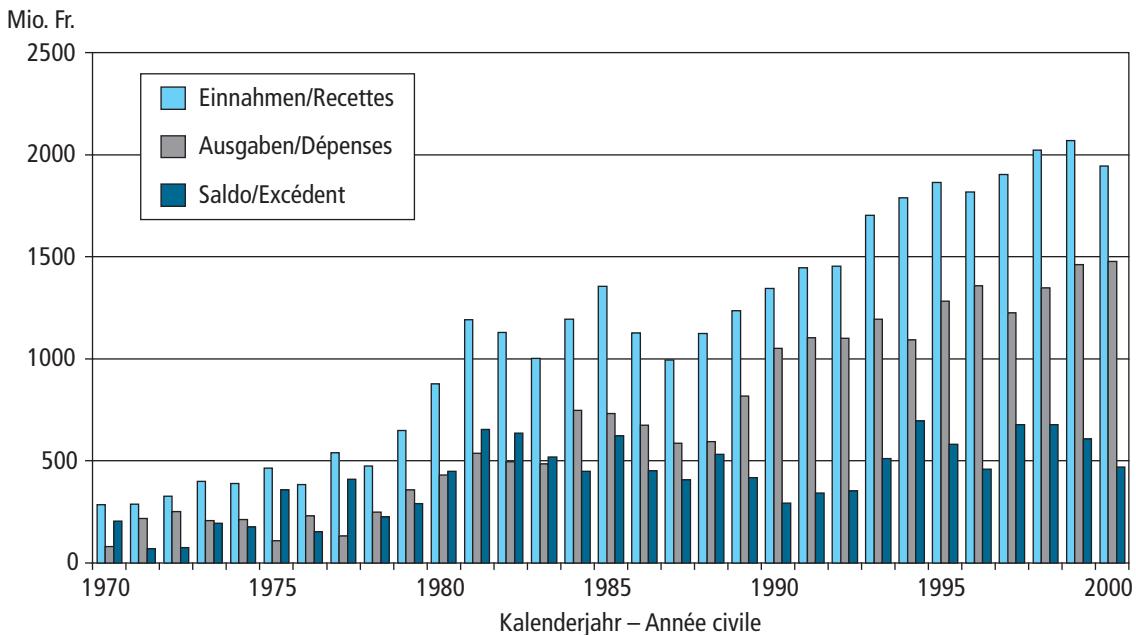


Fig. 22
Stromausßenhandel
Echanges extérieurs
d'électricité

und darf deshalb als in hohem Mass repräsentativ angesehen werden. Diese Unternehmen lieferten insgesamt 34 674 GWh an die Endverbraucher, das entspricht 67,7% des gesamtschweizerischen Endverbrauchs; der Erlös aus diesen Stromlieferungen machte rund 5,6 Mrd. Franken aus.

Die gesamten Ausgaben der Endverbraucher für Elektrizität betragen demzufolge in der Schweiz 1999 rund 8,3 Mrd. Franken.

8.8 Aussenhandel (Tabelle 42 und Figur 22)

2000 resultierte aus dem Energieverkehr mit dem Ausland ein Einnahmenüberschuss von 468 Mio. Franken. Gegenüber dem Vorjahr hat sich damit der Aktivsaldo im Stromausßenhandel um 140 Mio. Franken verringert.

Die hier ausgewiesenen Zahlen basieren auf den Angaben jener rund 25 Elektrizitätsunternehmen, über die praktisch sämtliche Import- und Exportgeschäfte der Schweiz mit dem Ausland abgewickelt werden.

donc largement représentatif. Les dites entreprises ont fourni 34 674 GWh, soit 67,7% de la consommation finale indigène, payés quelque 5,6 milliards de francs.

Il est permis d'en déduire qu'en 1999 les consommateurs ont dépensé au total environ 8,3 milliards de francs pour leurs achats d'électricité.

8.8 Echanges extérieurs (tableau 42 et figure 22)

En 2000, les échanges d'électricité avec l'étranger se sont soldés par un excédent de recettes de 468 millions de francs. Par rapport à l'année précédente, le solde actif a ainsi diminué de 140 millions de francs.

Les chiffres indiqués dans le tableau se basent sur les données d'environ 25 entreprises électriques, par lesquelles passe la quasi totalité des échanges d'électricité avec l'étranger.

Einnahmen und Ausgaben aus dem Stromausßenhandel Recettes et dépenses résultant des échanges extérieurs

Tabelle 42
Tableau 42

Jahr Année	Verkauf Vente GWh	Einnahmen Recettes Mio. Fr.	Rp./kWh cts./kWh	Kauf Achat GWh	Ausgaben Dépenses Mio. Fr.	Rp./kWh cts./kWh	Saldo Excédent Mio. Fr.
1970	7 465	285	3,82	2 222	80	3,60	205
1975	11 123	465	4,18	2 456	108	4,40	357
1980	14 502	876	6,04	7 112	429	6,03	447
1985	21 240	1 354	6,37	12 123	731	6,03	623
1990	22 577	1 344	5,95	20 065	1 051	5,24	293
1991	23 468	1 446	6,16	20 967	1 104	5,27	342
1992	23 583	1 454	6,17	17 673	1 101	6,23	353
1993	28 437	1 704	5,99	21 445	1 194	5,57	510
1994	32 201	1 788	5,55	20 016	1 092	5,46	696
1995	33 835	1 863	5,51	26 108	1 281	4,91	582
1996	32 024	1 816	5,67	30 803	1 357	4,40	459
1997	34 366	1 903	5,54	26 862	1 225	4,56	678
1998	39 063	2 022	5,18	32 406	1 346	4,15	676
1999	43 090	2 069	4,80	32 932	1 461	4,44	608
2000	43 236	1 944	4,50	34 463	1 476	4,28	468
Durchschnitt 1991–2000/Moyenne 1991–2000		5,40				4,79	

8.9 Swiss Electricity Price Index (SWEP) (Figur 23)

Der Swiss Electricity Price Index (SWEP) repräsentiert die Preise der in der Schweiz während eines Tages getätigten Stromgeschäfte auf dem Spotmarkt. Der im SWEP abgebildete Spotmarktpreis ist ein Grosshandelspreis für kurzfristig gehandelte elektrische Energie auf der Höchstspannungsebene 220/380 kV loco Laufenburg. Aufgrund der in einzelnen Stunden noch geringen Liquidität des Spotmarktes wird der SWEP vorerst für die repräsentative Stunde von 11 bis 12 Uhr des nächsten Werktages berechnet.

Zu unterscheiden ist der SWEP vom Konsumentenpreis für Elektrizität. Im SWEP nicht enthalten sind verschiedene Systemdienstleistungen: Transport vom Produzenten zum Konsumenten, Abgeltung von Transportverlusten, Transformation auf tiefere Spannungsebenen, Ausgleich von Verbrauchsschwankungen, Regulierung der Frequenz und Bereitstellen von Reservekapazitäten.

Der SWEP wurde am 10. März 1998 von den Schweizer Stromhandelsunternehmen Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) und Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL) lanciert (Berechnung/Publikation durch Dow Jones).

Inzwischen beteiligen sich neben der BKW FMB Energie AG (BKW), der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK), der Avenir Trading SA (énergie ouest suisse), der Rätia Energie AG (REPower) und der TXU Europe auch die deutschen Unternehmen E.ON, MVV und RWE, die belgische Electrabel und die britische Eastern Power and Energy Trading Ltd. am SWEP.

8.9 Swiss Electricity Price Index (SWEP) (figure 23)


L'indice suisse du prix de l'électricité («Swiss Electricity Price Index» SWEP) reflète les prix des échanges commerciaux d'électricité accomplis au cours d'une journée sur le marché spot helvétique. Il s'agit d'un prix du marché de gros pour du courant négocié à court terme au niveau de la très haute tension de 220/380 kV à Laufenburg. Etant donné la faible animation de ce marché à certaines heures du jour, on calcule pour le moment le SWEP pour la période de 11 à 12 heures le lendemain, considérée comme représentative.

Il ne faut pas confondre le SWEP avec le prix de l'électricité à la consommation. En effet, le SWEP ne tient pas compte des prestations du système: transport du producteur au consommateur, compensation des pertes de transport, transformation à un plus bas niveau de tension, compensation des fluctuations de la demande, régulation de fréquence et constitution de capacités de réserve.

Le SWEP a été lancé le 10 mars 1998 par les entreprises de négoce d'électricité Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel) et Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL) (calcul/publication par Dow Jones).

Elles ont été rejoints dans l'intervalle non seulement par BKW FMB Energie SA (FMB, les Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK), Avenir Trading SA (énergie ouest suisse), Rätia Energie AG (REPower) et TXU Europe, mais encore par les sociétés allemandes E.ON, MVV et RWE, la société belge Electrabel et la britannique Eastern Power & Energy Trading Ltd. qui participent ainsi à la formation du SWEP.

Fig. 23
Swiss Electricity Price Index (SWEP)

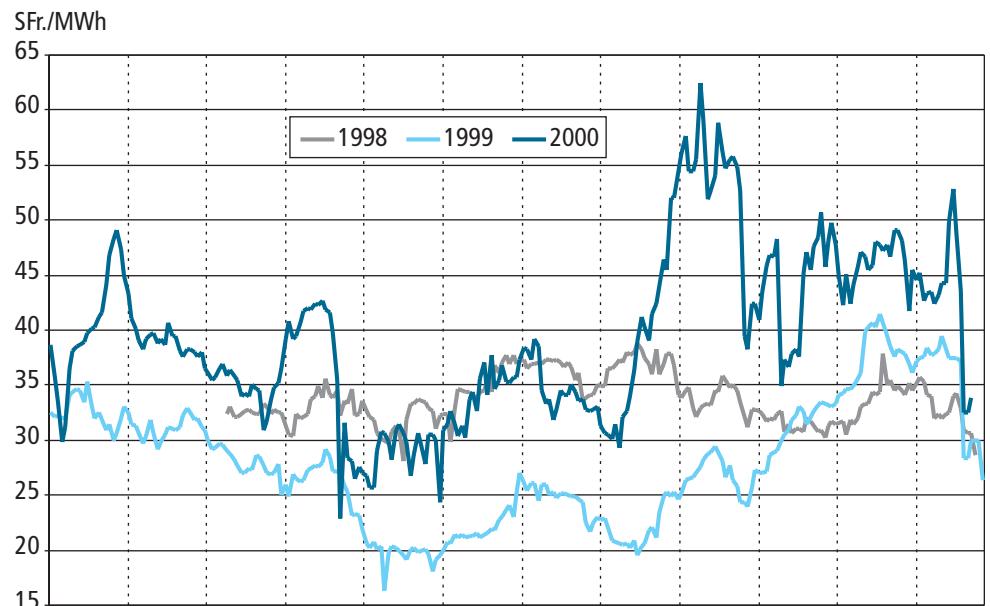

Annexe

Monatliche Elektrizitätsbilanz der Schweiz Bilan mensuel suisse de l'électricité

Tabelle A-1
Tableau A-1

Jahr Année	Landeserzeugung – Production nationale				Verbrauch der Speicher- pumpen (–) Pompage d'acca- mulation (–)	Netto- erzeugung Production nette	Einfuhr Importa- tion	Ausfuhr Expor- tation	Landes- verbrauch Conso- mation du pays	Verluste Pertes	End- verbrauch Conso- mation finale	Ausfuhr- überschuss (-) Einfuhr- überschuss (+)								
	Wasser- kraftwerke	Kern- kraftwerke	Konv.- therm. Kraftwerke und andere Centrales thermiques et divers	Total																
	Centrales hydrauli- ques	Centrales nucléaires																		
GWh																				
Januar – Janvier																				
1991	2 500	2 178	136	4 814	55	4 759	2 338	2 170	4 927	333	4 594	+ 168								
1992	2 301	2 176	219	4 696	50	4 646	2 350	1 908	5 088	338	4 750	+ 442								
1993	2 418	2 191	97	4 706	44	4 662	2 442	2 306	4 798	321	4 477	+ 136								
1994	2 551	2 236	150	4 937	44	4 893	2 418	2 491	4 820	319	4 501	- 73								
1995	2 883	2 294	140	5 317	28	5 289	2 811	2 942	5 158	336	4 822	- 131								
1996	2 231	2 295	193	4 719	56	4 663	3 162	2 750	5 075	331	4 744	+ 412								
1997	2 826	2 287	191	5 304	23	5 281	3 145	3 201	5 225	337	4 888	- 56								
1998	2 383	2 285	208	4 876	35	4 841	3 727	3 462	5 106	331	4 775	+ 265								
1999	2 300	2 279	248	4 827	44	4 783	4 109	3 703	5 189	329	4 860	+ 406								
2000	2 895	2 354	238	5 487	72	5 415	4 007	3 948	5 474	346	5 128	+ 59								
Februar – Février																				
1991	2 578	1 974	180	4 732	26	4 706	2 207	2 186	4 727	346	4 381	+ 21								
1992	2 472	2 032	261	4 765	43	4 722	2 105	1 854	4 973	362	4 611	+ 251								
1993	2 505	1 987	91	4 583	10	4 573	2 338	2 356	4 555	326	4 229	- 18								
1994	2 706	1 974	119	4 799	11	4 788	2 276	2 550	4 514	321	4 193	- 274								
1995	2 425	2 063	138	4 626	25	4 601	2 516	2 738	4 379	314	4 065	- 222								
1996	2 424	2 149	214	4 787	28	4 759	3 069	2 900	4 928	349	4 579	+ 169								
1997	2 115	2 063	194	4 372	32	4 340	2 899	2 706	4 533	326	4 207	+ 193								
1998	2 240	2 062	255	4 557	24	4 533	3 465	3 390	4 608	328	4 280	+ 75								
1999	2 499	2 107	230	4 836	21	4 815	3 552	3 371	4 996	352	4 644	+ 181								
2000	2 475	2 213	232	4 920	40	4 880	3 856	3 715	5 021	353	4 668	+ 141								
März – Mars																				
1991	2 218	2 174	132	4 524	109	4 415	2 195	2 153	4 457	330	4 127	+ 42								
1992	2 174	2 121	218	4 513	35	4 478	2 223	2 008	4 693	345	4 348	+ 215								
1993	2 389	2 193	112	4 694	26	4 668	2 477	2 368	4 777	348	4 429	+ 109								
1994	2 679	2 226	99	5 004	34	4 970	2 259	2 792	4 437	320	4 117	- 533								
1995	2 701	2 277	137	5 115	31	5 084	2 782	3 052	4 814	341	4 473	- 270								
1996	1 763	2 270	148	4 181	85	4 096	3 413	2 745	4 764	336	4 428	+ 668								
1997	2 253	2 267	185	4 705	49	4 656	2 764	2 899	4 521	319	4 202	- 135								
1998	2 343	2 269	267	4 879	24	4 855	3 615	3 648	4 822	333	4 489	- 33								
1999	2 570	2 180	225	4 975	34	4 941	3 694	3 597	5 038	341	4 697	+ 97								
2000	2 532	2 355	229	5 116	44	5 072	3 681	3 669	5 084	347	4 737	+ 12								
April – Avril																				
1991	2 435	2 067	73	4 575	70	4 505	1 838	2 158	4 185	325	3 860	- 320								
1992	2 308	1 836	69	4 213	84	4 129	2 129	2 100	4 158	323	3 835	+ 29								
1993	2 134	1 867	69	4 070	43	4 027	2 146	2 181	3 992	310	3 682	- 35								
1994	2 690	2 140	73	4 903	33	4 870	1 928	2 621	4 177	321	3 856	- 693								
1995	2 472	1 938	78	4 488	87	4 401	2 330	2 686	4 045	312	3 733	- 356								
1996	1 704	2 201	124	4 029	87	3 942	2 788	2 621	4 109	318	3 791	+ 167								
1997	2 271	2 183	131	4 585	42	4 543	2 380	2 688	4 235	327	3 908	- 308								
1998	2 344	1 978	235	4 557	69	4 488	3 320	3 519	4 289	326	3 963	- 199								
1999	2 535	2 035	210	4 780	95	4 685	3 124	3 362	4 447	336	4 111	- 238								
2000	2 264	2 278	218	4 760	139	4 621	3 170	3 364	4 427	334	4 093	- 194								
Mai – Mai																				
1991	2 295	1 847	143	4 285	115	4 170	2 066	2 146	4 090	301	3 789	- 80								
1992	3 401	1 778	71	5 250	215	5 035	1 653	2 750	3 938	290	3 648	- 1 097								
1993	2 936	1 780	68	4 784	142	4 642	1 823	2 662	3 803	278	3 525	- 839								
1994	3 617	1 877	74	5 568	105	5 463	1 527	3 079	3 911	282	3 629	- 1 552								
1995	3 477	1 945	75	5 497	140	5 357	1 856	3 212	4 001	285	3 716	- 1 356								
1996	2 681	2 213	117	5 011	198	4 813	2 324	3 173	3 964	282	3 682	- 849								
1997	2 890	2 174	116	5 180	195	4 985	2 160	3 161	3 984	284	3 700	- 1 001								
1998	2 995	2 035	138	5 168	153	5 015	2 714	3 691	4 038	286	3 752	- 977								
1999	3 842	2 215	191	6 248	194	6 054	2 255	4 162	4 147	295	3 852	- 1 907								
2000	3 980	2 307	197	6 484	228	6 256	2 558	4 380	4 434	315	4 119	- 1 822								
Juni – Juin																				
1991	3 522	1 026	59	4 607	357	4 250	1 927	2 372	3 805	262	3 543	- 445								
1992	3 595	1 256	67	4 918	195	4 723	1 464	2 454	3 733	260	3 473	- 990								
1993	3 794	1 105	59	4 958	207	4 751	1 746	2 725	3 772	262	3 510	- 979								
1994	4 182	1 292	66	5 540	173	5 367	1 508	2 992	3 883	270	3 613	- 1 484								
1995	3 761	1 528	66	5 355	194	5 161	1 699	2 978	3 882	266	3 616	- 1 279								
1996	3 354	1 484	99	4 937	221	4 716	2 286	3 232	3 770	254	3 516	- 946								
1997	3 771	1 521	114	5 406	278	5 128	2 044	3 318	3 854	261	3 593	- 1 274								
1998	3 851	1 613	131	5 595	304	5 291	2 451	3 762	3 980	265	3 715	- 1 311								
1999	4 263	1 860	168	6 291	252	6 039	2 288	4 328	3 999	267	3 732	- 2 040								
2000	4 079	2 133	193	6 405	305	6 100	2 411	4 338	4 173	278	3 895	- 1 927								

*Monatliche Elektrizitätsbilanz der Schweiz
Bilan mensuel suisse de l'électricité*

Tabelle A-1 (Fortsetzung)
Tableau A-1 (suite)

Jahr Année	Landeserzeugung – Production nationale				Verbrauch der Speicher- pumpen (–) Pompage d'acca- mulation (–)	Netto- erzeugung Production nette	Einfuhr Importa- tion	Ausfuhr Exporta- tion	Landes- verbrauch Consom- mation du pays	Verluste Pertes	End- verbrauch Consom- mation finale	Ausfuhr- überschuss (-) Einfuhr- überschuss (+)								
	Wasser- kraftwerke	Kern- kraftwerke	Konv.- therm. Kraftwerke und andere	Total																
	Centrales hydrauliques	Centrales nucléaires	Centrales thermiques classiques et divers																	
GWh																				
Juli – Juillet																				
1991	3 817	1 375	62	5 254	420	4 834	1 757	2 954	3 637	285	3 352	- 1 197								
1992	3 680	1 616	62	5 358	250	5 108	1 268	2 672	3 704	287	3 417	- 1 404								
1993	3 798	1 722	68	5 588	206	5 382	1 385	3 108	3 659	282	3 377	- 1 723								
1994	4 369	1 397	76	5 842	290	5 552	1 477	3 391	3 638	280	3 358	- 1 914								
1995	4 223	1 539	72	5 834	373	5 461	1 765	3 516	3 710	284	3 426	- 1 751								
1996	3 297	1 538	92	4 927	327	4 600	2 263	3 125	3 738	286	3 452	- 862								
1997	4 034	1 835	120	5 989	284	5 705	1 866	3 761	3 810	289	3 521	- 1 895								
1998	3 672	1 779	123	5 574	299	5 275	2 504	3 912	3 867	290	3 577	- 1 408								
1999	4 446	1 168	157	5 771	222	5 549	2 536	4 165	3 920	293	3 627	- 1 629								
2000	3 799	1 285	176	5 260	248	5 012	3 049	3 919	4 142	310	3 832	- 870								
August – Août																				
1991	3 345	905	60	4 310	344	3 966	1 731	2 000	3 697	278	3 419	- 269								
1992	3 532	1 016	63	4 611	248	4 363	1 453	2 075	3 741	278	3 463	- 622								
1993	3 596	1 042	64	4 702	240	4 462	1 551	2 324	3 689	274	3 415	- 773								
1994	4 155	1 164	64	5 383	266	5 117	1 344	2 754	3 707	276	3 431	- 1 410								
1995	3 541	1 250	74	4 865	246	4 619	1 787	2 650	3 756	279	3 477	- 863								
1996	2 910	1 144	89	4 143	315	3 828	2 184	2 279	3 733	276	3 457	- 95								
1997	3 786	1 196	112	5 094	242	4 852	1 739	2 776	3 815	280	3 535	- 1 037								
1998	3 376	1 312	135	4 823	313	4 510	2 963	3 580	3 893	287	3 606	- 617								
1999	4 412	1 062	177	5 651	215	5 436	1 935	3 354	4 017	296	3 721	- 1 419								
2000	3 727	1 024	185	4 936	275	4 661	3 079	3 511	4 229	312	3 917	- 432								
September – Septembre																				
1991	2 956	1 675	59	4 690	253	4 437	1 774	2 364	3 847	282	3 565	- 590								
1992	3 058	1 862	66	4 986	122	4 864	1 490	2 431	3 923	285	3 638	- 941								
1993	3 534	1 633	69	5 236	129	5 107	1 690	2 847	3 950	286	3 664	- 1 157								
1994	4 170	1 957	71	6 198	171	6 027	1 360	3 403	3 984	288	3 696	- 2 043								
1995	3 026	1 881	81	4 988	138	4 850	2 290	3 110	4 030	285	3 745	- 820								
1996	2 170	1 898	121	4 189	131	4 058	2 815	2 725	4 148	292	3 856	+ 90								
1997	3 356	1 976	136	5 468	191	5 277	2 015	3 252	4 040	285	3 755	- 1 237								
1998	3 110	2 165	161	5 436	190	5 246	2 601	3 645	4 202	295	3 907	- 1 044								
1999	3 946	1 816	235	5 997	131	5 866	2 552	4 136	4 282	298	3 984	- 1 584								
2000	2 825	1 979	213	5 017	219	4 798	3 164	3 593	4 369	304	4 065	- 429								
Oktober – Octobre																				
1991	2 953	2 155	83	5 191	71	5 120	1 735	2 464	4 391	325	4 066	- 729								
1992	2 522	2 164	132	4 818	67	4 751	1 741	2 060	4 432	327	4 105	- 319								
1993	4 151	2 117	78	6 346	59	6 287	1 563	3 479	4 371	326	4 045	- 1 916								
1994	3 104	2 273	78	5 455	43	5 412	1 972	3 073	4 311	322	3 989	- 1 101								
1995	2 353	2 259	106	4 718	114	4 604	2 699	3 104	4 199	314	3 885	- 405								
1996	2 128	2 044	143	4 315	113	4 202	3 090	2 881	4 411	326	4 085	+ 209								
1997	2 813	1 994	159	4 966	72	4 894	2 899	3 278	4 515	330	4 185	- 379								
1998	2 458	2 269	219	4 946	108	4 838	3 027	3 393	4 472	326	4 146	- 366								
1999	3 681	2 170	233	6 084	82	6 002	3 120	4 511	4 611	335	4 276	- 1 391								
2000	3 424	2 341	218	5 983	158	5 825	3 278	4 316	4 787	348	4 439	- 1 038								
November – Novembre																				
1991	2 228	2 094	187	4 509	42	4 467	2 130	1 927	4 670	333	4 337	+ 203								
1992	2 323	2 066	147	4 536	88	4 448	1 916	1 864	4 500	321	4 179	+ 52								
1993	2 791	2 154	123	5 068	24	5 044	2 184	2 454	4 774	338	4 436	- 270								
1994	2 691	2 214	129	5 034	69	4 965	2 179	2 701	4 443	319	4 124	- 522								
1995	2 371	2 223	138	4 732	53	4 679	3 052	3 049	4 682	330	4 352	+ 3								
1996	2 619	2 206	173	4 998	125	4 873	2 890	2 913	4 850	337	4 513	- 23								
1997	2 334	2 194	196	4 724	50	4 674	3 188	3 071	4 791	333	4 458	+ 117								
1998	2 867	2 261	201	5 329	57	5 272	3 201	3 518	4 955	338	4 617	- 317								
1999	3 276	2 276	238	5 790	35	5 755	3 799	4 450	5 104	344	4 760	- 651								
2000	3 174	2 297	214	5 685	122	5 563	3 635	4 165	5 033	339	4 694	- 530								
Dezember – Décembre																				
1991	2 235	2 184	168	4 587	84	4 503	2 307	1 907	4 903	350	4 553	+ 400								
1992	2 359	2 198	127	4 684	41	4 643	1 965	1 870	4 738	339	4 399	+ 95								
1993	2 207	2 238	133	4 578	56	4 522	2 509	2 243	4 788	338	4 450	+ 266								
1994	2 642	2 234	122	4 998	32	4 966	2 475	2 719	4 722	332	4 390	- 244								
1995	2 364	2 289	170	4 823	91	4 732	3 361	3 182	4 911	339	4 572	+ 179								
1996	2 417	2 277	190	4 884	68	4 816	3 201	3 087	4 930	341	4 589	+ 114								
1997	2 345	2 281	181	4 807	61	4 746	3 556	3 298	5 004	344	4 660	+ 258								
1998	2 656	2 340	212	5 208	44	5 164	3 831	3 853	5 142	349	4 793	- 22								
1999	2 846	2 355	242	5 443	83	5 360	4 100	4 154	5 306	357	4 949	- 54								
2000	2 677	2 383	235	5 295	124	5 171	4 032	4 072	5 131	345	4 786	- 40								

Elektrizitätsbilanz: Selbstproduzenten¹ und Allgemeinversorgung in GWh
Bilan de l'électricité: autoproducteurs¹ et entreprises livrant à des tiers en GWh

Tabelle A-2
Tableau A-2

Jahr Année	Erzeugung – Production							Verbrauch (inkl. Verluste ²) Consommation (y. c. pertes ²)			Ausfuhrüberschuss (-) Einfuhrüberschuss (+) Solde exportateur (-) Solde importateur (+)		
	Selbstproduzenten – Autoproducteurs					Allgemein- versorgung Entreprises livrant à des tiers	Netto- erzeugung Production nette	Selbst- produzenten	Allgemein- versorgung	Landes- verbrauch	Selbst- produzenten	Allgemein- versorgung	Total
	Wasser- kraft- werke ³	Konv.- therm. Kraftwerke und andere	Total	Verbrauch der Speicher- pumpen (-)	Total netto Net	Total netto Net	Auto- produc- teurs	Entrepre- sies livrant à des tiers	Conso- mation du pays	Auto- produc- teurs	Entrepre- sies livrant à des tiers	Conso- mation du pays	
	GWh												
Hydr. Jahr Année hydr.													
1950/1951	2 475	19	2 494	18	2 476	9 670	12 146	2 476	8 977	11 453	-	- 693	- 693
1960/1961	3 620	102	3 722	15	3 707	18 399	22 106	3 326	15 302	18 628	- 381	- 3 097	- 3 478
1970/1971	3 399	433	3 832	16	3 816	27 711	31 527	3 257	25 499	28 756	- 559	- 2 212	- 2 771
1980/1981	3 953	559	4 512	21	4 491	44 214	48 705	4 225	34 910	39 135	- 266	- 9 304	- 9 570
1990/1991	3 513	711	4 224	26	4 198	49 270	53 468	4 084	47 066	51 150	- 114	- 2 204	- 2 318
1991/1992	4 066	698	4 764	22	4 742	51 416	56 158	4 717	47 198	51 915	- 25	- 4 218	- 4 243
1992/1993	3 893	687	4 580	12	4 568	51 548	56 116	4 504	46 161	50 665	- 64	- 5 387	- 5 451
1993/1994	4 266	754	5 020	19	5 001	57 899	62 900	4 963	46 041	51 004	- 38	- 11 858	- 11 896
1994/1995	2 938	788	3 726	8	3 718	56 446	60 166	3 631	47 620	51 251	- 87	- 8 828	- 8 915
1995/1996	2 498	692	3 190	12	3 178	50 312	53 490	3 046	48 975	52 021	- 132	- 1 337	- 1 469
1996/1997	2 493	684	3 177	20	3 157	55 501	58 658	3 077	49 131	52 208	- 80	- 6 370	- 6 450
1997/1998	2 453	848	3 301	25	3 276	55 092	58 368	3 235	49 880	53 115	- 41	- 5 212	- 5 253
1998/1999	2 872	852	3 724	22	3 702	59 740	63 442	3 560	51 044	54 604	- 142	- 8 696	- 8 338
1999/2000	2 711	1 116	3 827	30	3 797	60 135	63 932	3 669	52 705	56 374	- 128	- 7 430	- 7 558
Winter/ Hiver													
1950/1951	900	16	916	5	911	4 269	5 180	911	4 308	5 219	-	+ 39	+ 39
1960/1961	1 385	62	1 447	2	1 445	8 639	10 084	1 342	7 878	9 220	- 103	- 761	- 864
1970/1971	1 261	240	1 501	1	1 500	14 135	15 635	1 306	13 715	15 021	- 194	- 420	- 614
1980/1981	1 301	325	1 626	3	1 623	20 966	22 589	1 527	19 661	21 188	- 96	- 1 305	- 1 401
1990/1991	1 308	391	1 699	3	1 696	25 610	27 306	1 644	26 245	27 889	- 52	+ 635	+ 583
1991/1992	1 552	365	1 917	3	1 914	26 022	27 936	1 893	26 825	28 718	- 21	+ 803	+ 782
1992/1993	1 429	362	1 791	0	1 791	25 954	27 745	1 776	26 024	27 800	- 15	+ 70	+ 55
1993/1994	1 564	397	1 961	3	1 958	28 546	30 504	1 976	25 728	27 704	+ 18	- 2 818	- 2 800
1994/1995	1 076	424	1 500	0	1 500	28 817	30 317	1 491	26 336	27 827	- 9	- 2 481	- 2 490
1995/1996	937	387	1 324	4	1 320	26 213	27 533	1 234	27 325	28 559	- 86	+ 1 112	+ 1 026
1996/1997	867	342	1 209	2	1 207	26 961	28 168	1 138	27 332	28 470	- 69	+ 371	+ 302
1997/1998	824	430	1 254	8	1 246	27 297	28 543	1 262	27 584	28 846	+ 16	+ 287	+ 303
1998/1999	894	428	1 322	4	1 318	28 495	29 813	1 294	28 498	29 792	- 24	+ 3	- 21
1999/2000	884	405	1 289	6	1 283	31 201	32 484	1 233	29 367	30 600	- 50	- 1 834	- 1 884
Sommer/ Eté													
1951	1 575	3	1 578	13	1 565	5 401	6 966	1 565	4 669	6 234	-	- 732	- 732
1961	2 235	40	2 275	13	2 262	9 760	12 022	1 984	7 424	9 408	- 278	- 2 336	- 2 614
1971	2 138	193	2 331	15	2 316	13 576	15 892	1 951	11 784	13 735	- 365	- 1 792	- 2 157
1981	2 652	234	2 886	18	2 868	23 248	26 116	2 698	15 249	17 947	- 170	- 7 999	- 8 169
1991	2 205	320	2 525	23	2 502	23 660	26 162	2 440	20 821	23 261	- 62	- 2 839	- 2 901
1992	2 514	333	2 847	19	2 828	25 394	28 222	2 824	20 373	23 197	- 4	- 5 021	- 5 025
1993	2 464	325	2 789	12	2 777	25 594	28 371	2 728	20 137	22 865	- 49	- 5 457	- 5 506
1994	2 702	357	3 059	16	3 043	29 353	32 396	2 987	20 313	23 300	- 56	- 9 040	- 9 096
1995	1 862	364	2 226	8	2 218	27 631	29 849	2 140	21 284	23 424	- 78	- 6 347	- 6 425
1996	1 561	305	1 866	8	1 858	24 099	25 957	1 812	21 650	23 462	- 46	- 2 449	- 2 495
1997	1 626	342	1 968	18	1 950	28 540	30 490	1 939	21 799	23 738	- 11	- 6 741	- 6 752
1998	1 629	418	2 047	17	2 030	27 795	29 825	1 973	22 296	24 269	- 57	- 5 499	- 5 556
1999	1 978	424	2 402	18	2 384	31 245	33 629	2 266	22 546	24 812	- 118	- 8 699	- 8 817
2000	1 827	711	2 538	24	2 514	28 934	31 448	2 436	23 338	25 774	- 78	- 5 596	- 5 674
Kalenderjahr Année civile													
1955	3 299	41	3 340	13	3 327	11 919	15 246	3 328	10 793	14 121	1	- 1 126	- 1 125
1960	3 394	103	3 497	18	3 479	16 948	20 427	3 144	14 767	17 911	- 335	- 2 181	- 2 516
1970	3 572	425	3 997	16	3 981	29 940	33 921	3 227	24 669	27 896	- 754	- 5 271	- 6 025
1980	3 900	631	4 531	29	4 502	42 129	46 631	4 233	34 217	38 450	- 269	- 7 912	- 8 181
1991	3 567	693	4 260	24	4 236	49 896	54 132	4 130	47 206	51 336	- 106	- 2 690	- 2 796
1992	4 137	700	4 837	21	4 816	51 094	55 910	4 801	46 820	51 621	- 15	- 4 274	- 4 289
1993	3 974	698	4 672	15	4 657	53 470	58 127	4 601	46 327	50 928	- 56	- 7 143	- 7 199
1994	3 990	767	4 757	16	4 741	57 649	62 390	4 701	45 846	50 547	- 40	- 11 803	- 11 843
1995	2 827	790	3 617	12	3 605	55 233	58 838	3 474	48 093	51 567	- 131	- 7 140	- 7 271
1996	2 488	648	3 136	10	3 126	50 240	53 366	3 000	49 420	52 420	- 126	- 820	- 946
1997	2 436	734	3 170	25	3 145	55 936	59 081	3 112	49 215	52 327	- 33	- 6 721	- 6 754
1998	2 513	838	3 351	21	3 330	55 998	59 328	3 283	50 091	53 374	- 47	- 5 907	- 5 954
1999	2 894	871	3 765	23	3 742	61 543	65 285	3 557	51 499	55 056	- 185	- 10 044	- 10 229
2000	2 951	1407	4 358	36	4 322	59 052	63 374	4 262	52 042	56 304	- 60	- 7 010	- 7 070

¹ Bahn- und Industriekraftwerk, enthalten in der Elektrizitätsbilanz der Schweiz

² Die Verluste verstehen sich vom Kraftwerk bis zum Abnehmer bzw. bei Bahnen bis zum Fahrdrahl

³ Einige Produktionsanlagen sind ab Oktober 1994 von Selbstproduzenten an die Allgemeinversorgung übergegangen

Konventionell-thermische und andere Stromproduktion (erweiterte Erhebung)
Production d'électricité thermique classique et autres productions (enquête complémentaire)

Tabelle A-3
Tableau A-3

Energieträger resp. Produktionsarten	Leistung Puissance MW _e	Produktion – Production					Änderung Variation 1999–1998	Agents énergétiques resp. types de production
		1995 GWh	1996 GWh	1997 GWh	1998 GWh	1999 GWh		
Konventionell-thermische Produktion ¹⁾	75	218,0	148,0	128,0	452,0	100,0	– 77,9%	Production thermique classique ¹⁾
Deponiegas-Verstromungsanlagen	8	44,6	45,0	43,2	43,3	43,1	– 0,5%	Installations à gaz de décharge et de production d'électricité
Kehrichtverbrennungsanlagen								Incinération des ordures
– ohne Wärmekraftkopplung	207	769,6	873,7	932,8	977,9	1051,2	7,5%	– sans couplage chaleur-force
– mit Wärmekraftkopplung	37	63,2	32,7	54,1	46,6	82,4	76,8%	– avec couplage chaleur-force
Industrie ²⁾	265	698,6	696,0	830,6	947,3	994,4	5,0%	Industrie ²⁾
Fernheizkraftwerke ²⁾	68	127,7	244,5	192,8	128,9	119,1	– 7,6%	Centrales de chauffage à distance ²⁾
Klein-WKK-Anlagen ³⁾	115	251,3	307,1	341,0	385,4	428,9	11,3%	Petites installations chaleur-force ³⁾
Photovoltaik (inkl. Inselanlagen)	13	5,5	6,1	7,6	8,3	8,8	5,8%	Photovoltaïque (y compris installations non raccordées)
Wind	3	0,1	0,5	2,0	2,7	3,3	19,6%	Vent
Total	791	2178,6	2353,7	2532,1	2992,5	2831,2	– 5,4%	Total
– davon neue erneuerbare Energien ⁴⁾		581,8	622,6	670,6	702,1	753,6	7,3%	– dont nouvelles énergies renouvelables ⁴⁾

¹⁾ Vouvry und diverse kleinere Anlagen

²⁾ Nur Gross-WKK-Anlagen ab etwa 1 MW_e

³⁾ Sämtliche Gas- und Dieselmotoren sowie Gasturbinen < 1 MW_e

⁴⁾ Strom aus Kehricht zu 50% berücksichtigt

¹⁾ Vouvry et diverses petites installations

²⁾ Seulement grandes installations chaleur-force supérieures à 1 MW_e

³⁾ Tous les moteurs à gaz et moteurs diesel ainsi que les turbines à gaz < 1 MW_e

⁴⁾ Electricité produite à partir d'ordures prise en compte à raison de 50%

Anmerkung: 1999 wurden 2554 GWh in der Elektrizitätsbilanz (Tabellen 6) als konventionell-thermische und andere Produktion erfasst.

Remarque: En 1999, 2554 GWh sont compris dans le bilan de l'électricité (tableaux 6) comme production thermique classique et autres productions.

Quellen/Sources: – Thermische Stromproduktion inklusive Wärmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz 1990–1999 (EDMZ 805.281.1 d)
– Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien 1999 (EDMZ 805.520.3 d)

Elektrowärmepumpen
Pompes à chaleur électriques

Tabelle A-4
Tableau A-4

Jahr Année	Anzahl Anlagen Nombre d'installations	Elektrische Leistung Puissance électrique MW	Thermische Leistung Puissance thermique MW	Elektrizitätsverbrauch Consommation d'électricité GWh	Erneuerbare Wärme Chaleur renouvelable GWh	Wärmeleistung Production de chaleur GWh
1990	33 549	258	750	473	697	1 170
1991	35 291	265	777	551	801	1 352
1992	36 661	269	795	529	793	1 322
1993	37 980	272	813	539	820	1 359
1994	40 577	280	847	509	803	1 312
1995	43 045	285	869	562	890	1 452
1996	45 527	289	895	619	983	1 602
1997	48 712	295	924	567	940	1 507
1998	52 842	304	969	599	1 014	1 613
1999	56 866	309	1 002	604	1 051	1 655
2000	61 606	315	1 038	582	1 046	1 628

Annexe

Belastung im Inland (Landesverbrauch inkl. Speicherpumpen) am 3. Mittwoch, am Samstag und Sonntag davor, im März, Juni, September und Dezember 2000

Tabelle A-5A
Tableau A-5A

Charge dans le pays (consommation du pays y c. pompage d'accumulation) le 3^e mercredi, le samedi et dimanche précédents, de mars, juin, septembre et décembre 2000

Zeit Heure	März – Mars 2000				Juni – Juin 2000				September – Septembre 2000				Dezember – Décembre 2000			
	Mittwoch Mercredi 15.3.	Samstag Samedi 11.3.	Sonntag Dimanche 12.3.	Mittwoch Mercredi 21.6.	Samstag Samedi 17.6.	Sonntag Dimanche 18.6.	Mittwoch Mercredi 20.9.	Samstag Samedi 16.9.	Sonntag Dimanche 17.9.	Mittwoch Mercredi 20.12.	Samstag Samedi 16.12.	Sonntag Dimanche 17.12.	Mittwoch Mercredi 20.12.	Samstag Samedi 16.12.	Sonntag Dimanche 17.12.	
MW																
0.15	6489	6428	5919	6254	6070	5575	6123	5998	5531	7142	7206	6611	6625	6678	6678	6678
1.15	6304	6244	5746	6274	5732	5227	6114	5810	5366	7082	6938	6678	6678	6678	6678	6678
2.15	6279	6076	5681	6208	5539	5067	6098	5774	5219	7165	6927	6672	6672	6672	6672	6672
3.15	6268	6050	5736	5858	5321	5185	6092	5757	5094	6958	6899	6646	6646	6646	6646	6646
4.15	6259	6057	5766	5669	5077	4992	5952	5559	4996	6916	6800	6555	6555	6555	6555	6555
5.15	6341	5993	5787	5671	4962	4737	5902	5537	4897	6924	6640	6495	6495	6495	6495	6495
6.15	6625	5883	5618	5958	5055	4704	6207	5657	5023	7114	6298	6175	6175	6175	6175	6175
7.15	7353	5851	5480	6932	5197	4693	7049	5689	5033	7890	6311	6158	6158	6158	6158	6158
8.15	7842	5975	5503	7333	5601	4904	7724	6043	5242	8672	6520	6022	6022	6022	6022	6022
9.15	7896	6167	5607	7578	5926	5119	7556	6114	5434	8571	6679	5983	5983	5983	5983	5983
10.15	8231	6276	5603	7936	6150	5235	7870	6422	5536	8687	6771	6214	6214	6214	6214	6214
11.15	8316	6277	5688	7939	6043	5317	8165	6342	5493	8672	6772	6312	6312	6312	6312	6312
11.45	8542	6363	5674	8249	6203	5446	8240	6357	5447	8912	6891	6384	6384	6384	6384	6384
12.15	7924	6247	5692	7789	6130	5348	7704	6295	5553	8434	7001	6410	6410	6410	6410	6410
12.45	7613	6182	5674	7513	6007	5261	7405	6251	5509	8177	6938	6355	6355	6355	6355	6355
13.15	7777	6146	5631	7689	5975	5324	7640	6226	5489	8325	6920	6227	6227	6227	6227	6227
14.15	7923	5995	5581	7746	5932	5153	7608	6240	5644	8463	6781	6114	6114	6114	6114	6114
15.15	7698	5956	5558	7533	5923	5149	7772	6121	5601	8449	6790	6097	6097	6097	6097	6097
16.15	7610	5808	5500	7448	5737	5147	7751	6115	5557	8553	6849	6275	6275	6275	6275	6275
17.15	7297	5815	5728	7093	5658	5245	7644	6082	5574	8757	7257	6862	6862	6862	6862	6862
18.15	7483	6207	5964	6908	5723	5471	7597	6122	5663	8681	7285	7083	7083	7083	7083	7083
19.15	7792	6647	6301	6597	5697	5547	7357	5997	5719	8249	7189	6922	6922	6922	6922	6922
20.15	7381	6216	6196	6386	5513	5423	6984	6098	5814	7723	6907	6691	6691	6691	6691	6691
21.15	7022	5957	5862	6122	5462	5392	6754	5850	5726	7424	6582	6489	6489	6489	6489	6489
22.15	7362	6139	6144	6976	6109	5964	7107	6119	6045	7711	6958	6898	6898	6898	6898	6898
23.15	7193	6024	6012	6598	5883	5940	6849	5992	5782	7497	6905	6879	6879	6879	6879	6879
24.15	6795	5937	5843	6289	5632	5394	6304	5592	5479	7433	6615	6594	6594	6594	6594	6594

Belastung im Inland (Landesverbrauch inkl. Speicherpumpen) am Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag der 3. vollen Woche im März, Juni, September und Dezember 1985

Tabelle A-5B
Tableau A-5B

Charge dans le pays (consommation du pays y c. pompage d'accumulation) le lundi, mercredi, samedi et dimanche de la 3^e semaine entière de mars, juin, septembre et décembre 1985

Zeit Heure	März – Mars 1985				Juni – Juin 1985				September – Septembre 1985				Dezember – Décembre 1985			
	Montag Lundi 18.3.	Mittwoch Mercredi 20.3.	Samstag Samedi 23.3.	Sonntag Dimanche 24.3.	Montag Lundi 17.6.	Mittwoch Mercredi 19.6.	Samstag Samedi 22.6.	Sonntag Dimanche 23.6.	Montag Lundi 16.9.	Mittwoch Mercredi 18.9.	Samstag Samedi 21.9.	Sonntag Dimanche 22.9.	Montag Lundi 16.12.	Mittwoch Mercredi 18.12.	Samstag Samedi 21.12.	Sonntag Dimanche 22.12.
MW																
0.15	5078	6058	5479	4900	3960	4635	4470	4044	3885	4654	4685	3927	5164	5818	5733	5380
1.15	4941	5843	5271	4720	3763	4139	4004	3799	3765	4298	4298	3605	4949	5473	5529	5152
2.15	5015	5863	5218	4823	3820	4171	4118	3703	3642	4189	4025	3512	4990	5543	5574	5108
3.15	4955	5662	5205	4676	3850	3886	3870	3678	3651	4035	3815	3475	5029	5609	5437	4992
4.15	4947	5552	5107	4621	3891	3867	3710	3650	3570	4047	3810	3462	5088	5588	5348	4876
5.15	5123	5590	5229	4502	4169	3944	3614	3649	3683	4146	3789	3441	5429	5698	5179	4692
6.15	5009	5264	4345	3924	4293	4347	3835	3547	3822	4464	3849	3506	5611	5408	4733	4413
7.15	6243	6262	4612	3955	5176	5440	4171	3697	5220	5430	4151	3529	6676	6671	4920	4432
8.15	6765	6675	4922	4145	5810	5793	4369	3965	5836	6040	4399	3685	7199	7285	5046	4457
9.15	6849	6784	5153	4246	5918	5845	4598	4088	5852	6033	4423	3852	7229	7115	5166	4460
10.15	6985	6898	5147	4429	6212	6133	4748	4104	6073	6137	4560	3889	7240	7153	5168	4746
11.15	7018	6900	5295	4487	6404	6399	4822	4284	6222	6311	4735	3901	7225	7128	5227	4852
11.45	7214	7092	5367	4573	6657	6659	4907	4371	6424	6614	4922	3952	7392	7299	5319	4932
12.15	6462	6272	5085	4405	5745	5914	4752	4270	5538	5649	4706	4068	6617	6617	5282	4810
12.45	6291	6087	5070	4320	5488	5608	4657	4132	5244	5430	4570	4023	6346	6353	5211	4754
13.15	6625	6389	5046	4173	5970	5820	4603	4156	5535	5709	4645	3928	6640	6626	5165	4704
14.15	6748	6419	4938	4174	5991	6015	4491	3984	5686	5837	4606	3911	6744	6557	5091	4596
15.15	6540	6254	4717	4222	5794	5925	4339	3905	5579	5651	4208	3908	6630	6528	5019	4572
16.15	6433	6066	4650	4251	5653	5842	4157	3802	5471	5664	4092	3666	6670	6572	5020	4673
17.15	6228	5750	4651	4208	5130	5469	4232	3890	5180	5406	4101	3810	6952	6755	5492	4881
18.15	6177	5957	4919	4423	5092	5356	4330	4218	4982	5283	4366	4054	6855	6775	5646	5043
19.15	6202	6125	5298	4871	4796	5098	4280	4255	4857	5067	4297	4207	6344	6328	5421	5017
20.15	5765	5809	4929	4722	4642	4967	4191	4257	4849	5189	4553	4346	6040	5954	5203	4859
21.15	5534	5571	4628	4592	4448	4706	4113	4109	4876	5081	4293	4175	5643	5670	4956	4769
22.15	6346	6184	5328</td													

Belastung im Inland (Landesverbrauch inkl. Speicherpumpen) am Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag der 3. vollen Woche im März, Juni, September und Dezember 1975
Charge dans le pays (consommation du pays y c. pompage d'accumulation) le lundi, mercredi, samedi et dimanche de la 3^e semaine entière de mars, juin, septembre et décembre 1975

Tabelle A-5C
Tableau A-5C

Zeit Heure	März – Mars 1975				Juni – Juin 1975				September – Septembre 1975				Dezember – Décembre 1975			
	Montag Lundi 17.3.	Mittwoch Mercredi 19.3.	Samstag Samedi 22.3.	Sonntag Dimanche 23.3.	Montag Lundi 16.6.	Mittwoch Mercredi 18.6.	Samstag Samedi 21.6.	Sonntag Dimanche 22.6.	Montag Lundi 15.9.	Mittwoch Mercredi 17.9.	Samstag Samedi 20.9.	Sonntag Dimanche 21.9.	Montag Lundi 15.12.	Mittwoch Mercredi 17.12.	Samstag Samedi 20.12.	Sonntag Dimanche 21.12.
MW																
0.15	2832	3670	3688	3146	3440	3889	3818	2963	2867	3317	3551	2548	3133	3740	3700	3189
1.15	2751	3509	3399	2908	3332	3650	3552	2832	2564	3063	3228	2412	2988	3490	3484	3059
2.15	2713	3453	3270	2777	3224	3532	3447	2828	2808	3045	3249	2289	3007	3457	3392	2975
3.15	2719	3285	3165	2673	3084	3370	3397	2693	2683	2998	3086	2156	2911	3358	3178	2996
4.15	2710	3149	3038	2649	3101	3326	3372	2688	2670	2793	2923	2118	2906	3302	3134	2764
5.15	2839	3410	3048	2542	3165	3325	3386	2597	2881	3041	2979	2169	3116	3431	3089	2770
6.15	2998	3607	3181	2452	3178	3450	3331	2598	3323	3550	3129	2229	3516	3963	3248	2756
7.15	4595	4635	3339	2520	4341	4209	3248	2663	4109	4259	3492	2406	4931	5032	3780	3067
8.15	4915	5079	3690	2733	4506	4618	3301	2715	4373	4763	3491	2567	5762	5607	4119	3318
9.15	5124	5018	3877	2932	4471	4600	3416	2817	4462	4718	3647	2820	5649	5369	4138	3501
10.15	5283	5116	3868	3214	4574	4846	3392	2899	4578	4912	3582	2951	5823	5558	4206	3815
11.15	5307	5256	3892	3291	5299	5187	3672	3034	4580	5087	3762	3240	5839	5690	4292	4058
11.45	5340	5368	4048	3357	5429	5204	3789	3147	4873	5100	3954	3272	5832	5892	4397	4135
12.15	4871	4670	4037	3382	4459	4377	3782	3048	4079	4451	3729	2976	4937	4869	4281	3985
12.45	4718	4462	3857	3275	4360	4182	3590	2979	3752	4141	3612	2923	4740	4863	4223	3777
13.15	4695	4574	3761	3130	4463	4434	3513	2955	4032	4296	3695	2878	4991	4915	4185	3627
14.15	4783	4724	3552	2910	4515	4787	3336	2906	4159	4491	3559	2650	5243	5290	4205	3647
15.15	4746	4732	3477	2887	4379	4652	3132	2856	4076	4303	3571	2490	5228	5262	4135	3535
16.15	4638	4336	3325	2777	4435	4493	3103	2829	4020	4136	3398	2485	5364	5242	4045	3518
17.15	4623	4520	3609	2864	4420	4071	3098	2930	3990	4007	3504	2595	5457	5408	4261	3948
18.15	4392	4558	3735	3207	4387	4384	3254	2969	4156	4091	3727	2954	5250	5217	4469	4220
19.15	4598	4648	3929	3467	4061	4040	3066	3012	3925	4260	3817	3080	4809	4982	4155	4076
20.15	4380	4315	3727	3394	4024	4056	3120	3036	3678	3956	3686	3128	4377	4475	3852	3885
21.15	4231	4005	3418	3247	4008	4019	3079	3119	3425	3720	3328	3000	4242	4068	3579	3650
22.15	4172	4282	3546	3388	4336	3911	3003	3263	3735	3772	3362	3003	4277	4436	3810	3891
23.15	4090	4021	3446	3177	4008	3741	3063	2956	3463	3717	3039	2900	4025	4067	3559	3541
24.15	3603	3762	3123	2875	3839	3552	2935	2968	3077	3221	2718	2618	3810	3905	3267	3299

Belastung im Inland (Landesverbrauch inkl. Speicherpumpen) am Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag der 3. vollen Woche im März, Juni, September und Dezember 1965
Charge dans le pays (consommation du pays y c. pompage d'accumulation) le lundi, mercredi, samedi et dimanche de la 3^e semaine entière de mars, juin, septembre et décembre 1965


Tabelle A-5D
Tableau A-5D

Zeit Heure	März – Mars 1965				Juni – Juin 1965				September – Septembre 1965				Dezember – Décembre 1965			
	Montag Lundi 15.3.	Mittwoch Mercredi 17.3.	Samstag Samedi 20.3.	Sonntag Dimanche 21.3.	Montag Lundi 14.6.	Mittwoch Mercredi 16.6.	Samstag Samedi 19.6.	Sonntag Dimanche 20.6.	Montag Lundi 13.9.	Mittwoch Mercredi 15.9.	Samstag Samedi 18.9.	Sonntag Dimanche 19.9.	Montag Lundi 13.12.	Mittwoch Mercredi 15.12.	Samstag Samedi 18.12.	Sonntag Dimanche 19.12.
MW																
0.15	1920	2201	2401	2021	2123	2540	2654	2294	1965	2229	2406	2267	2143	2400	2578	2127
1.15	1885	2218	2272	1921	2149	2526	2498	2157	1912	2325	2387	2074	1979	2328	2412	1999
2.15	1806	2142	2197	1870	2069	2493	2396	2066	1853	2233	2369	1970	1868	2263	2354	1849
3.15	1737	2215	2114	1830	2032	2408	2320	1966	1803	2100	2289	1968	1860	2214	2262	1795
4.15	1730	2034	2032	1589	1995	2292	2245	1749	1831	2099	2104	1787	1787	2176	2147	1680
5.15	1854	2050	1922	1513	1975	2229	2078	16790	1915	2168	2037	1755	1815	2228	2138	1638
6.15	2333	2189	2115	1550	2400	2428	2332	1749	2332	2603	2160	1774	2211	2255	2153	1685
7.15	3076	2992	2445	1569	2769	3039	2365	1777	2900	3155	2570	1784	3002	3103	2685	1709
8.15	3329	3223	2508	1675	3218	3215	2519	1926	3636	3514	2711	1973	3713	3574	3003	1784
9.15	3210	3190	2594	1805	3339	3349	2591	2131	3423	3415	2705	2134	3787	3589	2940	1892
10.15	3298	3231	2654	1960	3488	3346	2633	2189	3506	3542	2719	2192	3611	3530	2864	2079
11.15	3183	3256	2646	2122	3557	3513	2722	2299	3624	3740	2828	2432	3643	3618	2841	2300
11.45	3513	3593	2844	2243	3881	3831	2870	2450	3783	3844	3014	2554	3876	3803	2962	2318
12.15	3012	3245	2741	2212	3508	3294	2773	2351	3328	3398	3053	2365	3835	3688	3097	2261
12.45	2706	2824	2491	2009	2998	2946	2661	2125	2884	2971	2664	2232	3009	2926	2905	2145
13.15	2642	2727	2267	1819	2826	2916	2423	1996	2817	2879	2534	2095	2840	2886	2798	1983
14.15	2975	3016	2222	1662	3184	3217	2483	1833	3188	3071	2388	1918	3272	3169	2676	1834
15.15	2949	2781	2235	1615	3180	3136	2391	1832	3181	3084	2340	1778	3288	3181	2590	1764
16.15	2819	2735	2144	1597	3107	3024	2247	1715	3124	2969	2329	1661	3297	3179	2382	1713
17.15	2677	2747	2126	1632	2950	2840	2243	1756	3040	2892	2299	1675	3348	3324	2688	1965
18.15	2763	2804	2272	1884	2909	3065	2461	1971	3018	2748	2498	1923	3538	3702	3076	2279
19.15	2851	2789	2537	2085	2761	2872	2421	2068	3118	2924	2647	2234	3225	3190	2859	2443
20.15	2511	2746	2507	2079	2545	2824	2339	2117	2909	2892	2540	2157	2945	3006	2580	2258
21.15	2371	2541	2345	1939	2736	2815	2402	2234	2825	2714	2376	2100	2693	2720	2439	2073


Annexe

Leistungen am 3. Mittwoch, Samstag und Sonntag davor, im März 2000 (in MW)
 Puissances le 3^e mercredi, samedi et dimanche précédents, de mars 2000 (en MW)

Figur A-6A
 Figure A-6A

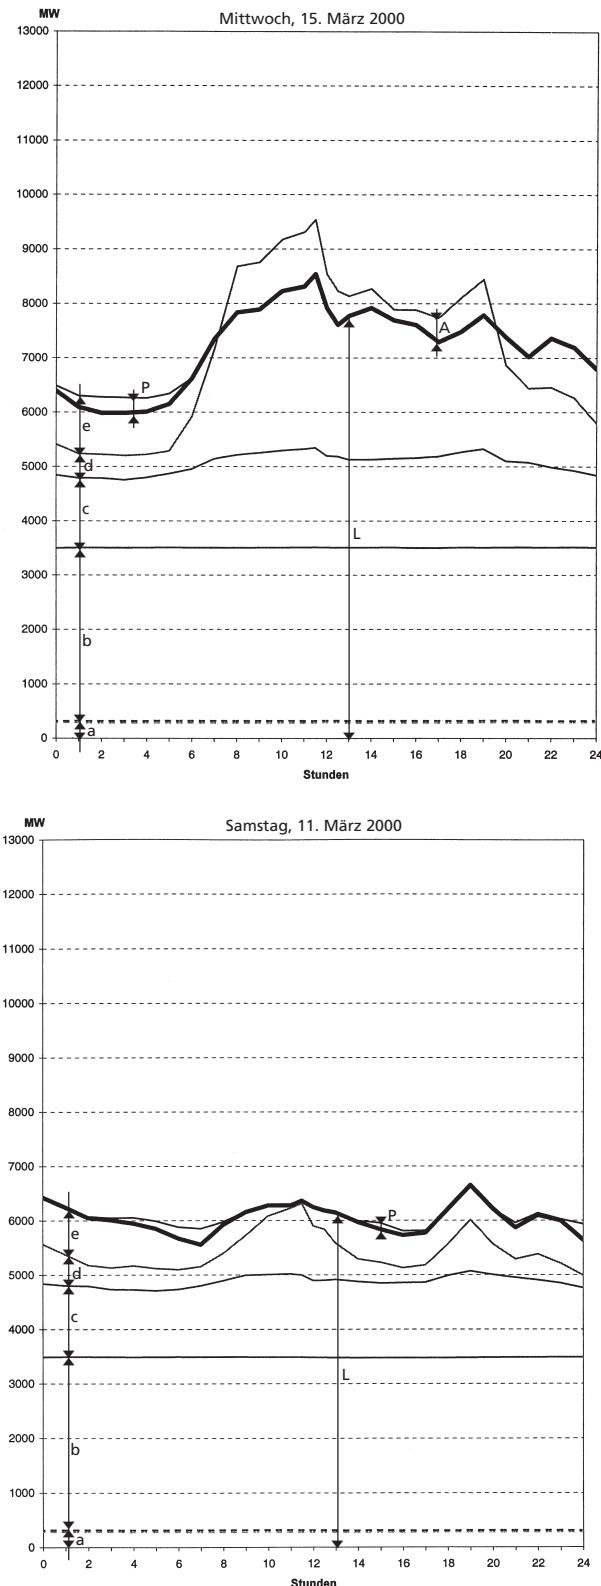



- a Andere Erzeugung
Konventionell-thermische Kraftwerke
- b Kernkraftwerke
- c Laufkraftwerke
- d Speicherwerkste
- L Landesverbrauch mit Speicherpumpen
- P Speicherpumpen
- e Einfuhrüberschuss
- A Ausfuhrüberschuss

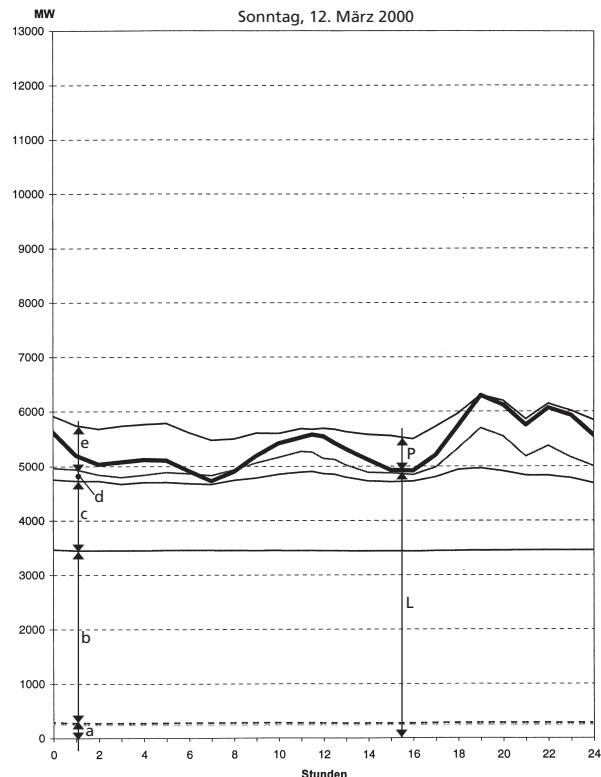


- a Autre production
Centrales thermiques-classiques
- b Centrales nucléaires
- c Centrales au fil de l'eau
- d Centrales à accumulation
- Consommation du pays avec pompage d'accumulation
- Consommation du pays sans pompage d'accumulation
- P Pompage d'accumulation
- e Excédent d'importation
- A Excédent d'exportation

Leistungen am 3. Mittwoch, Samstag und Sonntag davor, im Juni 2000 (in MW)
 Puissances le 3^e mercredi, samedi et dimanche précédents, de juin 2000 (en MW)

Figur A-6B
 Figure A-6B

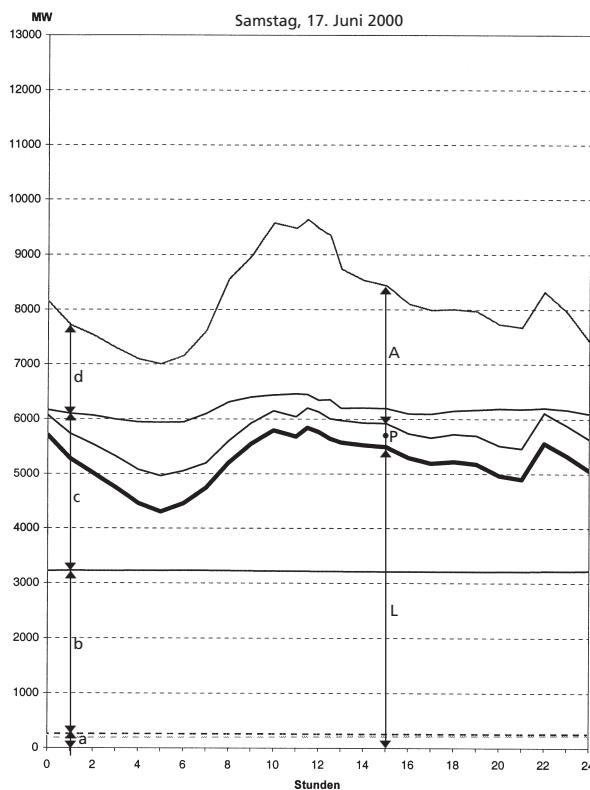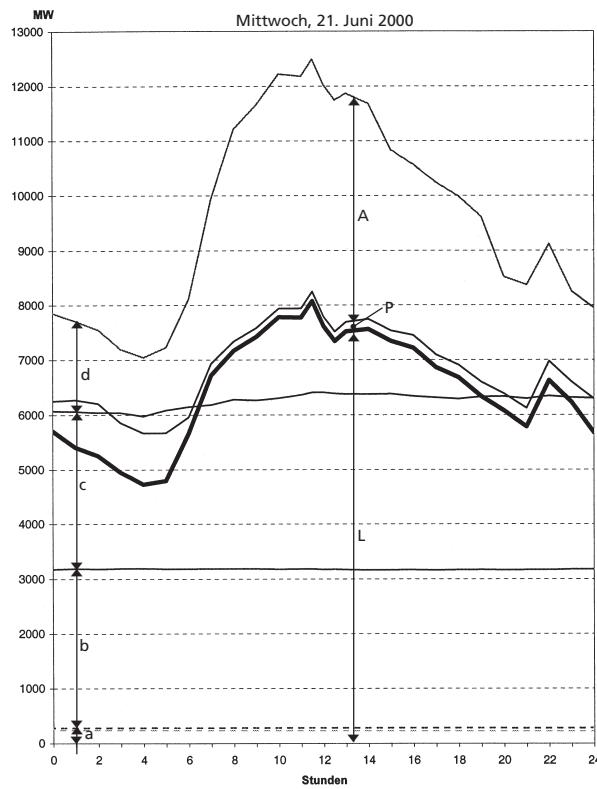

- a Andere Erzeugung
Konventionell-thermische Kraftwerke
- b Kernkraftwerke
- c Laufkraftwerke
- d Speicherkraftwerke
Landesverbrauch mit Speicherpumpen
- L Landesverbrauch ohne Speicherpumpen
- P Speicherpumpen
- e Einfuhrüberschuss
- A Ausfuhrüberschuss


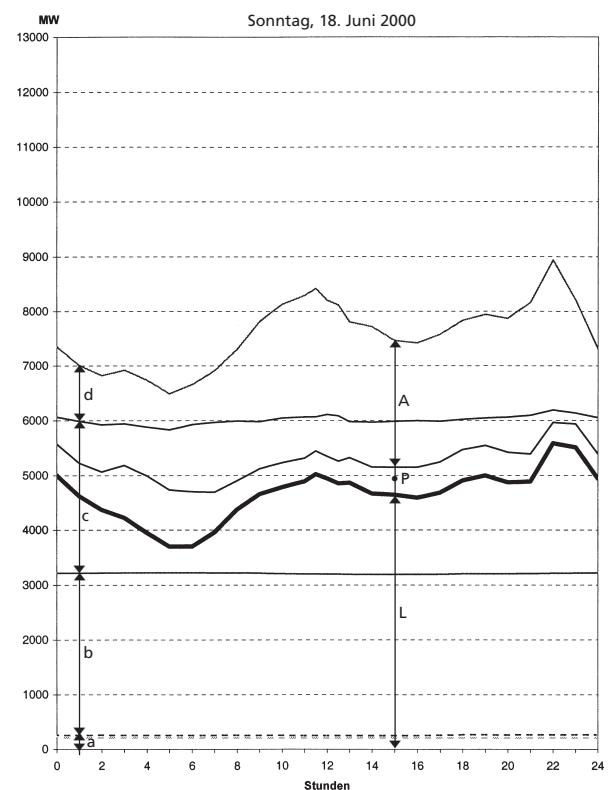


- a Autre production
Centrales thermiques-classiques
- b Centrales nucléaires
- c Centrales au fil de l'eau
- d Centrales à accumulation
Consommation du pays avec pompage d'accumulation
- L Consommation du pays sans pompage d'accumulation
- P Pompage d'accumulation
- e Excédent d'importation
- A Excédent d'exportation


Annexe

Leistungen am 3. Mittwoch, Samstag und Sonntag davor, im September 2000 (in MW)
 Puissances le 3^e mercredi, samedi et dimanche précédents, de septembre 2000 (en MW)

Figur A-6C
 Figure A-6C

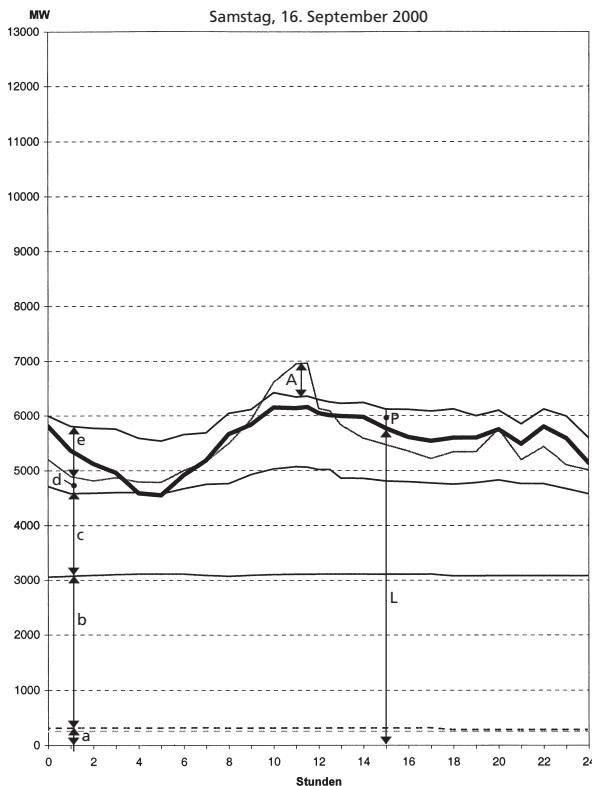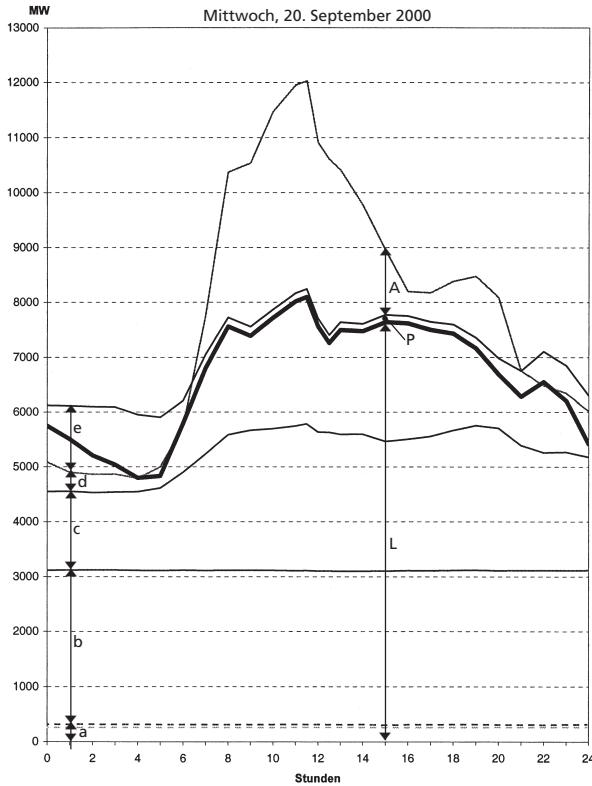




- a Andere Erzeugung
Konventionell-thermische Kraftwerke
- b Kernkraftwerke
- c Laufkraftwerke
- d Speicherwerkste
- L Landesverbrauch mit Speicherpumpen
- P Speicherpumpen
- e Einfuhrüberschuss
- A Ausfuhrüberschuss

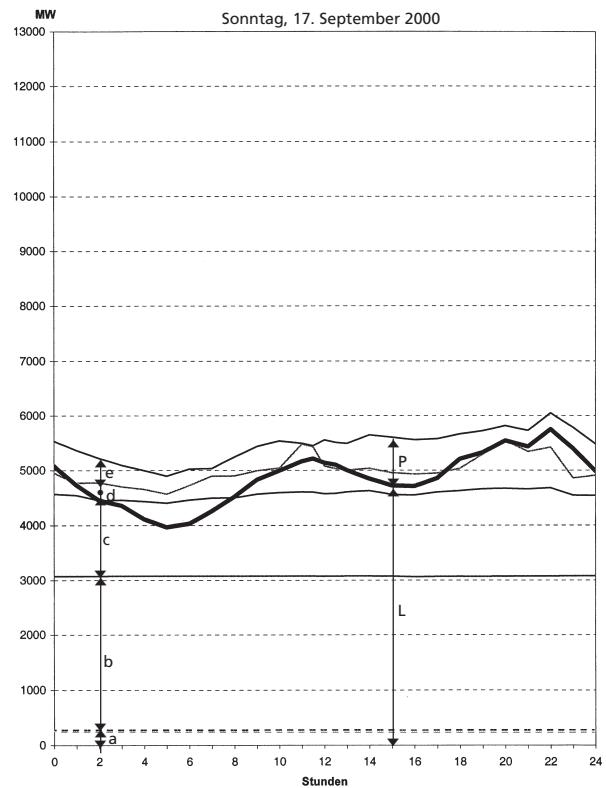

- a Autre production
Centrales thermiques-classiques
- b Centrales nucléaires
- c Centrales au fil de l'eau
- d Centrales à accumulation
- L Consommation du pays avec pompage d'accumulation
- P Pompage d'accumulation
- e Excédent d'importation
- A Excédent d'exportation

Leistungen am 3. Mittwoch, Samstag und Sonntag davor, im Dezember 2000 (in MW)
 Puissances le 3^e mercredi, samedi et dimanche précédents, de décembre 2000 (en MW)

Figur A-6D
 Figure A-6D

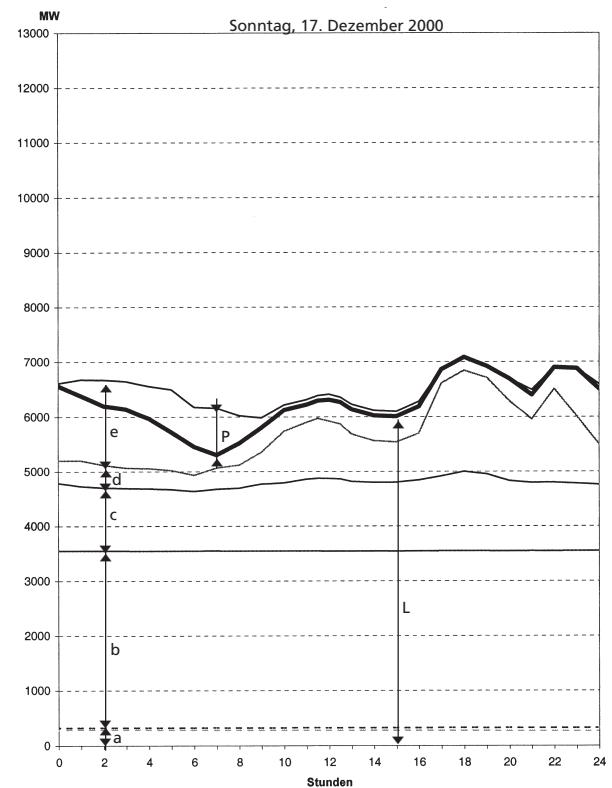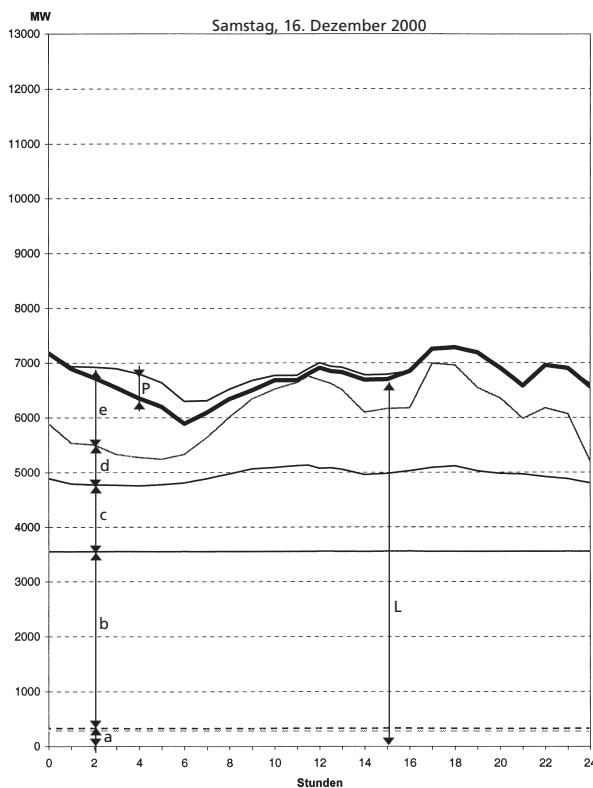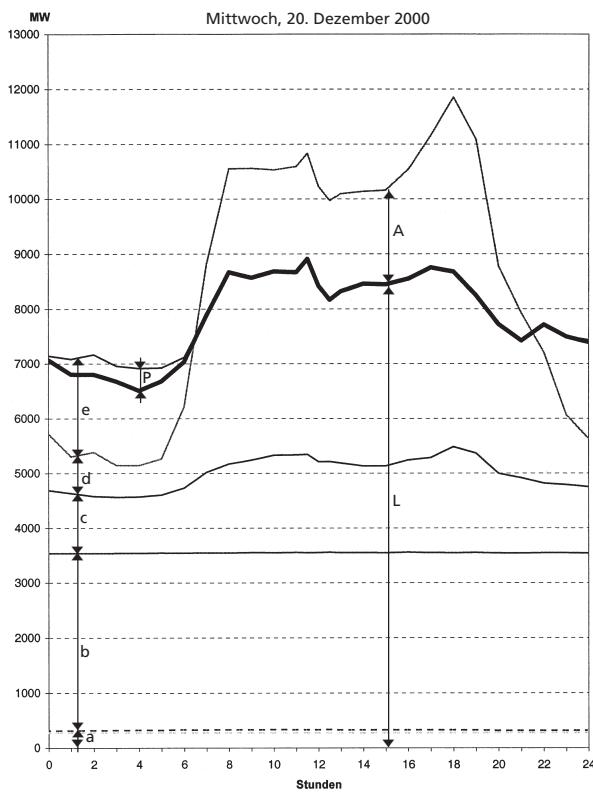

- a Andere Erzeugung
 Konventionell-thermische Kraftwerke
 b Kernkraftwerke
 c Laufkraftwerke
 d Speicherkraftwerke
 Landesverbrauch mit Speicherpumpen
 L Landesverbrauch ohne Speicherpumpen
 P Speicherpumpen
 e Einfuhrüberschuss
 A Ausfuhrüberschuss

- a Autre production
 Centrales thermiques-classiques
 b Centrales nucléaires
 c Centrales au fil de l'eau
 d Centrales à accumulation
 Consommation du pays avec pompage d'accumulation
 L Consommation du pays sans pompage d'accumulation
 P Pompage d'accumulation
 e Excédent d'importation
 A Excédent d'exportation

Bezugsquellen:

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen
Postfach 6140
8023 Zürich

Bundesamt für Energie
Postfach
3003 Bern